



Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich Zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

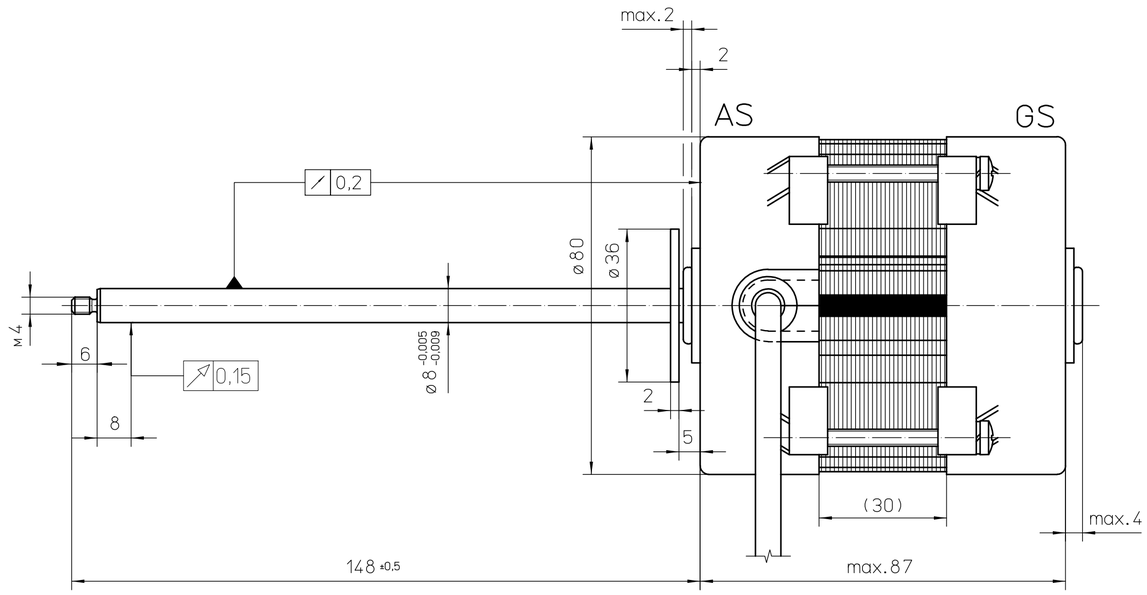

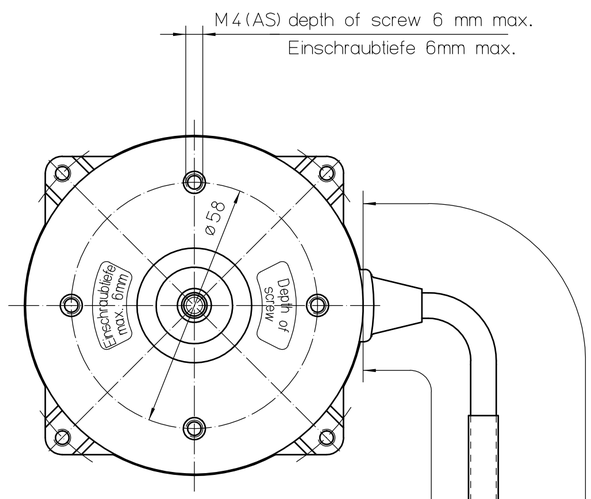

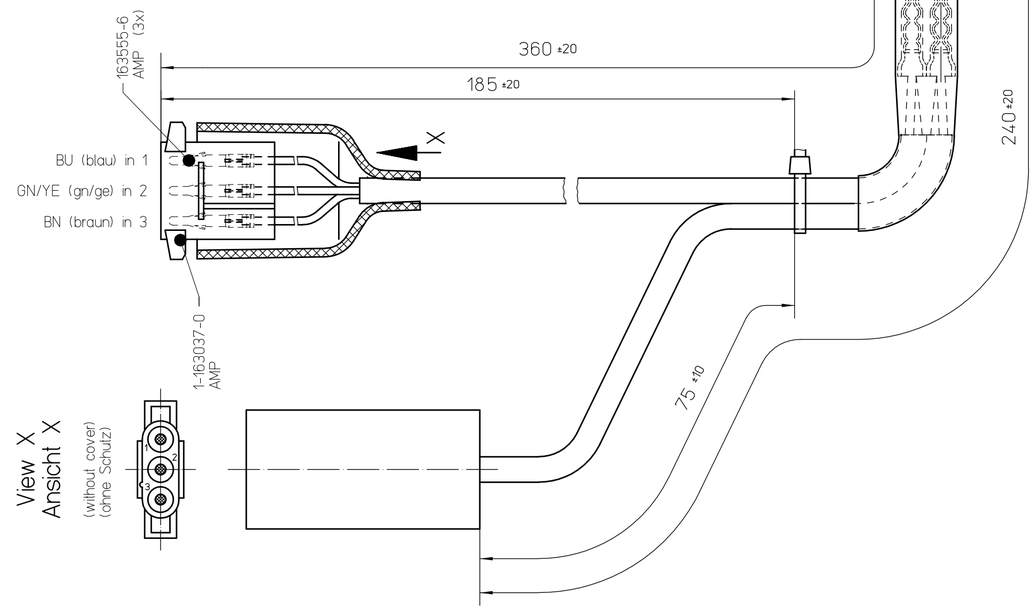

Linkslauf (AS)
sense of rotation c.c.w.

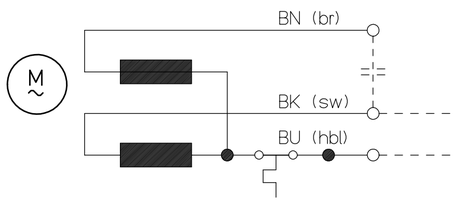

Ausgabe 2:
Bohrbild 45° gedreht.

Warning: The protection against contact with live and rotating parts and possible moisture has to be provided by the built - in conditions

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

End-Nr. end-no.	mech. Ausführung mech. performance	elektr. Ausführung electr. performance	Elektrische Daten electical data	Kapazität capacity	Spannung voltage	Kunden - Nr. Part-Nr.
50	228	abv	230V~50Hz I.Cl.F	1,5µ F	400 V~	03 IMR3 82A
				Kondensator	/ capacitor	

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	000709	28.05.03	bay
1	000068	20.01.03	bay

Ferligzustand | Zul. Abw. ISO 2768-mK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	20.01.03	bayersdo
Gepr.	23.01.03	bayersdo
Norm	23.01.03	bayersdo

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Maßzeichnung
Kondensatormotor
KM4330/2-...

Urspr. KM4330 | Ers.f.: M2J042-DA07-19 | Ers.d.:

Zeichnungsnummer 55004 17250...59 | Z10 | Blatt 1 | DIN_A2