

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

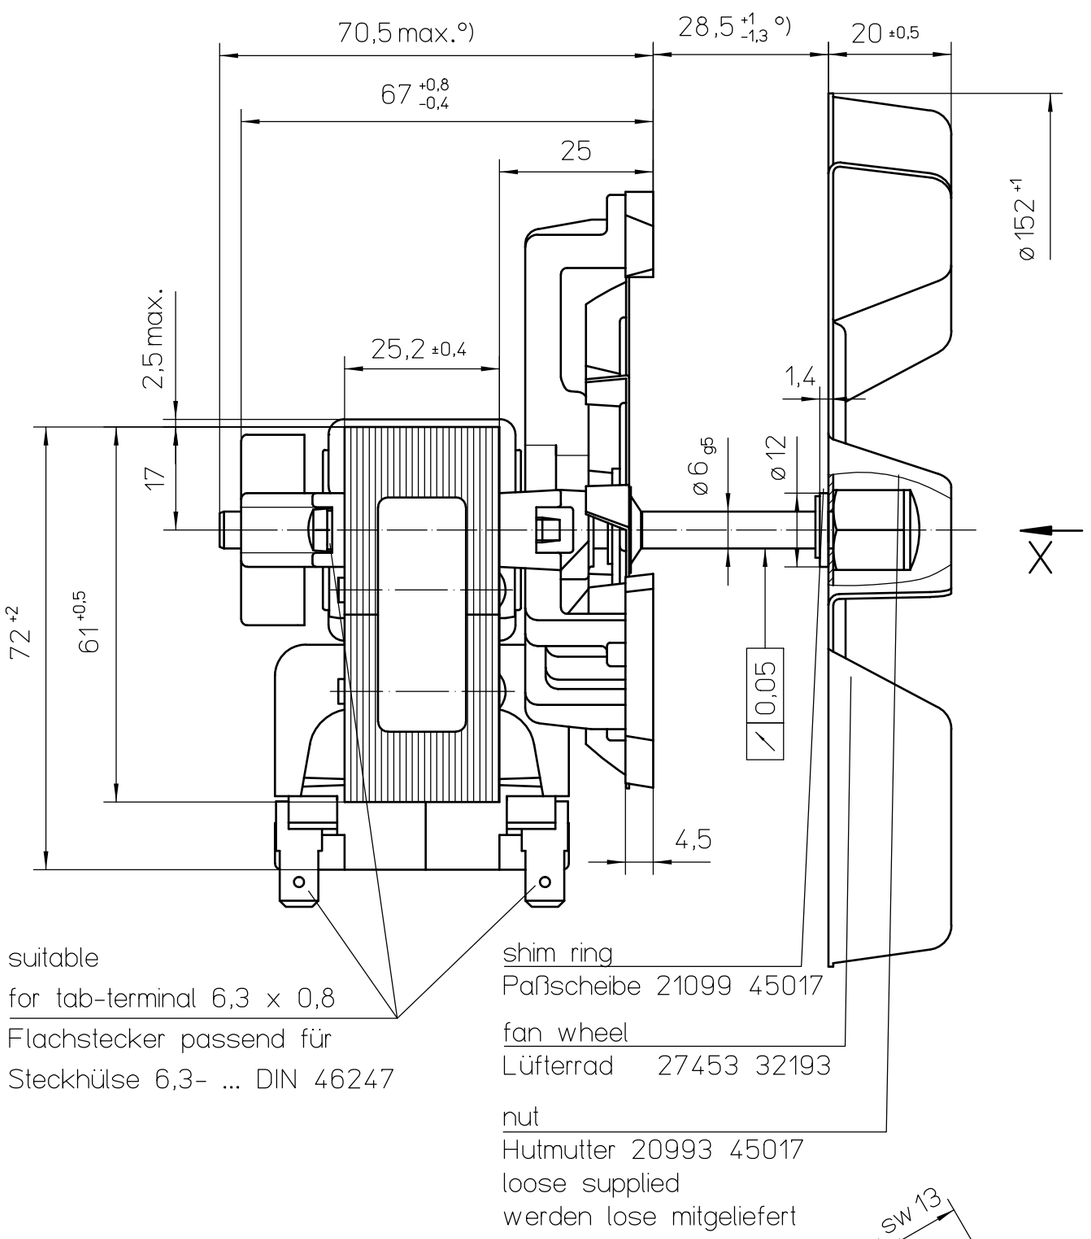

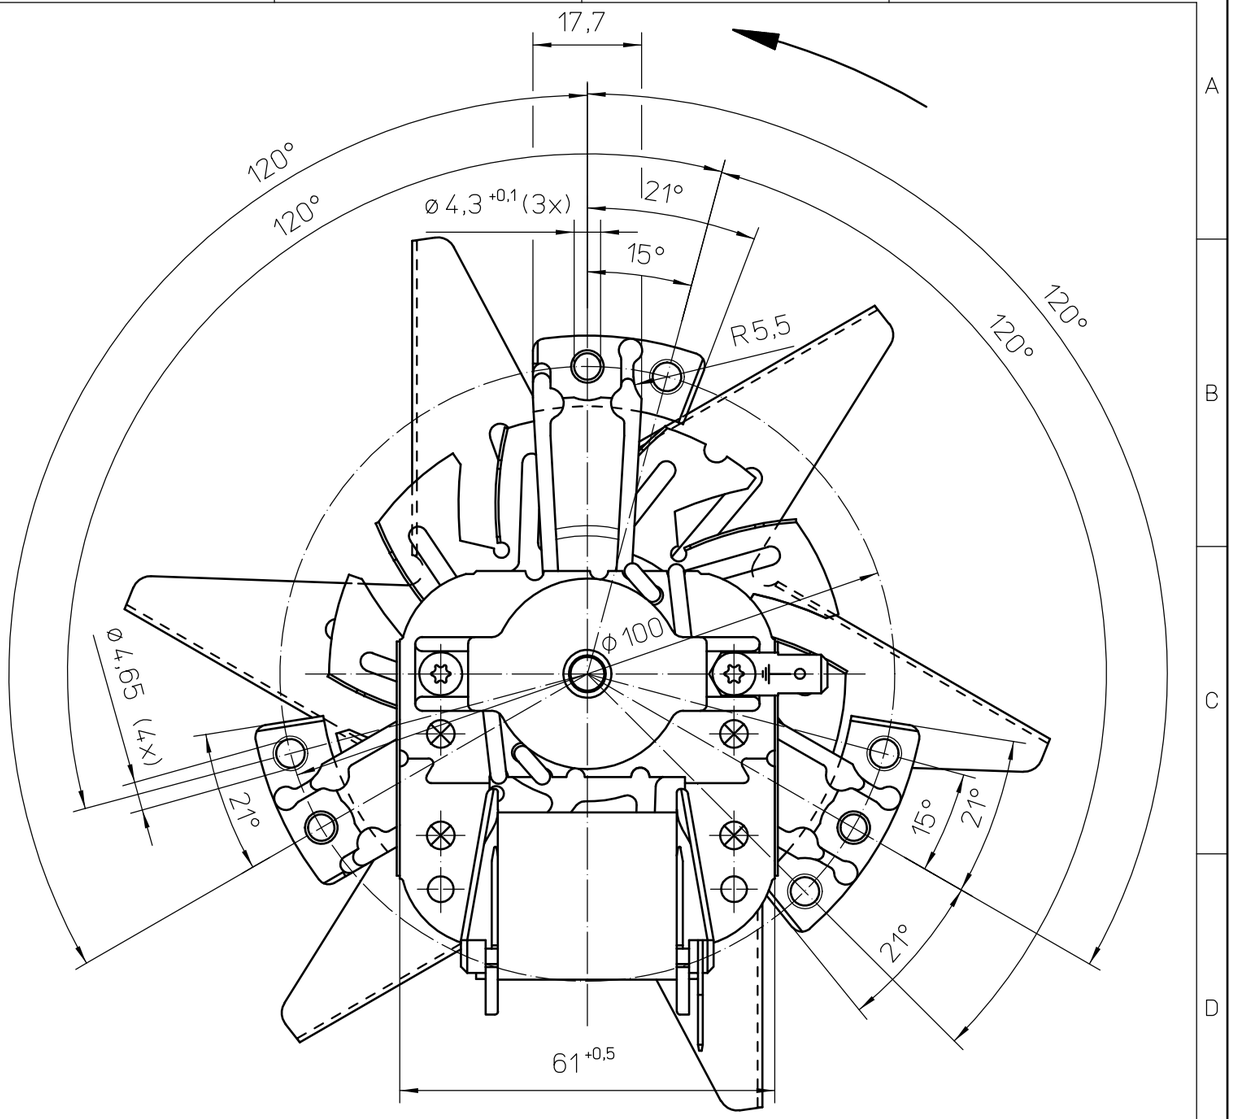


suitable
for tab-terminal 6,3 x 0,8
Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3- ... DIN 46247

shim ring
Paßscheibe 21099 45017

fan wheel
Lüfterrad 27453 32193

nut
Hutmutter 20993 45017
loose supplied
werden lose mitgeliefert



sense of rotation: c.w.
Motordrehrichtung Rechtslauf auf Antriebsseite gesehen

°) tolerances including rotor axial play
°) Toleranzen einschließlich Läuferlängsspiel 0,2mm...0,6mm

90	adh	EM3025LH/4 adh -18.1 230V~50Hz 240V~60Hz 37W Z.P. Ins.Class H
End-Nr. end-no.	Typ type	Angaben für zusätzliches Motorschild informations of additional motorlabel

Ausgabe 10: CCC-Kennzeichnung hinzu.

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1 / Geom.-Schl.:
			Werkstoff

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
10	500000009464	17.06.09	erl
9	500000009124	11.02.09	goe
8	003427	02.03.05	goe
7	001717	26.04.04	goe
6	001068	22.08.03	lan
5	000222	27.02.03	lan
4	PPS 16683	29.10.02	lan
3	PPS 16135	30.07.02	lan

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 09.07.09 — genehmigt von: reithmai
Urspr.

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Umluftgebläse/circulating air blower
RRL152/0020B9-3025LH/4 ...

Zeichnungsnummer 55462 40090 | Z10 | Blatt 1 / 1
Ers.f.: 5546219330 | Ers.d.: | DIN_A3