


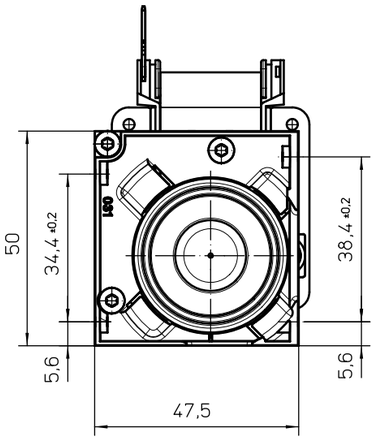


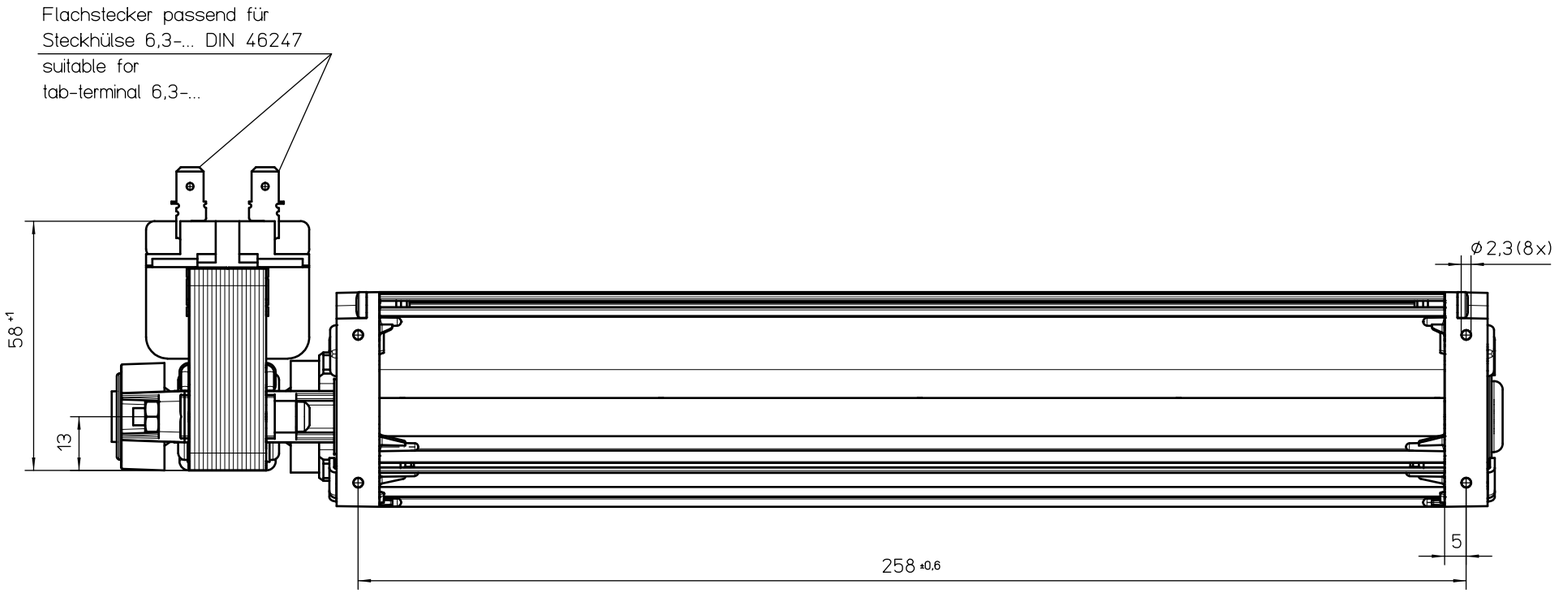

A-A

(Darstellung nur Lüftergehäuse)

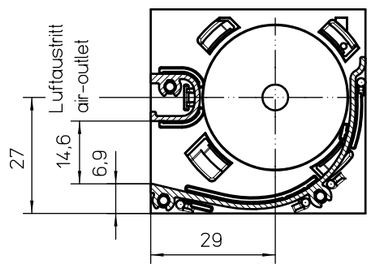

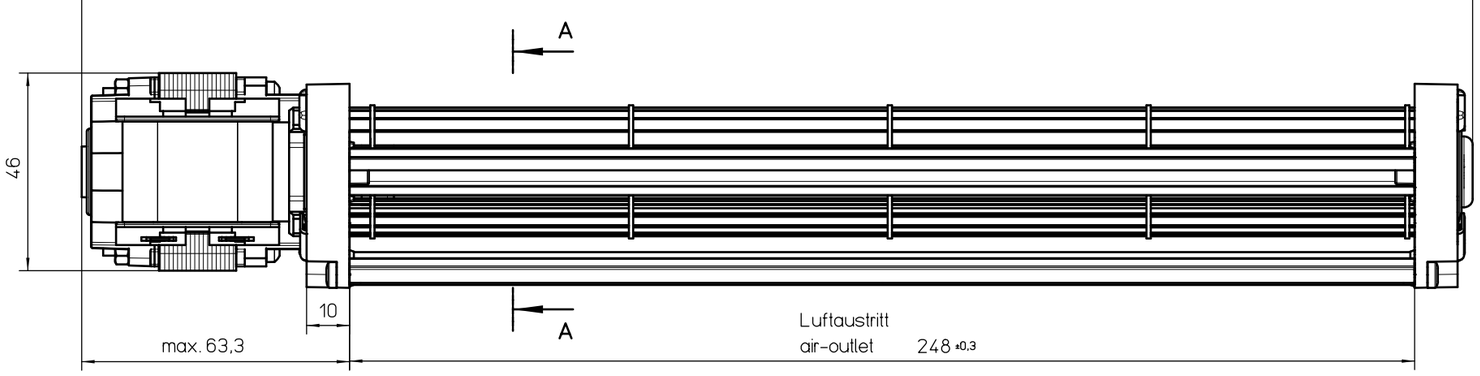

Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. ebm-papst Landshut GmbH

00	ca	220-240V ~50Hz 10W cULus A009945	
End-Nr. End-No.	Typ type	elektrische Daten rating	

Warning ! This product is **only usable under built-in-conditions** which have to comply with all relevant legal requirements and safety regulations (regarding f.e. protection of live parts, minimum creepage distances and clearances, protection of rotating parts, protection against moisture etc.) Thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil of this product cannot substitute the required protection of the complete unit in which this product is used.

Achtung ! Sicherheits-hinweis beachten ! Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzt nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand				Zul. Abw. ISO 2768-mK		Oberfläche	Maßstab / Geom.-Schl.:
							Werkstoff
					Datum	Name	
				Bearb.	05.09.06	haendler	Querstromlüfter QL3/0025A1-2118LH-453 ...
				Gepr.			
				Norm			
				ebm-papst Landshut GmbH			
1	005786	05.09.06	hae	ebmpapst			Zeichnungsnummer 55443 10000 / Z10 / Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. QL3			Ers.f.: / Ers.d.: / DIN_A2