


(4x) passend fuer Blechschraube mit Gewinde nach DIN EN ISO 1478-ST3.5
(4x) suitable for threaded tapping screw according to DIN EN ISO 1478-ST3.5

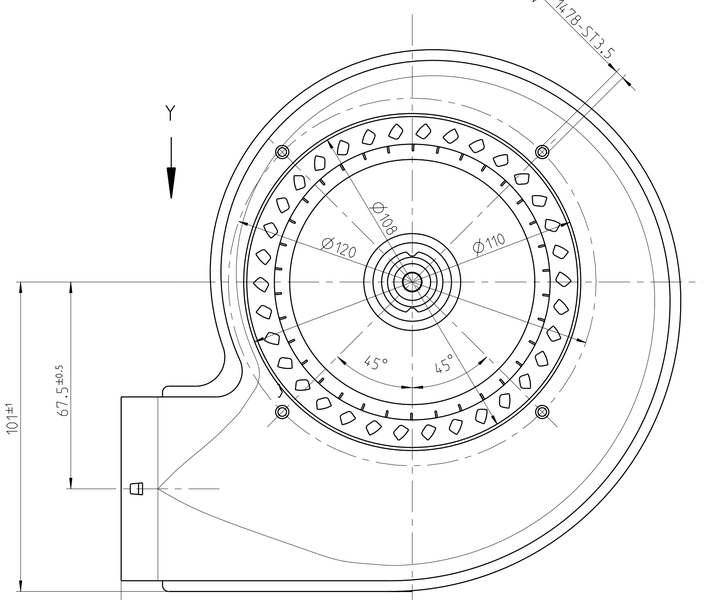


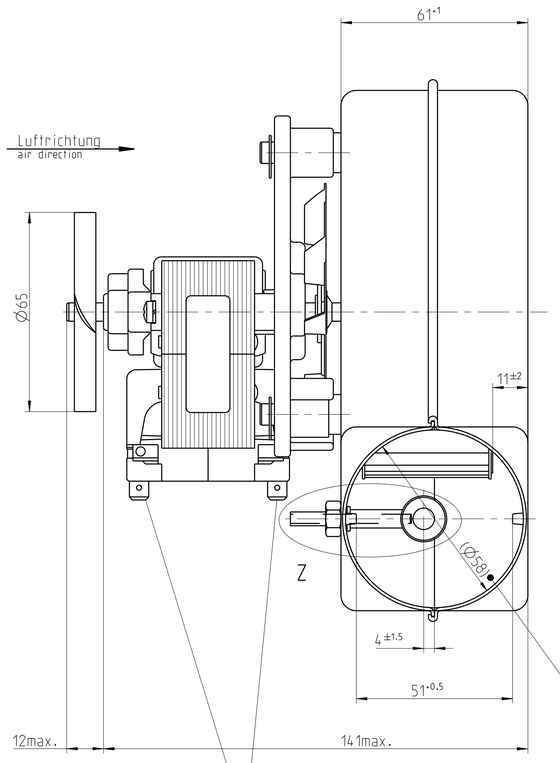

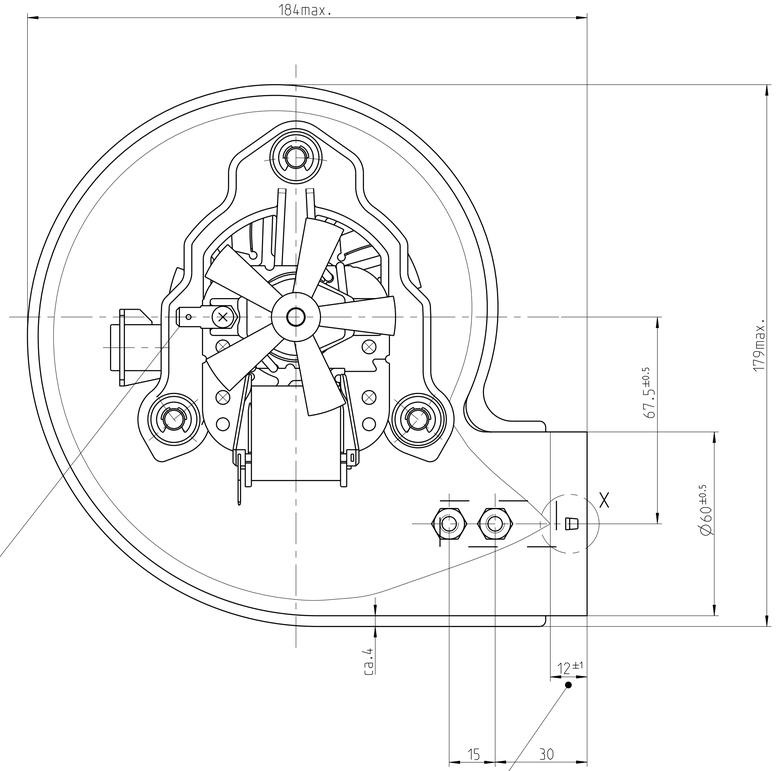


Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6.3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6.3-...DIN 46247


Y



X 5:1



Z 2:1

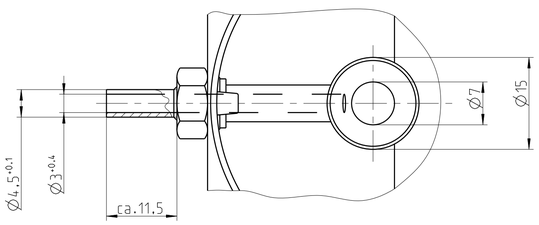

21	adl	230V AC 50Hz 62W I.Cl.H	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw.: DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab: 1:1
			Geom.-Sch.
			Werkstoff

Aenderungsnotiz: Ausgabe/edition: 1 Neutyp/new type	Status der Zeichnung: Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
	10.09.2012 Attenkog	Radialluefter / radial blower	
	Freigabedatum Freigeber	RLH108/0042A5-3030LH-485 ...	
1 / 500000013601	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer: 5546096121_Z10	Blatt 1 / 1
Version / Aenderungsnummer			
05.09.2012 / Praktikant2 KO	Urspr.: RLH108	Ers.f.:	Ers.d.:
Erstelldatum / Ersteller			A1

Die ebmpapst Gruppe betreibt ein Qualitaets- & Umwelt-Management nach ISO 9001 und ISO 14001.
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
ebm-papst Landshut GmbH • Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 8704 / 397-0, Fax +49 (0) 8704 / 397-5315 • info1@de.ebmpapst.com • www.ebmpapst.com