

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

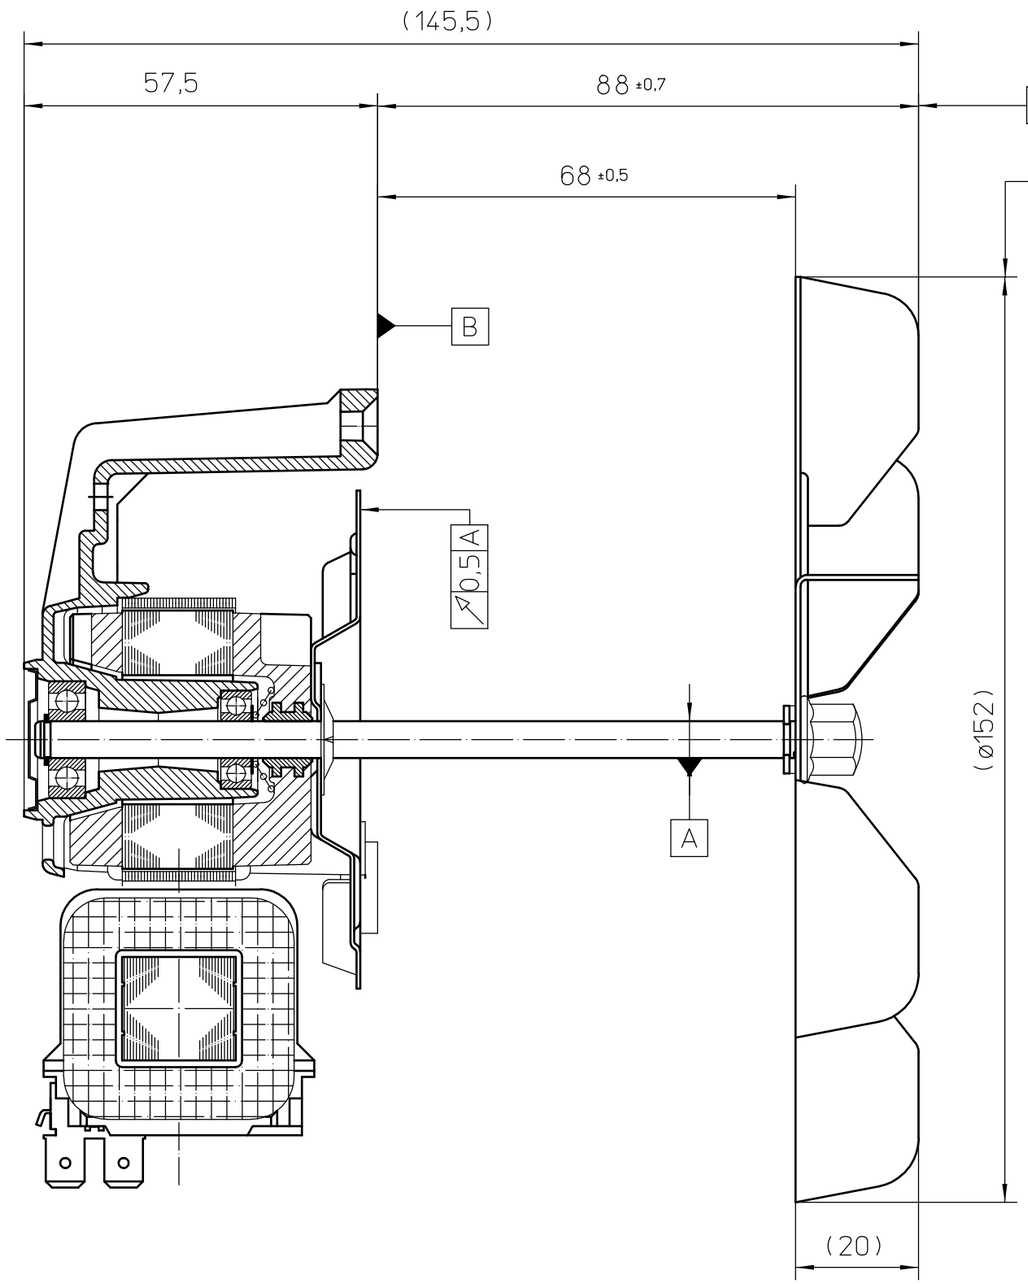

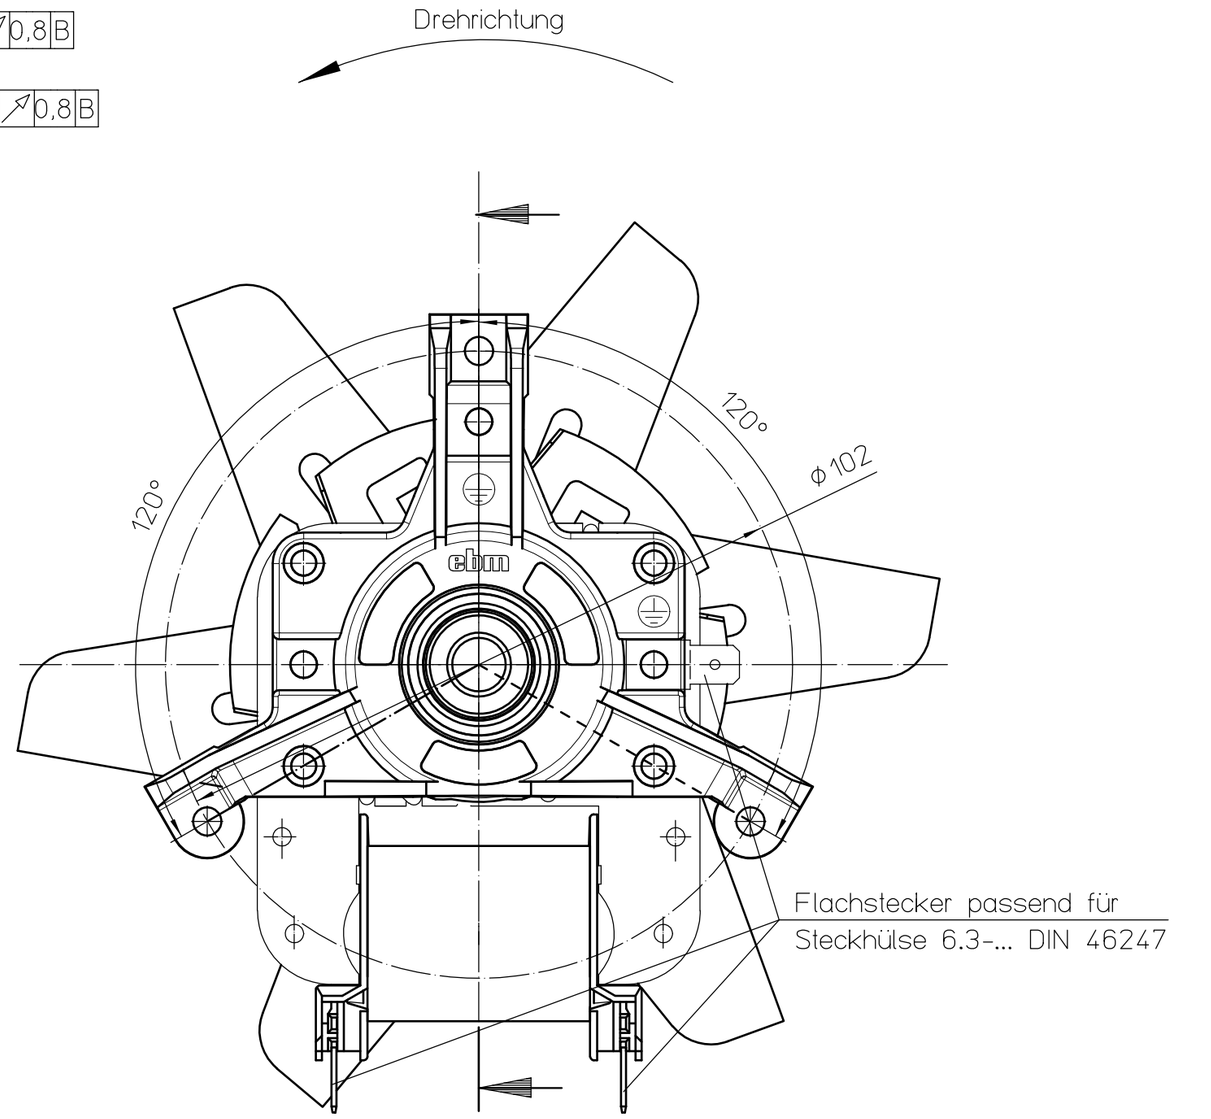

Flachstecker passend für
Steckhülse 6.3-... DIN 46247

Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite (AS) gesehen.

00	240V~50Hz 1850U/min. 30W Imped. protected Iso.Kl.H
Sach-End-Nr.	elektrische Daten

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Ausgabe 4: Nachtrag der Rippen am Lagerbügel

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
4	500000009901	09.09.09	pk1
3	500000009464	17.06.09	erl
2	500000007590	22.11.07	hub
1	500000006405	13.12.06	hub

Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 15.09.09 | genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
R2K150AC0381

Zeichnungsnummer 55466 32200 | Z10 | Blatt 1 / 1

Urspr. R2K150 | Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A3