

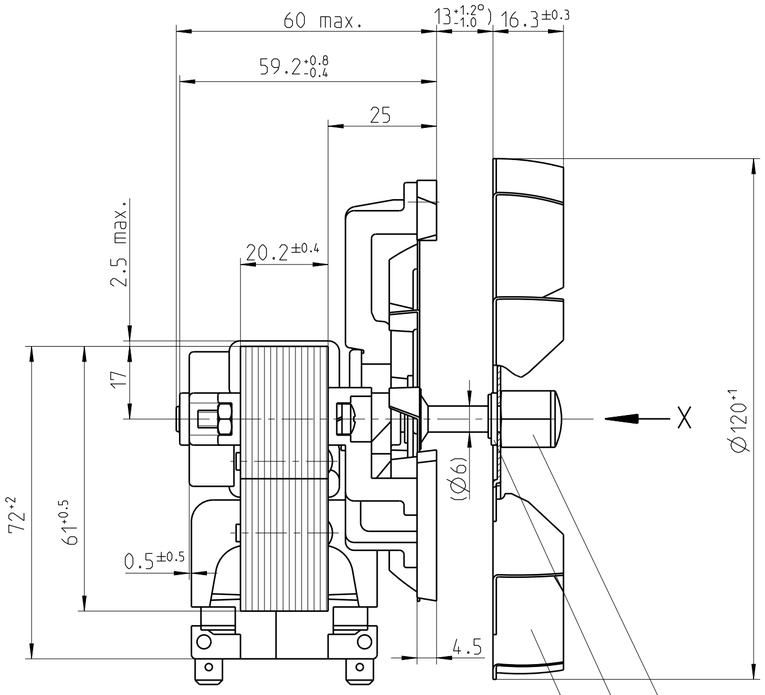


Luefterrad 27453 32400 wird lose mitgeliefert.
fan wheel 27453 32400 loose included.

Passcheibe 21099 45017 wird lose mitgeliefert.
schim ring 21099 45017 loose included.

Hutmutter 20993 45017 wird lose mitgeliefert.
nut 20993 45017 loose included.



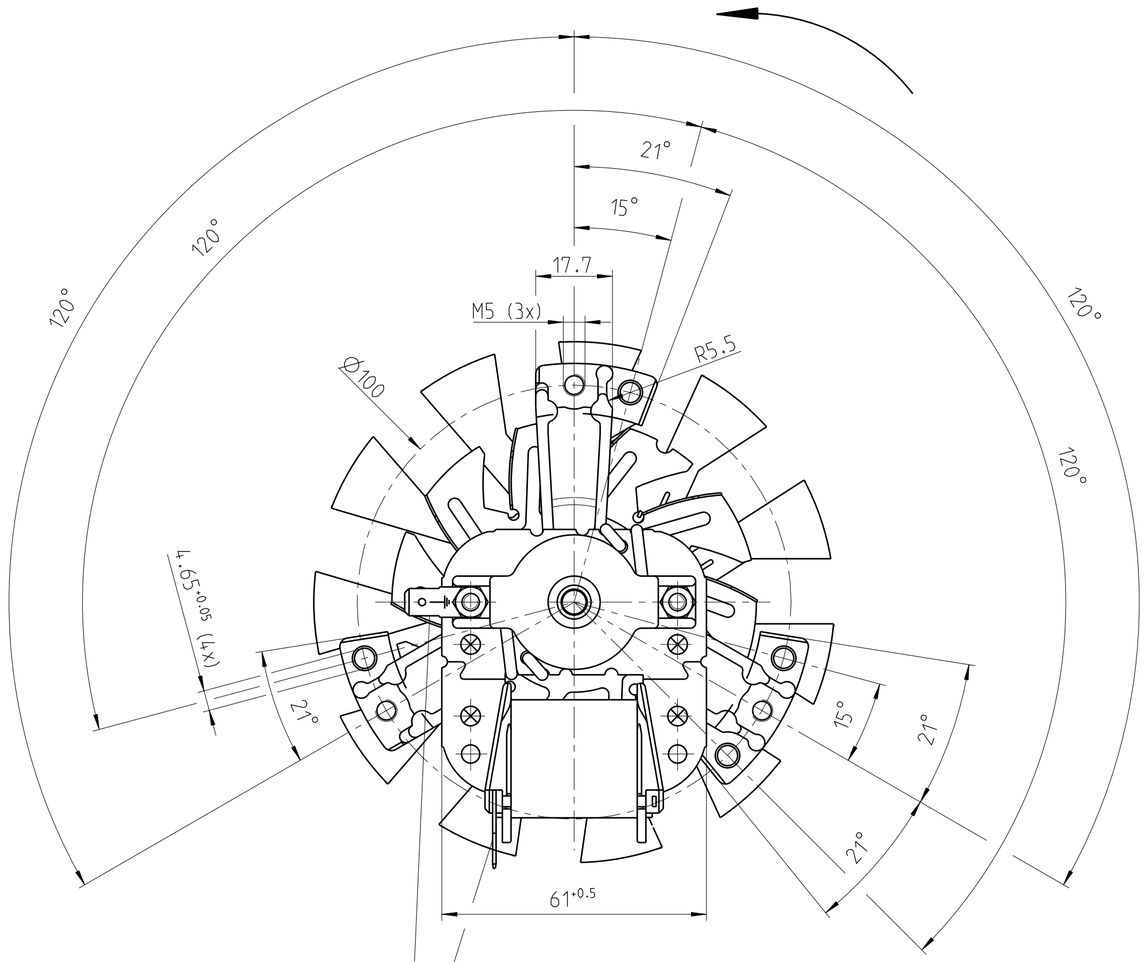

Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6,3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6,3-... DIN 46247

Motordrehrichtung Rechtslauf auf Antriebsseite gesehen
Bei Montage auf richtige Lage der Kurzschlusswindungen achten !
°) Toleranzen einschließlich Laeuferlaengsspiel 0,2...0,6 mm

direction of rotation CW viewed on driving side.
Pay attention to the correct position of the short circuit windings !
°) tolerances including rotor axial play 0,2...0,6 mm

89	adk	230V AC 50Hz 27W I.Cl.H (3)	
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	Bemerkung remark

(3) = Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe 3: CCC-Zeichen entfernt. edition 3: CCC-marking deleted.	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung/mounting instruction Umluftgeblaese/circul. air blower RRL120/0015A27-3020LH-438 ...	
	06.05.2013	Attenkog		
	Freigabedatum	Freigeber		
3 / Version	500000014104 / Aenderungsnummer		Zeichnungsnummer: 5546219289_Z10	Blatt 1 / 1
02.05.2013 / Erstelldatum	Praktikant KO 2 / Ersteller	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		
		Urspr. RRL120	Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax. +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.