



Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6,3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6,3-... DIN 46247

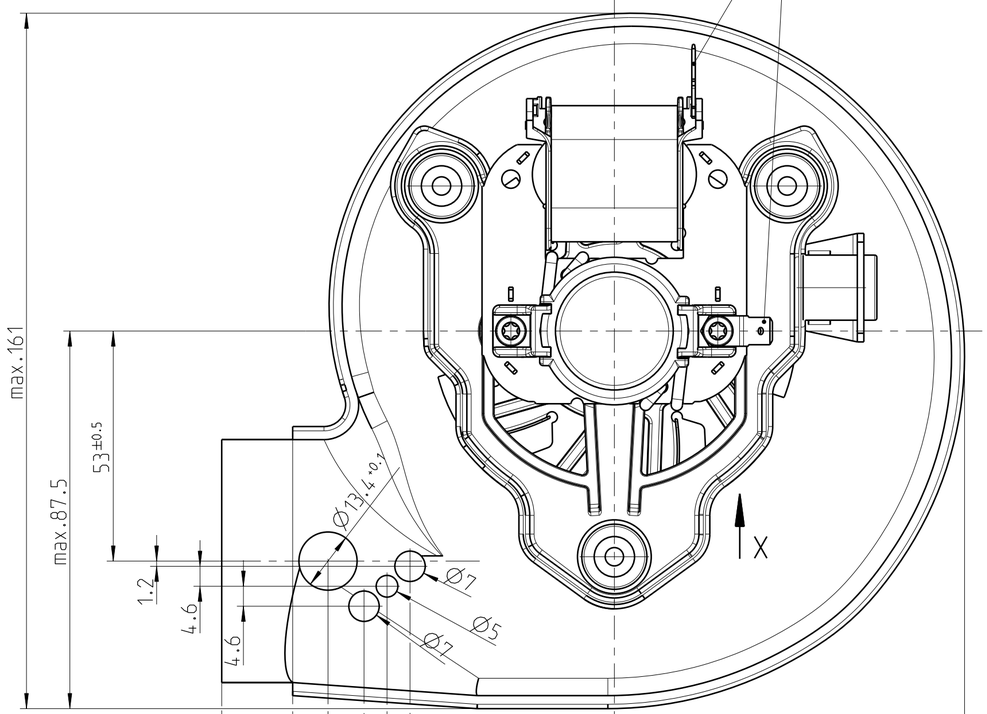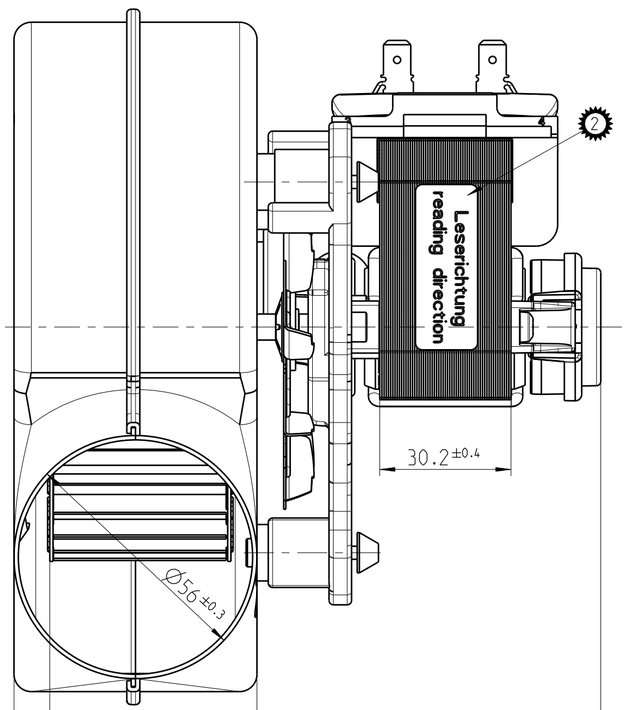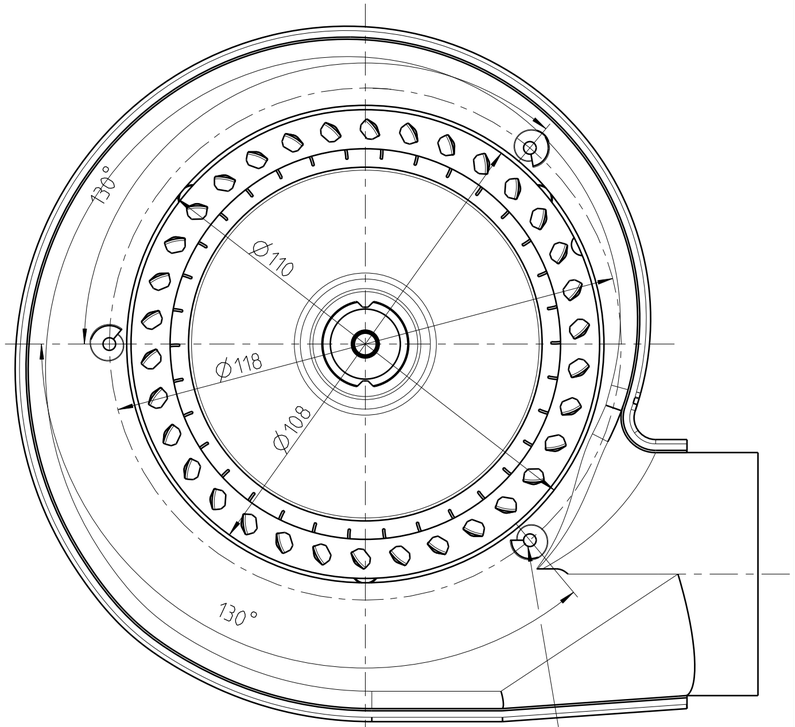



Gewindewarze (3x) fuer Blechschraube 3.9
pressed hole screw fastening (3x) for sheet-metal screw 3.9
DIN EN ISO 1478 nach/ according to 04663 45001 (B90)

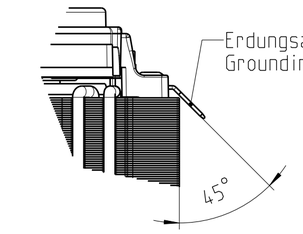


2 = Aenderungsindex / change index

| Sach-End-Nr. part-end-No. | Kennbuchst. code letter | elektrische Daten rating | Bemerkung remark |
|---|---|---|---|
| 70 | anf | 230V AC 50Hz 57W I.Cl.H | --- |
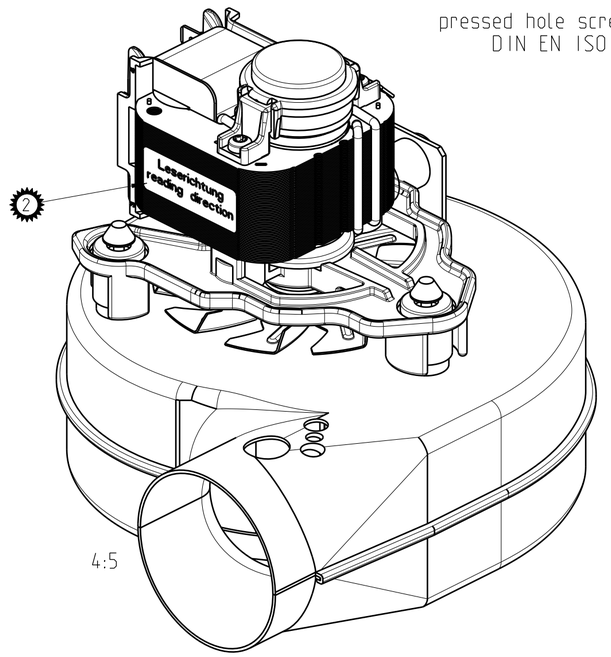
| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein. |
| **safety advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberflaeche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl. |
| | | | Werkstoff | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aenderungsnotiz<br>Ausgabe/edition 2:<br>Leserichtung geaendert.<br>Reading direction changed. | Status der Zeichnung | Freigegeben | Einbauanleitung / Mounting instruction<br>Radialluefter / Radial blower<br>RLG108/4200C3-3030LH/4-C5 anf |
| | 30.01.2013 | Attenkog | |
| | Freigabedatum | Freigeber | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500000013866 | ebmpapst<br>ebm-papst Landshut GmbH | Zeichnungsnummer 5546050070_Z10 | | Blatt 1 / 1 |
| Version | Aenderungsnummer | | | | |
| 28.01.2013 | A. Michalski | | | | |
| Erstelldatum | Ersteller | Urspr. RLG108 | Ers.f.: | Ers.d.: | A2 |

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.