**G2E120-DD70-12**

# AC центробежный вентилятор

в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание

С корпусом (фланец)

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**
Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Коммандитное товарищество · Юридический адрес Mulfingen
Районный суд Stuttgart · HRA 590344

Совладелец Elektrobau Mulfingen GmbH · Юридический адрес Mulfingen
Районный суд Stuttgart · HRB 590142

## Номинальные параметры

| | | |
|---|---|---|
| **Тип** | **G2E120-DD70-12** | |
| **Двигатель** | **M2E052-CA** | |
| Фаза | | 1~ |
| Номинальное напряжение | VAC | 230 |
| Частота | Hz | 50 |
| Метод опред. данных | | сн |
| Соответствует нормативам | | CE |
| Скорость вращения | $min^{-1}$ | 2000 |
| Входная мощность | W | 62 |
| Потребляемый ток | A | 0,28 |
| Конденсатор | µF | 2 |
| Напряжение конденсатора | VDB | 400 |
| Стандартный конденсатор | | S0 (CE) |
| Мин. противодавление | Pa | 0 |
| Мин. темп. окр. среды | °C | -25 |
| Макс. темп. окр. среды | °C | 40 |
| Пусковой ток | A | 0,33 |

мн = Макс. нагрузка · мк = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание · тк = Требование клиента · ук = Установка клиента
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

# AC центробежный вентилятор

в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание

С корпусом (фланец)

## Техническое описание

| | |
|---|---|
| **Вес** | 2 kg |
| **Типоразмер** | 120 mm |
| **Типоразмер двигателя** | 52 |
| **Покрытие ротора** | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
| **Материал рабочего колеса** | Листовая сталь, оцинкованная |
| **Материал корпуса** | Алюминиевое литье |
| **Подвеска электродвигателя** | Крепление двигателя посредством опорной плиты с 1-стор. виброизоляцией |
| **Направление вращения** | Левое, если смотреть на ротор |
| **Вид защиты** | IP00 |
| **Класс изоляции** | «B» |
| **Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды (H)** | H0+ |
| **Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение)** | + 80 °C |
| **Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение)** | - 40 °C |
| **Положение при монтаже** | Любое |
| **Отверстия для отвода конденсата** | Отсутств., открытый ротор |
| **Режим работы** | S1 |
| **Опора двигателя** | Шарикоподшипники |
| **Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система)** | < 0,75 mA |
| **Защита двигателя** | Реле температуры (TW), с внутренним переключением |
| **Класс защиты двигателя** | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| **Конденсатор для двигателя, с классом защиты согласно EN 60252-1** | S0 |
| **Соответствие продукта стандартам** | EN 60335-1; CE |
| **Допуск** | EAC |




ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

# AC центробежный вентилятор

в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание

С корпусом (фланец)

## Чертёж изделия

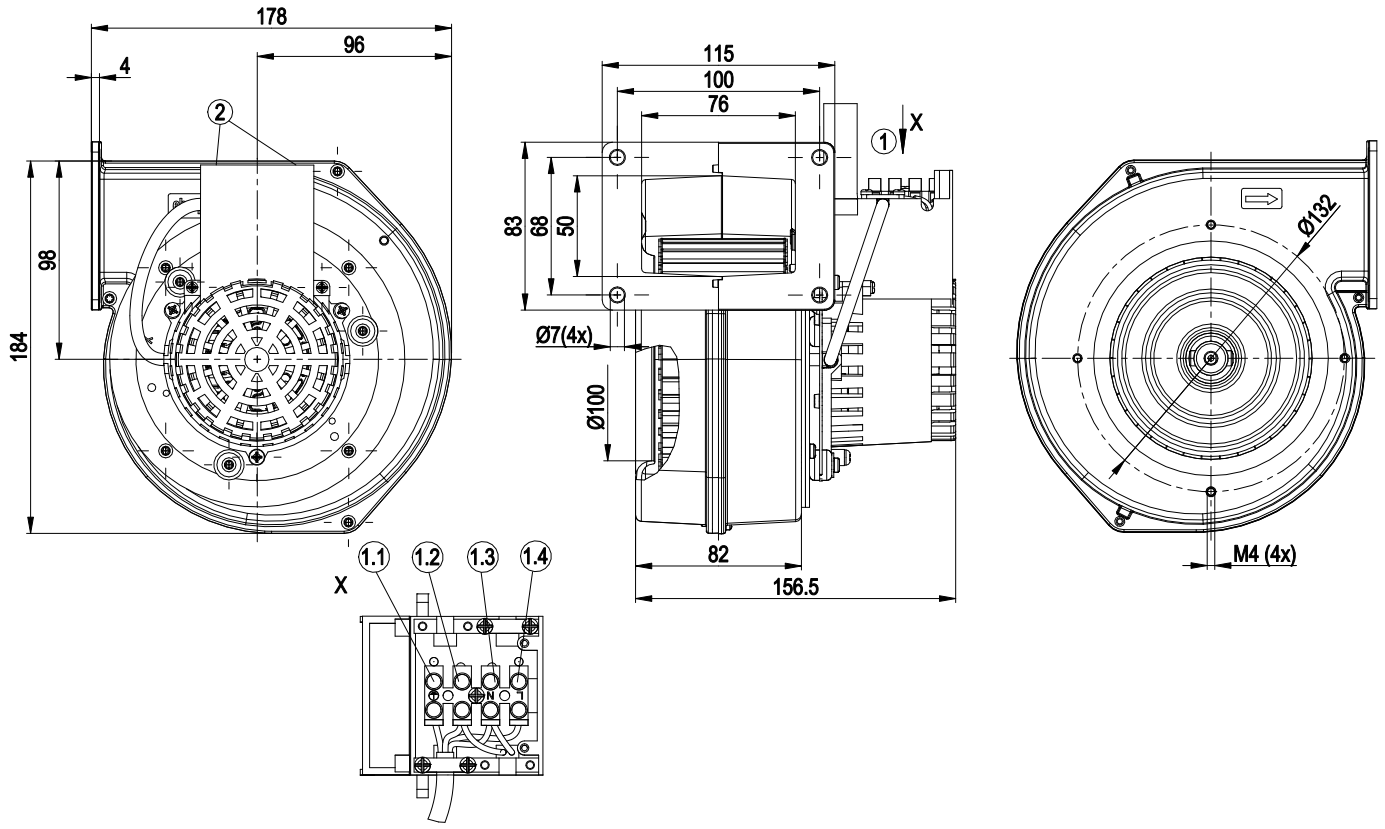


| | |
|---|---|
| 1 | Клеммная коробка открыта |
| 1.1 | зеленый/желтый |
| 1.2 | коричневый + конденсатор |
| 1.3 | черный + конденсатор |
| 1.4 | синий |
| 2 | Момент затяжки: 1,7 ± 0,25 Н•м n<700 об/мин |




ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

# AC центробежный вентилятор

в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание

С корпусом (фланец)

## Схема подключения

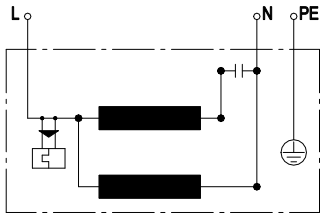


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | синий | N | черный | PE | зеленый/желтый |




ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

# AC центробежный вентилятор

в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание

С корпусом (фланец)

## Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

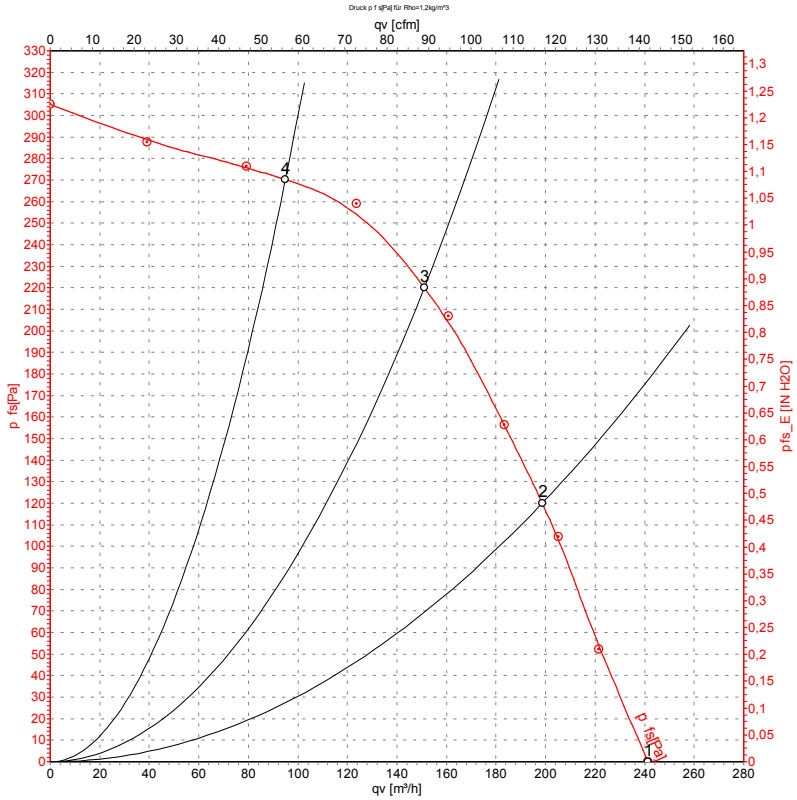


Измерение: LU-52392-1

Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория A. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора Данные действительны только при указаных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.

## Данные измерений

| | U | f | n | $P_e$ | I | $q_V$ | $p_{fs}$ | $q_V$ | $p_{fs}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | $min^{-1}$ | W | A | $m^3/h$ | Pa | cfm | in. wg |
| 1 | 230 | 50 | 2000 | 62 | 0,28 | 240 | 0 | 140 | 0,00 |
| 2 | 230 | 50 | 2230 | 57 | 0,25 | 200 | 120 | 115 | 0,48 |
| 3 | 230 | 50 | 2440 | 53 | 0,23 | 150 | 220 | 90 | 0,88 |
| 4 | 230 | 50 | 2610 | 49 | 0,22 | 95 | 270 | 55 | 1,08 |

U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · $P_e$ = Входная мощность · I = Потребляемый ток · $q_V$ = Расход воздуха · $p_{fs}$ = Увелич. давления



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com