


Bohrung 12,5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
hole 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

Erdungsanschluss Flachstecker passend fuer Steckhuelse 6,3-... DIN 46 247
ground - suitable for connector 6,3-... DIN 46 247

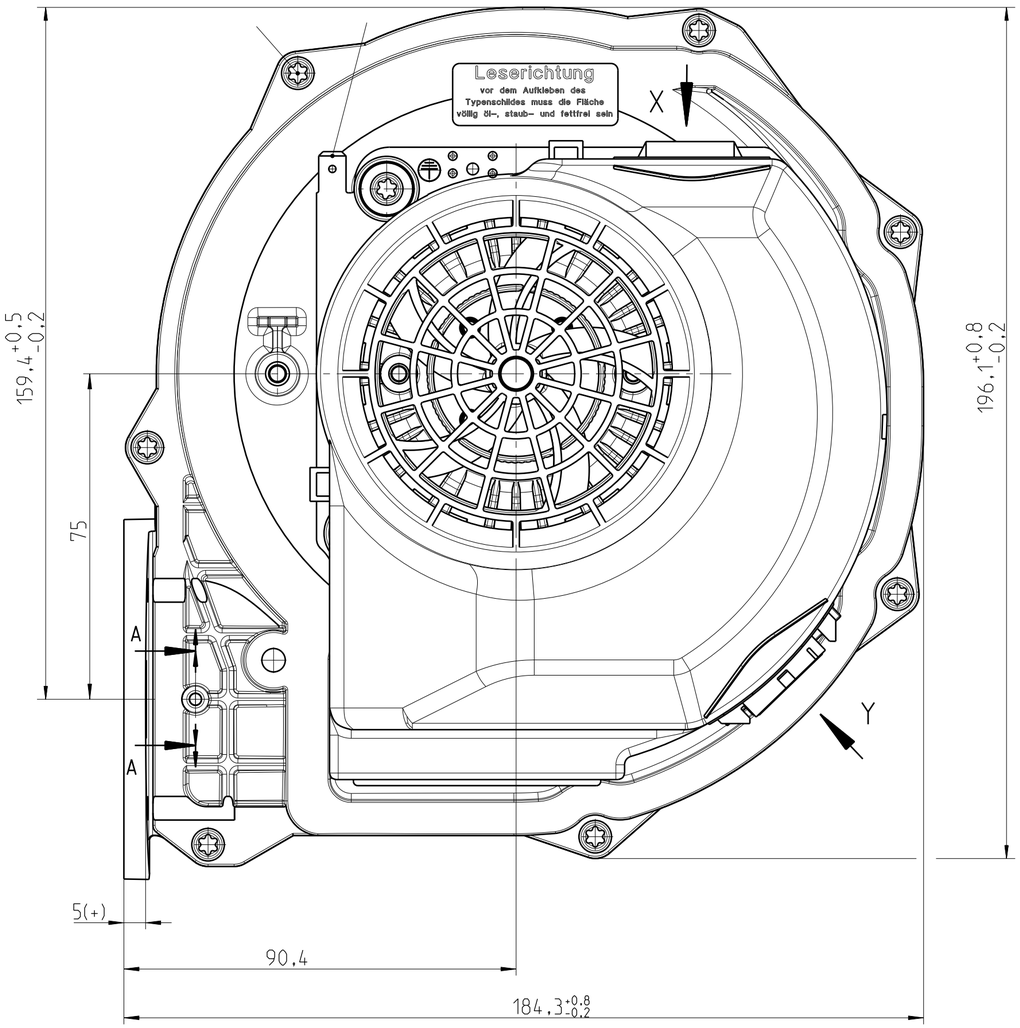

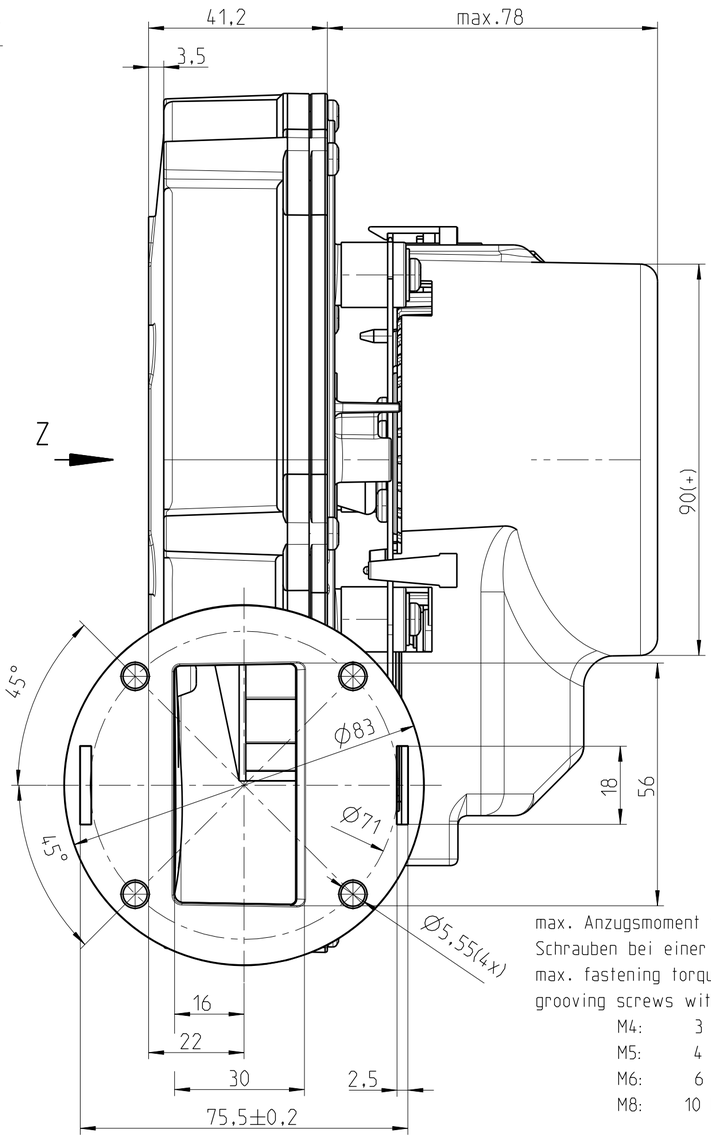

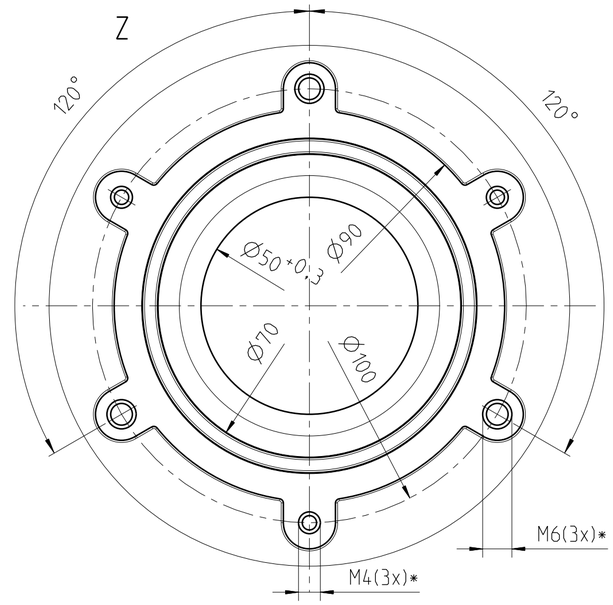

* >6.5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6.5 thread depth, controlled by thread gauge

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 6mm:


M4:	3 Nm
M5:	4 Nm
M6:	6 Nm
M8:	10 Nm

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093


Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

Luefter darf weder bei blockiertem Motor noch im Freistrahl betrieben werden!
Blower not to be operated at free air and locked rotor condition i.e. without backpressure!

A-A




X



Steckergehaeuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)

Y



Stecker/connector STO-FIT
MS 7708-005-003-960 (Stocko)
passend für Steckergehaeuse
suitable for connector housing
STO-FIT (Stocko)
Bestellnummer
EH 705-005-003-960

zulaessige Betriebslagen admissible operating positions
alle Betriebslagen moeglich all operating positions possible

(2) = Aenderungsindex / change index

51	010204	230V AC 50Hz 80W I.Cl.F	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten (2) rating	Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	

Aenderungsnotiz Ausgabe / edition 2: Elektrische Daten von 230V AC 50Hz 80W I.Cl.H auf 230V AC 50Hz 80W I.Cl.F korrigiert electrical specifications from 230V AC 50Hz 80W I.Cl.H to 230V AC 50Hz 80W I.Cl.F corrected	Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower RG148/1200-3612-010204
	20.11.2012	Michalsk	
	Freigabedatum	Freigeber	
2	500000013673	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5566721351_Z10
Version	Aenderungsnummer		Blatt 1 / 1
14.11.2012	Praktikant3 KO		
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. RG148	Ers.f.: Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.