
P n Δp_{fa}
[W][1/min] [Pa]

MOTOREN VENTILATOREN

Luftleistungskennlinie nach DIN 24163

RL97/3400A16
3025LH-439 aat

Spannungen
230 V 50 Hz

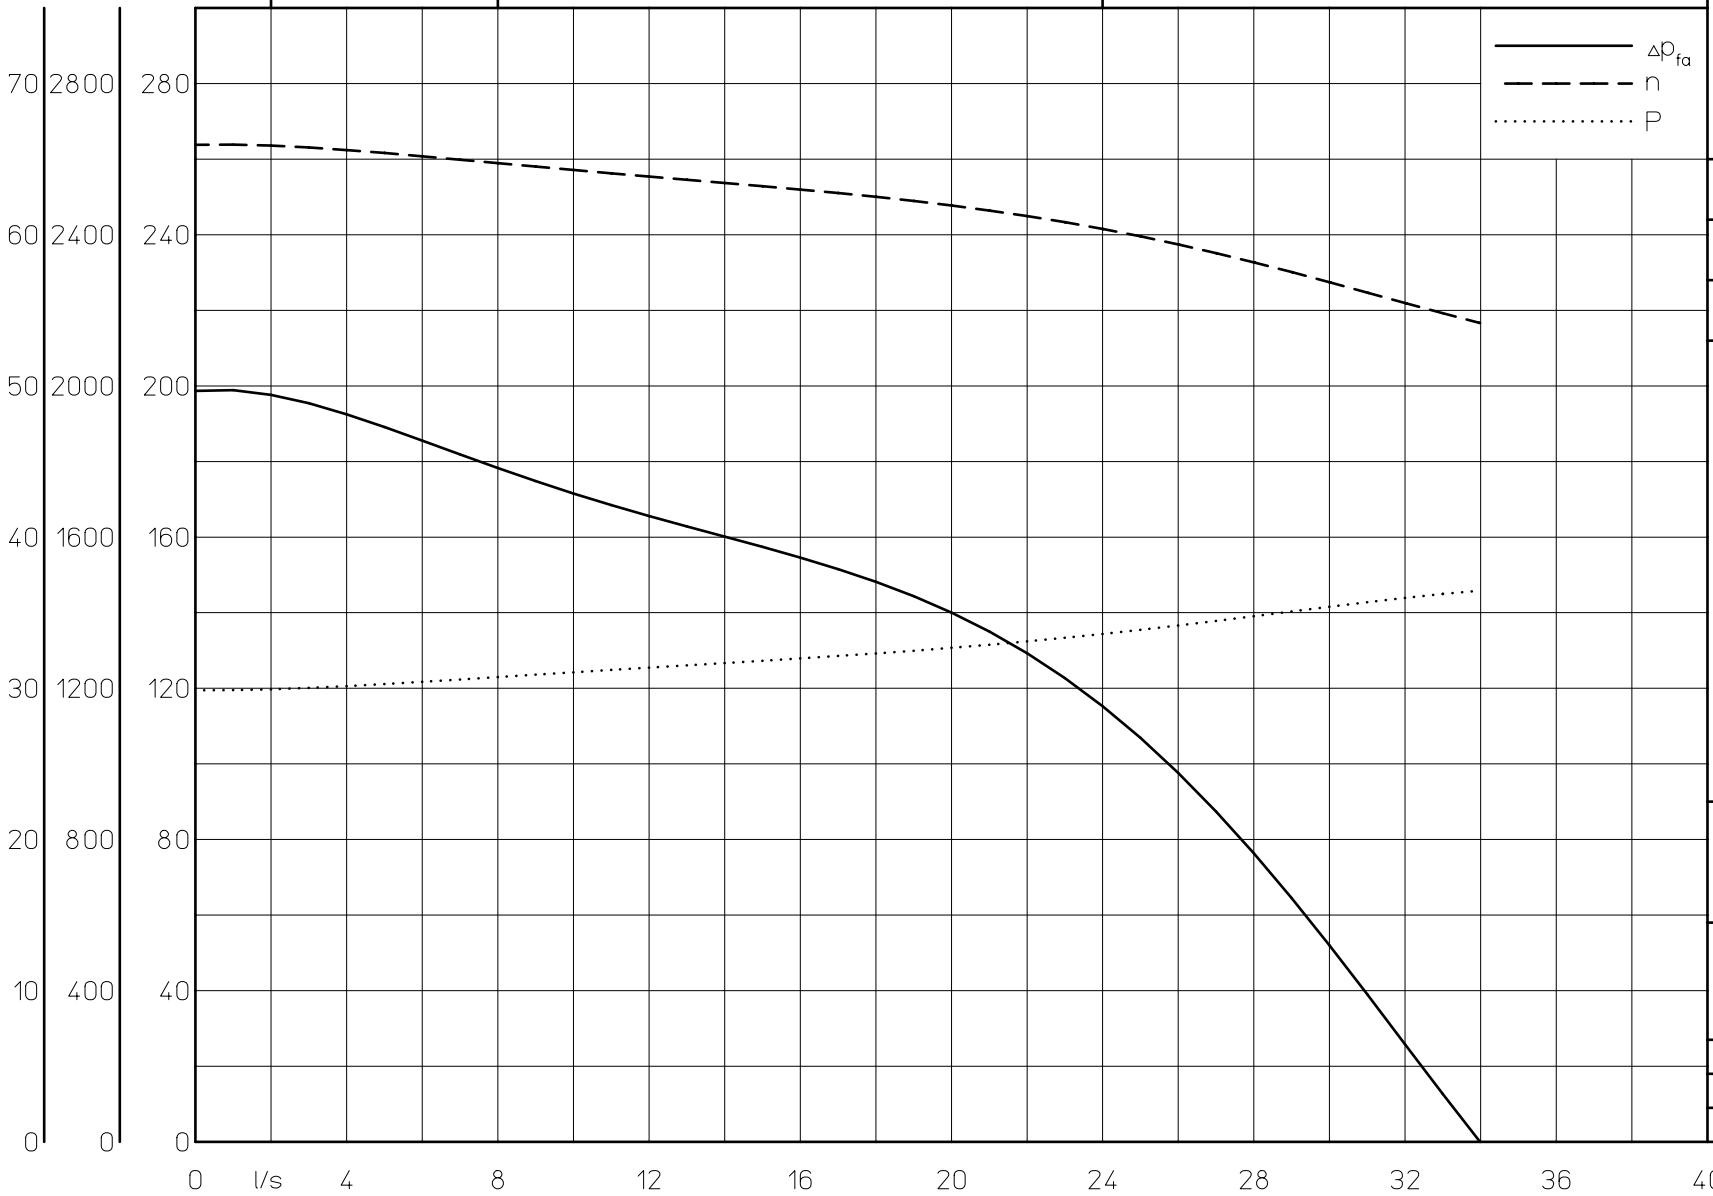

Prüfstand Nr. : 1

Luftdruck : 963 hPa

Raumtemp : 26 °C

Bemerkungen :

ohne Düse

Musterauftrags Nr.

Sachnummer
55461 13165

	Datum	Name
Bearb.	14.7.99	Steph
Gepr.		

KL 55461 13165 ohne Düse