ebmpapst

# Luftleistungskennlinie / air performance characteristic
## DIN 24163

Typ / type

**RG148/1200-3633-010212 55667.21641**

Bemerkung / remarks

Messtechniker/operator: Fluhrer


Datum/date: 03.03.2011

Musterauftrag / order: lab0008929

Vorgang / process: 1

Kunde / customer:

Projekt:

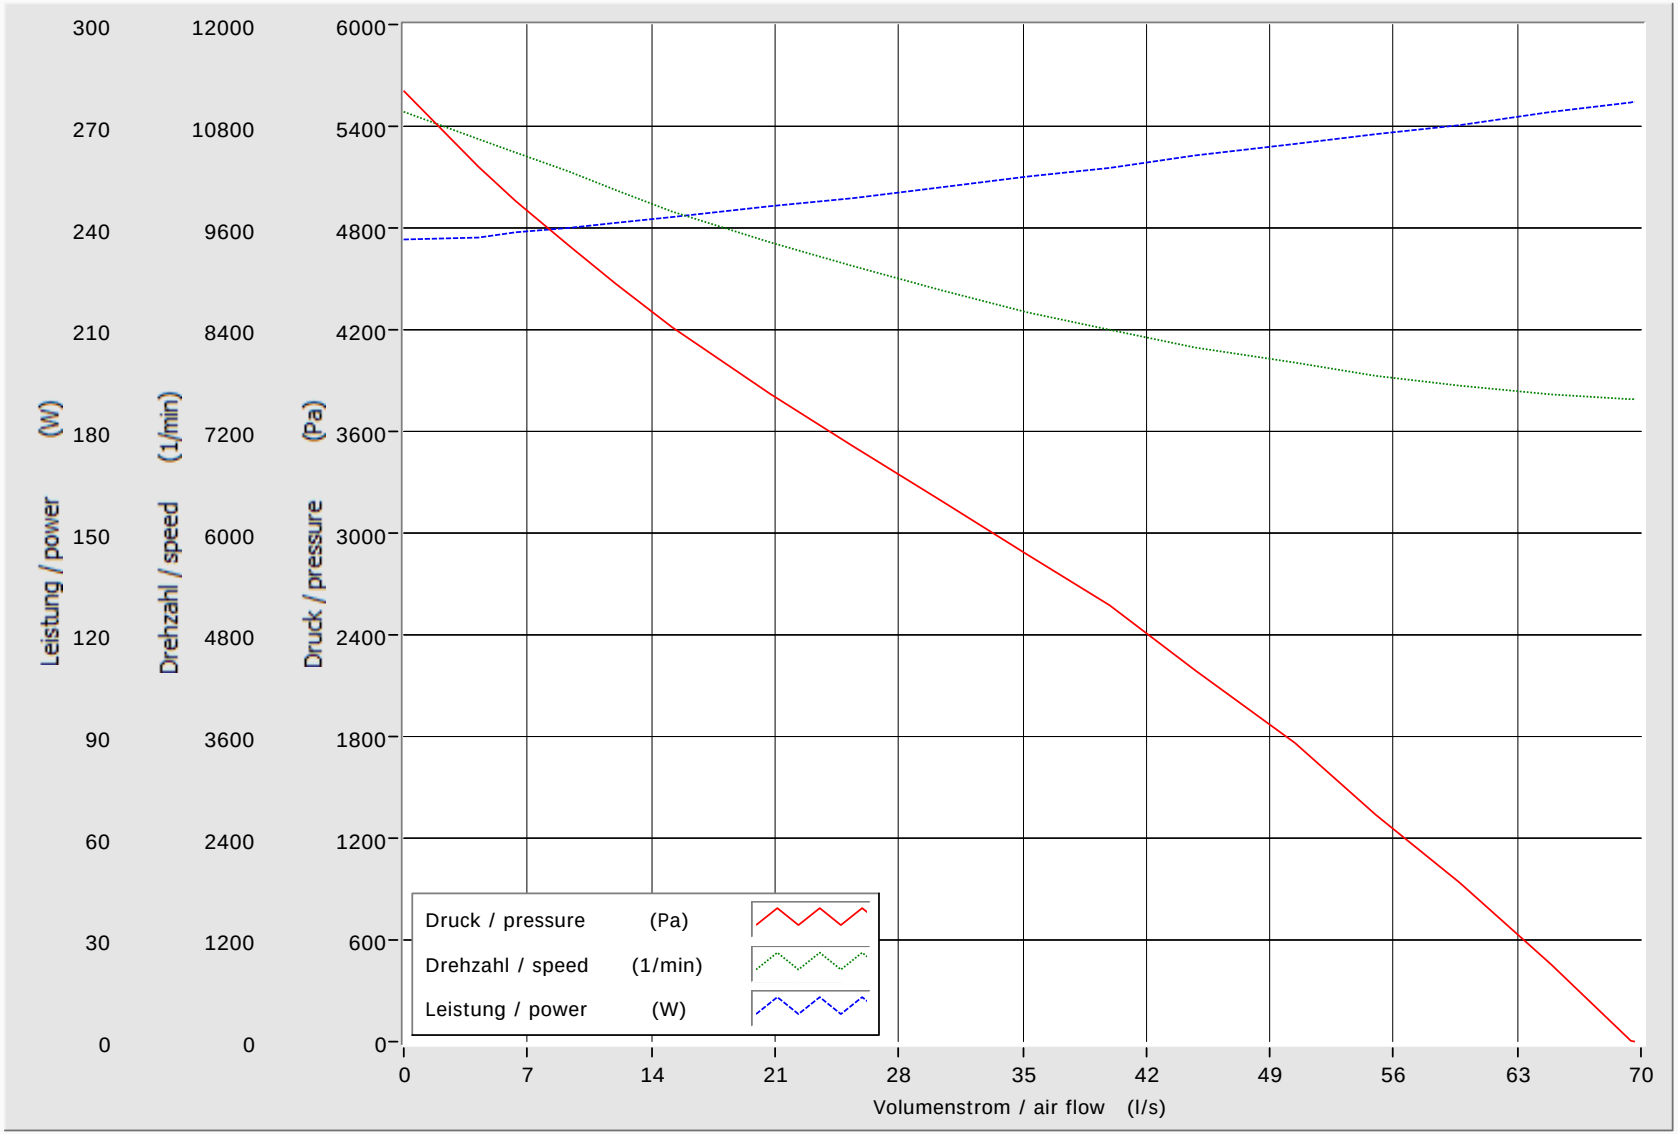


Prüfstands-Nr.: **3**

KL-Nr.: **1**

Spannung / voltage: **230,0** V

Frequenz / frequency: **50,0** Hz

Drehzahl / speed: 1/min

PWM / duty cycle: 100,0 %

Messart / measuring type: **u = konstant**

Dichte / density: 1,14 Kg/m³

ErP: Berechnen

Nennspannung / rated voltage: **230** V

Nennfrequenz / rated frequency: **50** Hz

Isolierklasse / ins.class: I.Cl. H (VDE)

Kondensator / capacitor: uF