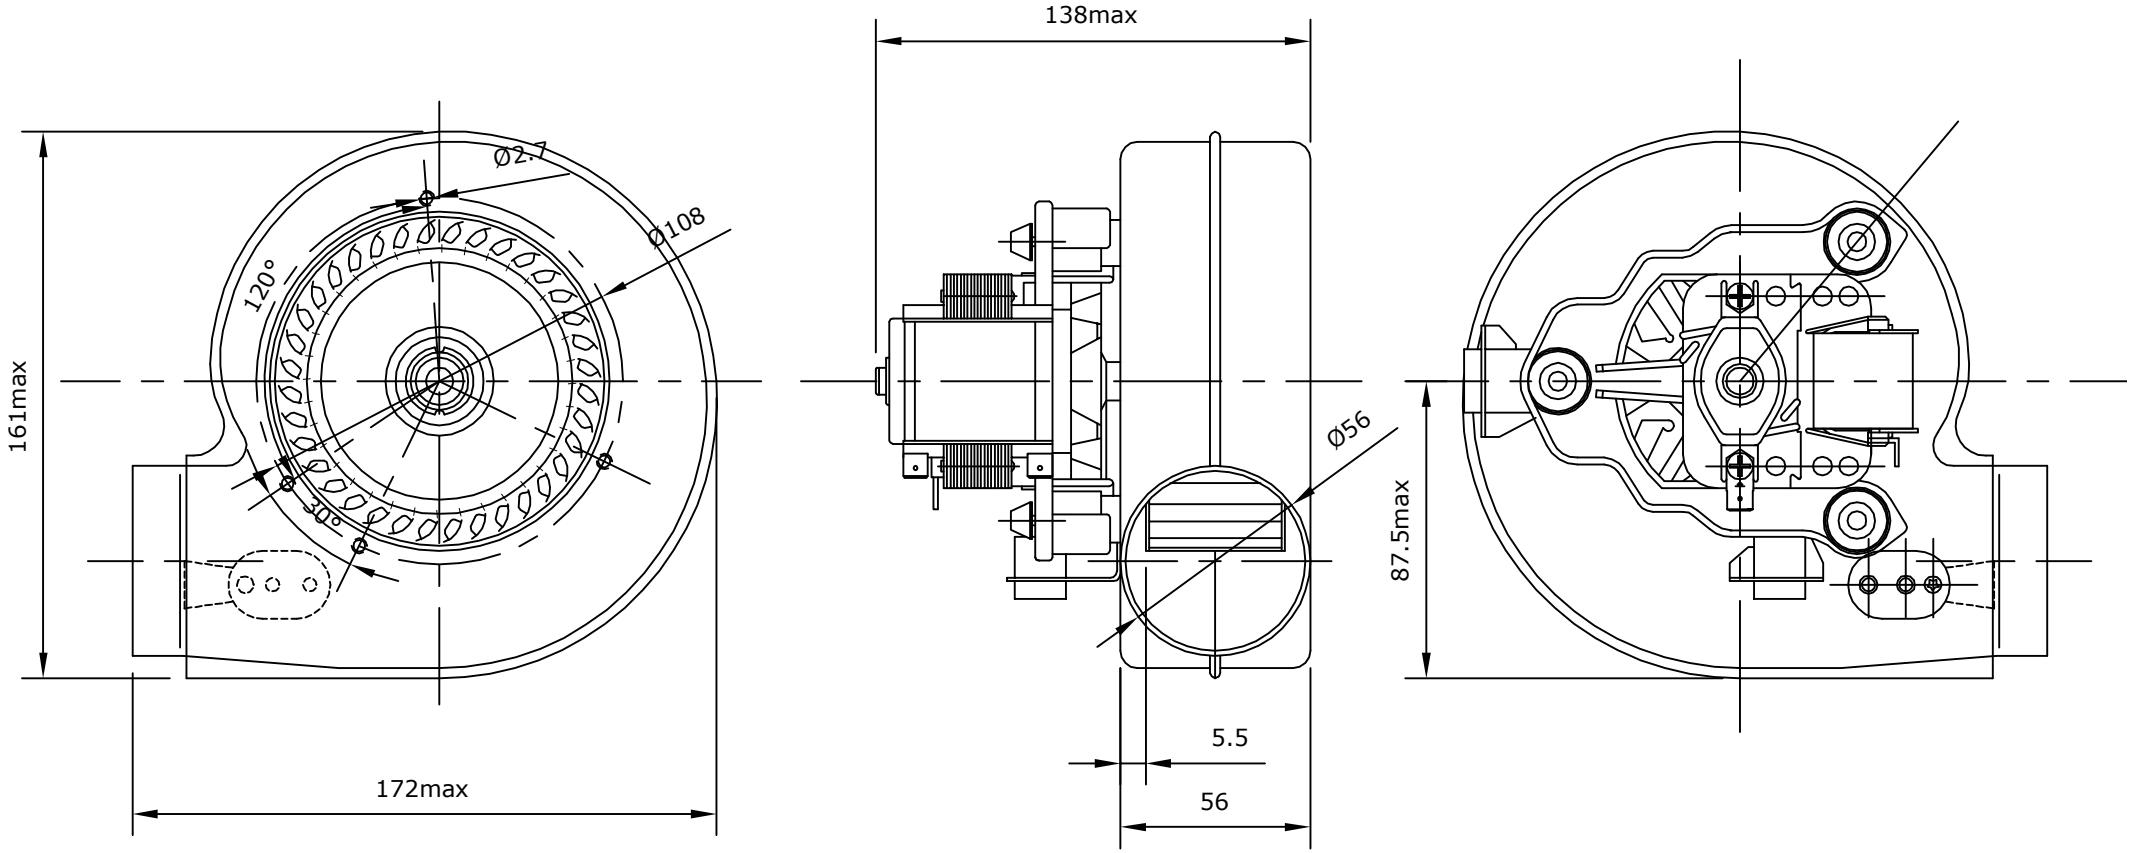


未注公差	比 例		姓 名	日 期				
		设 计						
		校 对						
材料:		工 艺						
		批 准			版本号	更 改 人	更 改 号	日 期
名称:								
图号:	RLG97/0042A14-3030LH-169alt/CA03							

ebmpapst

依必安·派特风机(上海)有限公司
ebmpapst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


air performance test

industrial fans - performance testing according to ISO5801 and GB/T 1236-2000

Type A test installation (outlet-side test chamber)

ebmpapst

Date:	2011.8.18	Handeld by:	huang	Project-No:	
Customer:	ebmpapst	Application:		Test No:	
Type:	RLG97/0042A14-3030LH-169	Motor:		Housing:	
Voltage [V]:	230	Frequency [Hz]:	50	Capacitator [µF]:	

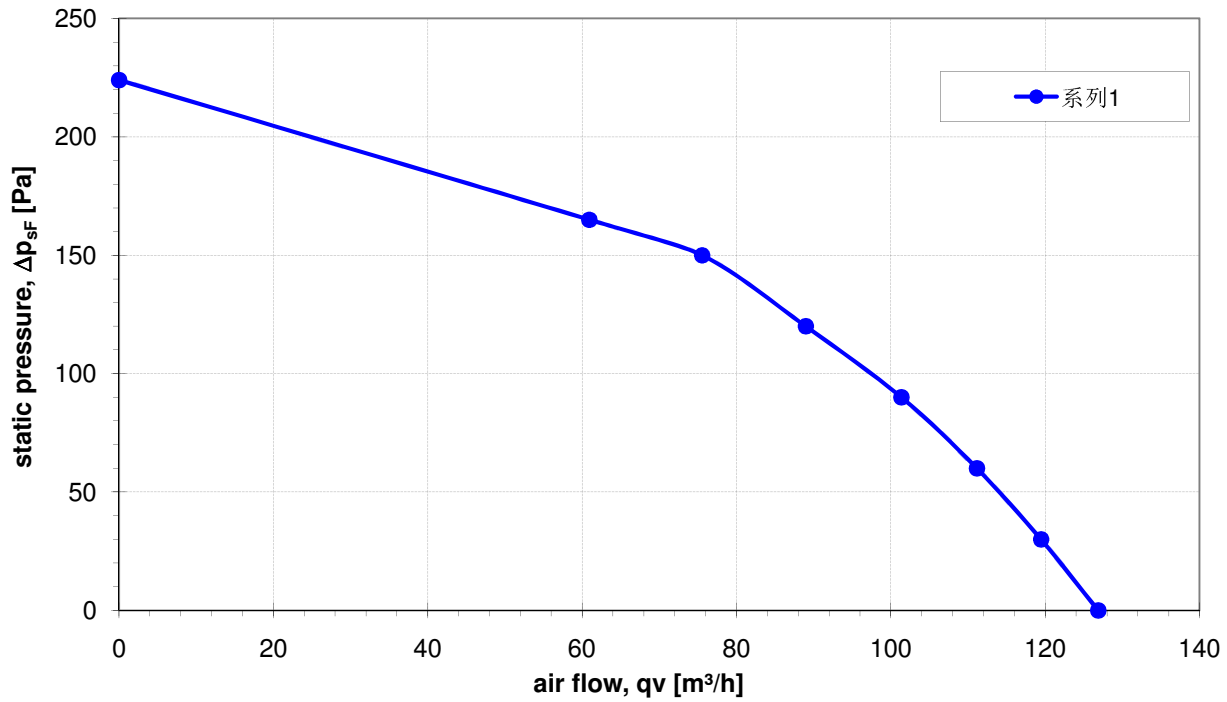

set range of values for diagramm

No.	x-axis qv [m³/h]	y-axis ΔpsF [Pa]
1	126.9	0.0
2	119.5	30.0
3	111.1	60.0
4	101.4	90.0
5	89.0	120.0
6	75.5	150.0
7	60.9	165.0
8	0.0	224.0
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		