
P n Δp_{fa}
[W][1/min] [Pa]

MOTOREN VENTILATOREN

Luftleistungskennlinie nach DIN 24163

QLK45/0018 A85
2518LH-41 lg

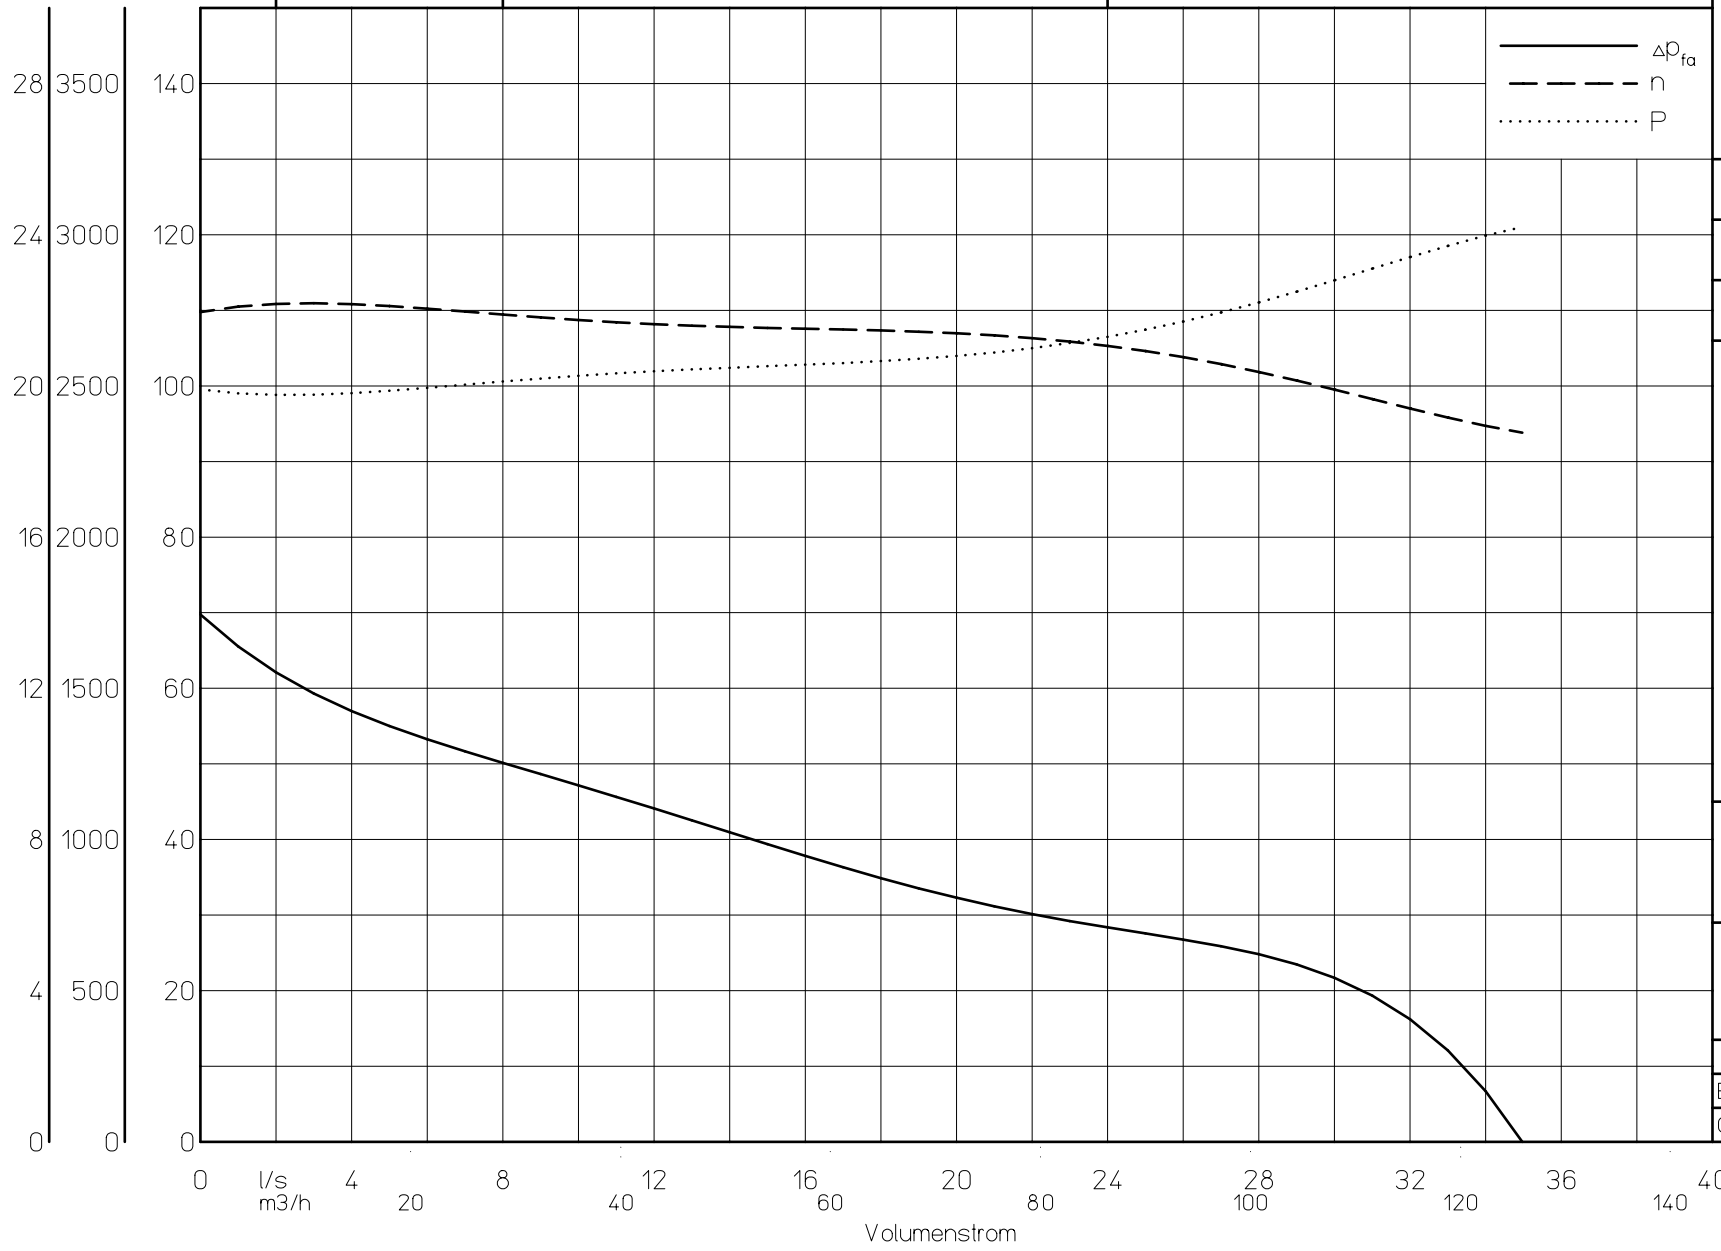

Spannungen
230V 50Hz

Prüfstand Nr. : 1

Luftdruck : hPa

Raumtemp : °C

Bemerkungen :
2500*0.212
Al24.5/KRH3

Musterauftrags Nr.

Sachnummer
55442 45240

	Datum	Name
Bearb.	2.7.99	hr
Gepr.		

KL 55442 45240