


ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

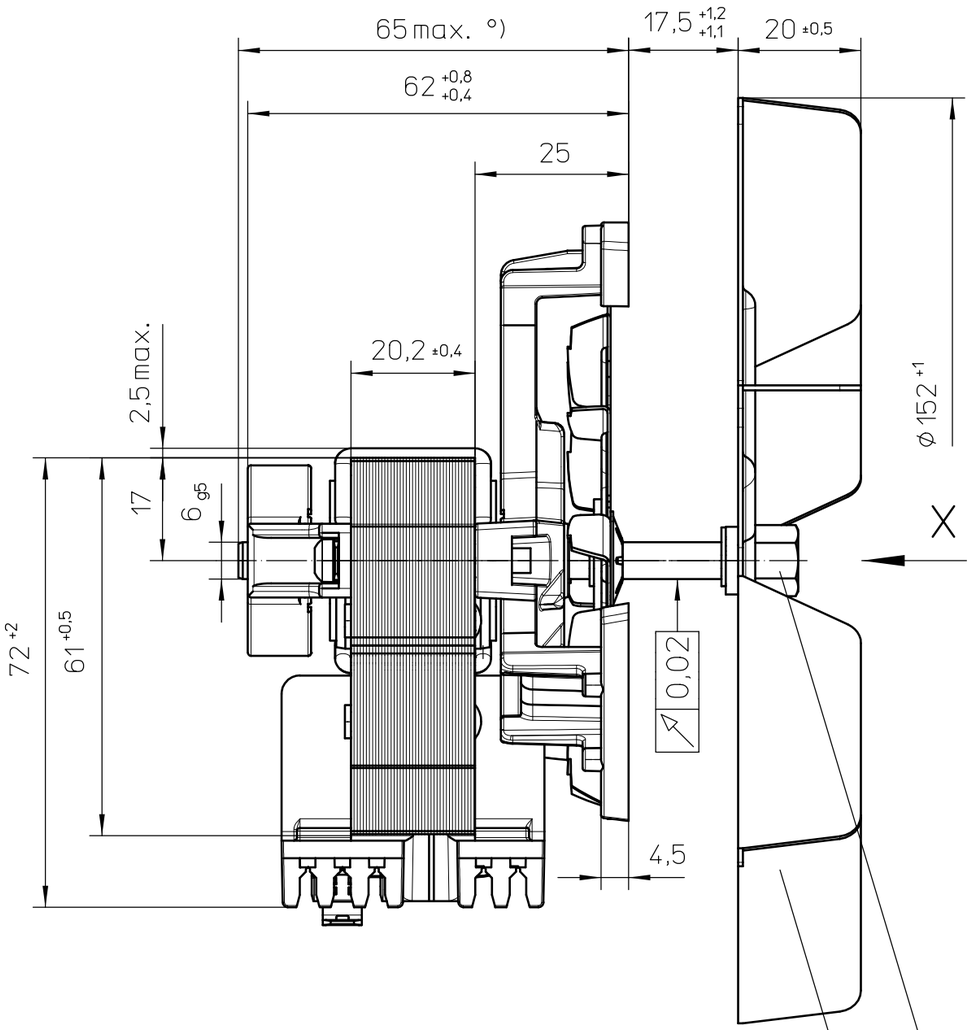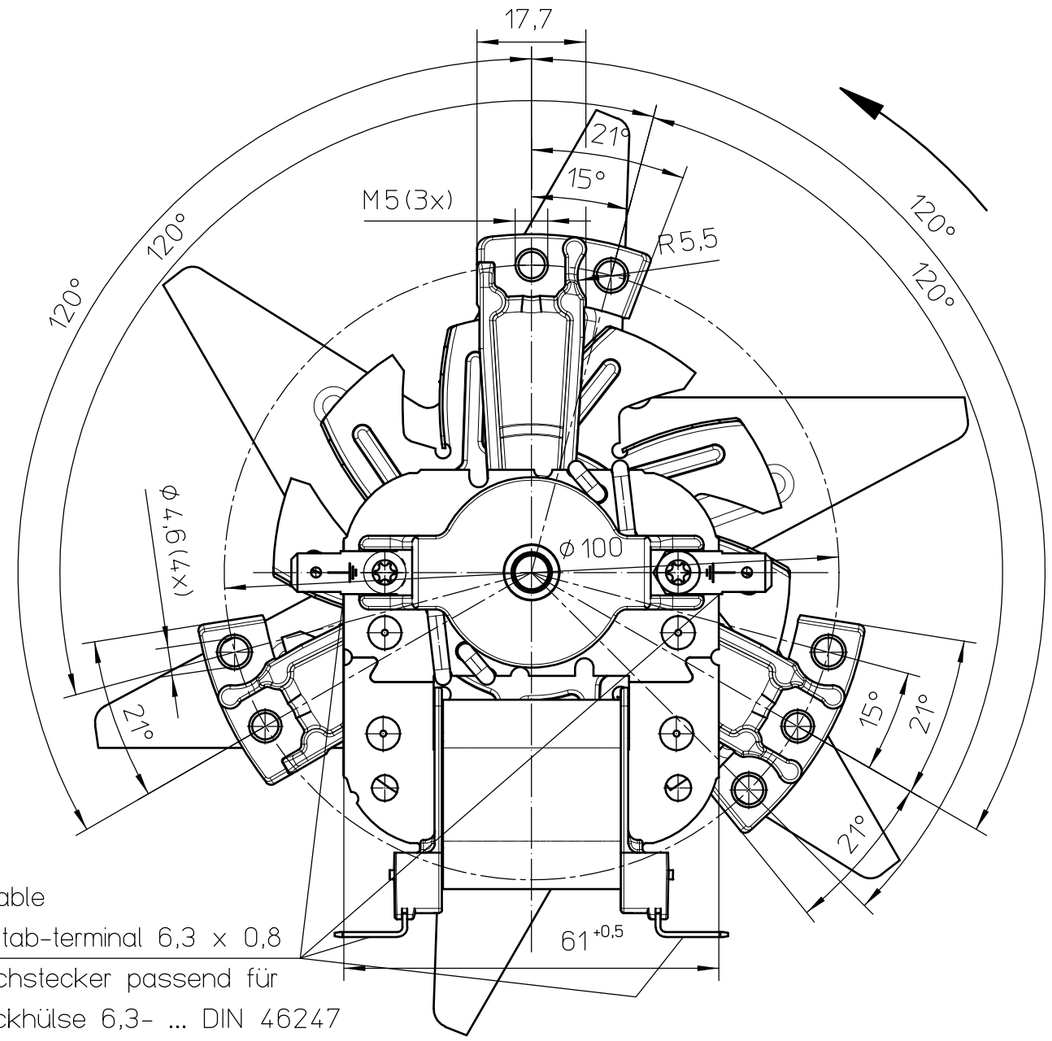


fan wheel
Lüfterrad 27453 32193
nut
Sechskantmutter 20999 45025
loose supplied
werden lose mitgeliefert

sense of rotation: CW

Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite gesehen

°) tolerances including rotor axial play

°) Toleranzen einschließlich Läuferlängsspiel 0,2mm...0,6mm

suitable
for tab-terminal 6,3 x 0,8
Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3- ... DIN 46247

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Das Gebläse ist nur an Versorgungsspannungen anzuschließen, welche mit einem Sicherungsautomaten B16 A nach DIN VDE 0641 Teil 11 abgesichert sind. |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply. The fan must only be connected to supply voltages with an automatic circuit breaker B16 A according to DIN VDE 0641 Part 11. |

| End-Nr. end-no. | Typ type | Elektrische Daten rating |
|---|---|---|
| 50 | anq | 230V~50Hz 32W I.Cl.H |

Ausg. 2: Isolierband auf dem Wickel nachgetragen.

| Vers. | Änderungsnummer | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 2 | 500000010057 | 15.10.09 | hae |
| 1 | 500000009340 | 23.04.09 | goe |

Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 16.10.09 | genehmigt von: michalsk

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Umwälzgebläse
RRL152/0020B95-3020LH/1 ...

Zeichnungsnummer 55462 40950 | Z10 | Blatt 1 / 1

Urspr. RRL | Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A3