

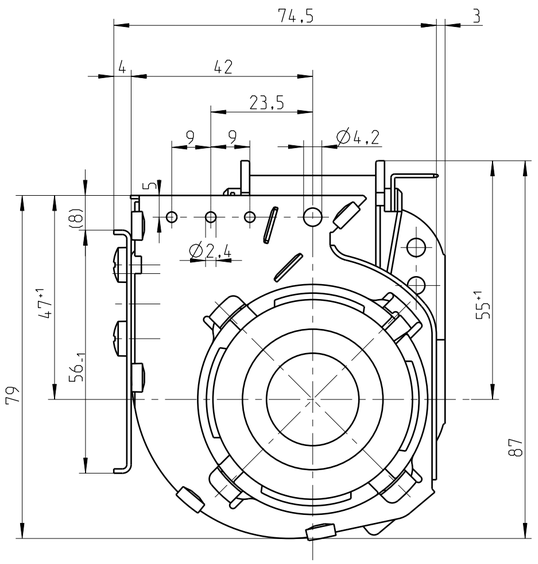


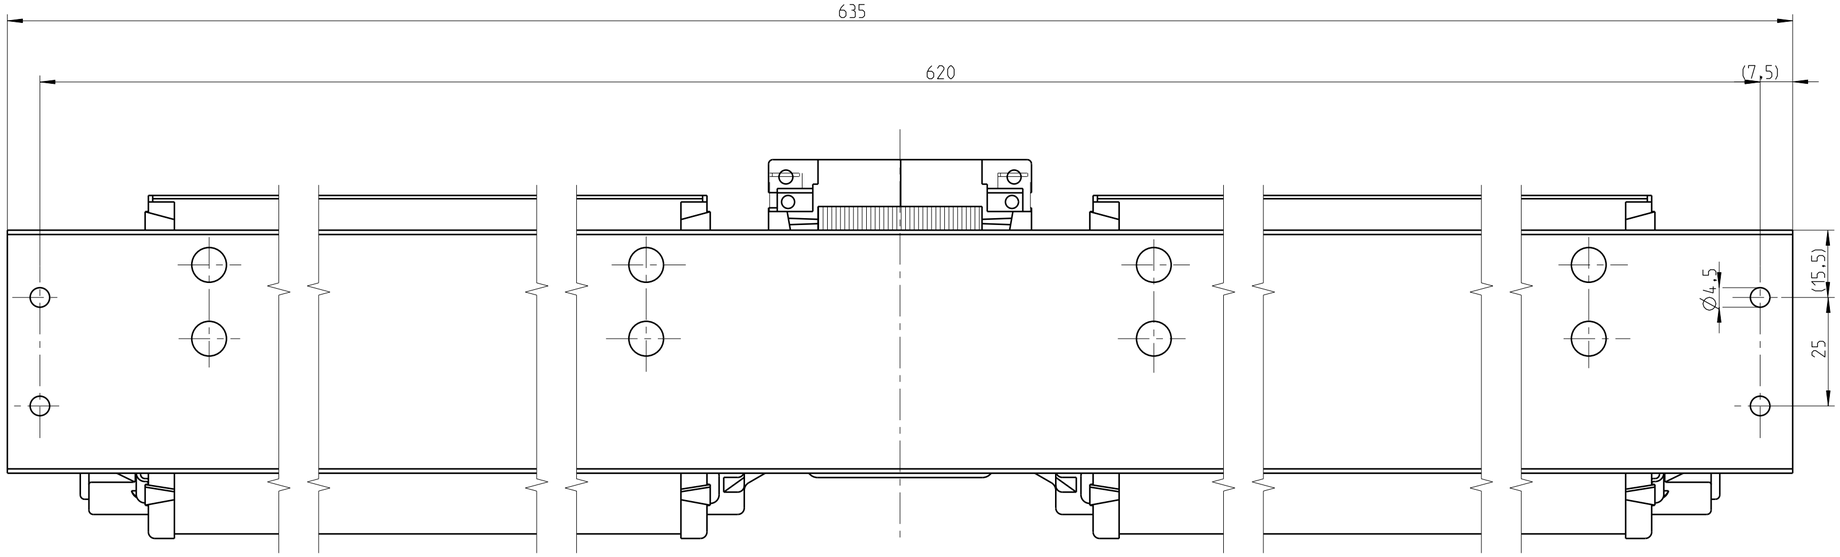

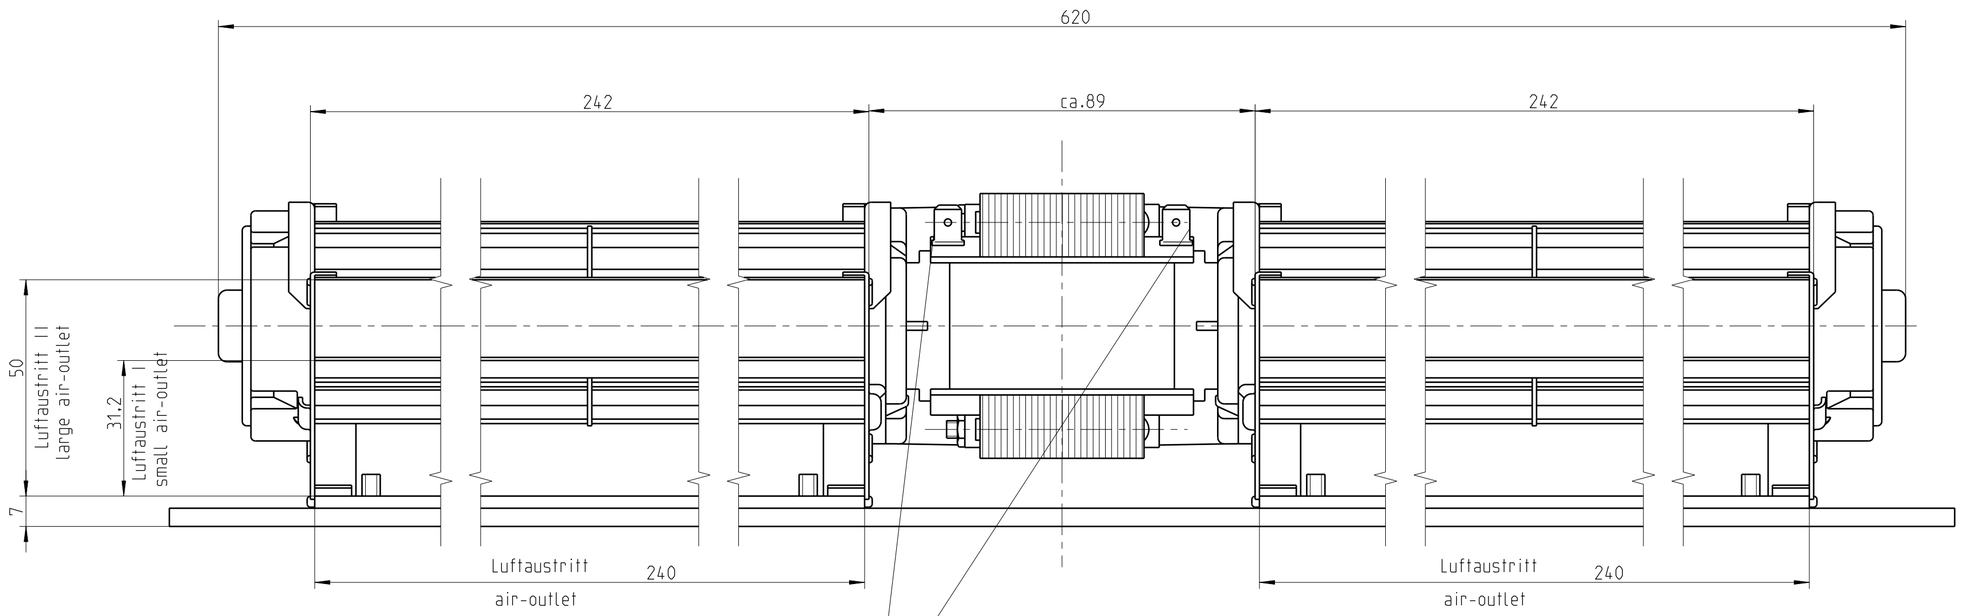

Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6,3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6,3-... DIN 46247

Gehaeuseoberflaeche: verzinkt blank
surface of blower housing: zinc coated

3 = Aenderungsindex / change index

80	azt	230V AC 50Hz 48W I.Cl.H 3
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768 -cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe 3: Zeichnung in ProE uebernommen und CCC-Zeichen entfernt. edition 3: drawing trnsfered into ProE and CCC-mark deleted.	Status der Zeichnung	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction Querstromlueftr/tangential blower QLK45/2424A18-3038LH-51 ...	
	08.11.2012	Michalsk		
	Freigabedatum	Freigeber		
3	500000013417	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5544265180_Z10	Blatt 1 / 1
Version	Aenderungsnummer			
12.10.2012	E. Goelz			
Erstelldatum	Ersteller	Urspr. QLK45	Ers.f.:	Ers.d.: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel.: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.