


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. ebm-papst Landshut GmbH

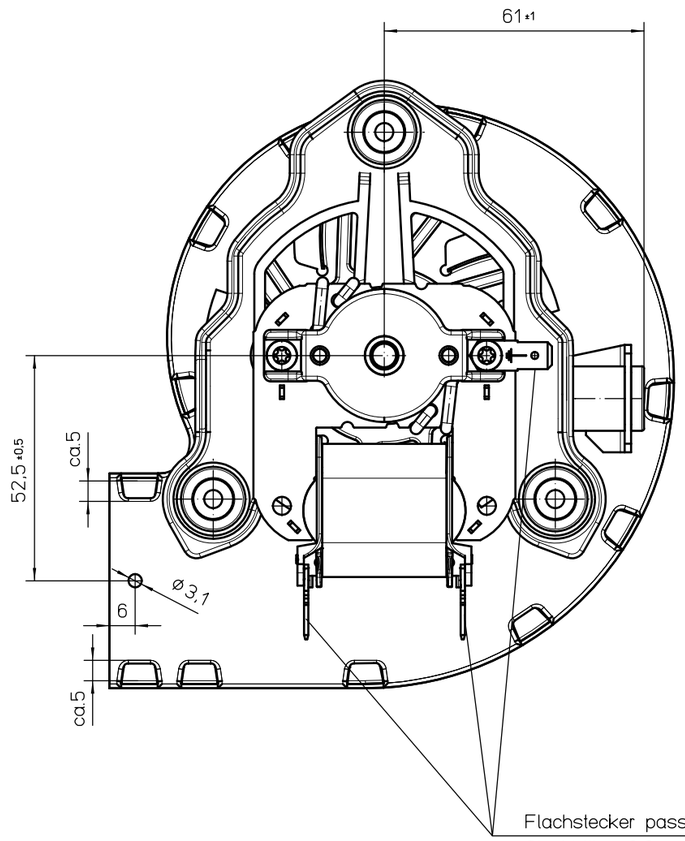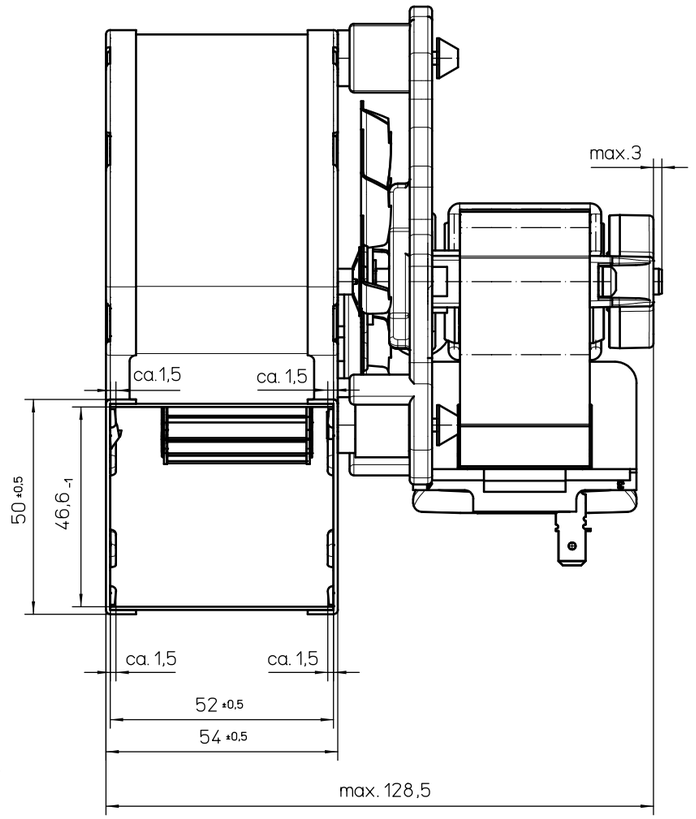


Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247
suitable for
tab-terminal 6,3x0,8

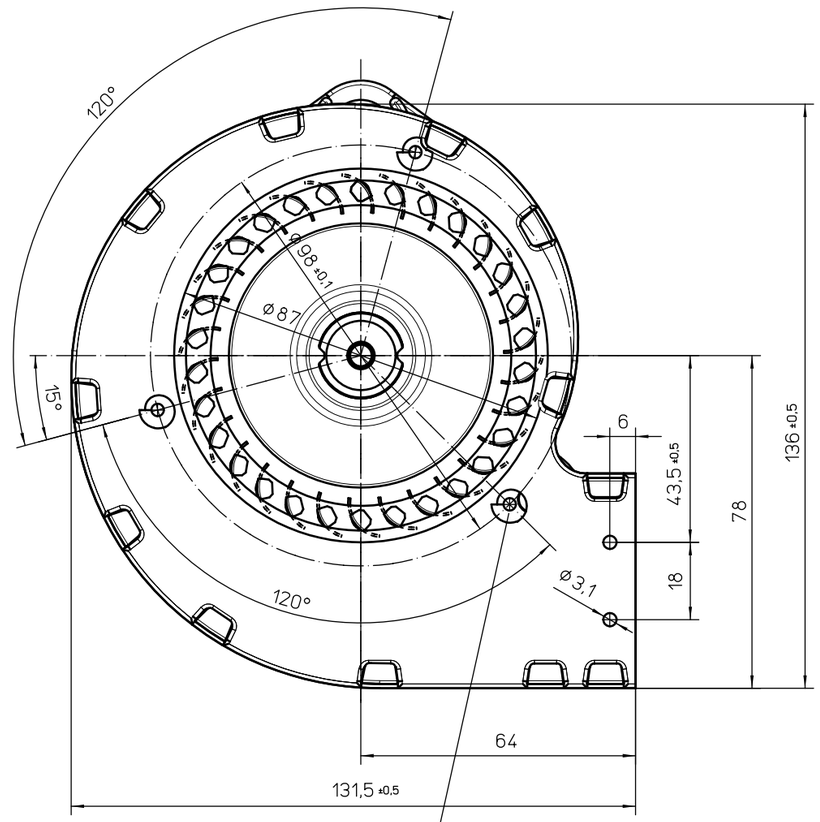


Gewindewarze für Blechschraube 3,9
DIN EN ISO 1478 nach 04463 45001 (B90)

Ausgabe 1: Neutyp wie 55460 73040 jedoch neuer Motor

| | |
|---|---|
| **Wichtiger Hinweis:** | Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen. |
| **important information:** | This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff. |
| **Sicherheitshinweis:** | Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR!<br>Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen! |
| **security advice:** | Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM!<br>Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply |

| Sach-End-Nr. part no. | Ausgabe edition | Kennbuchst. code | elektrische Daten rating |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | and | 230V~50Hz 48W I.Cl.H |

| Fertigzustand | Zul. Abw. | Oberfläche | Maßstab | Geom.-Schl.: |
|---|---|---|---|---|
| | DIN ISO 2768-m | | 1:1 | |

Werkstoff

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 06.11.06 | yuyi |
| Gepr. | | |
| Norm | | |

ebm-papst Landshut GmbH

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 006232 | 06.11.06 | yu |

Ursprung: RLD85

**Einbauanleitung / mounting instruction**

# Radiallüfter / radial blower

RLD85/3400C2-3030LH/4-C3 and

ebmpapst

Zeichnungsnummer: 55460 54020 Z10 Blatt 1 1

Ers.f.: Ers.d.: DIN_A2