
ebmpapst

Betriebskennlinie

27.02.2009

Characteristic Fan Curve

Kunde Customer	intern		
Lüfter/Gerät Device	**3214 JH4**	Spec Erz.-Nr. 969 3520 181	**Auftrag Nr.** 171/08
Spannung [V/Hz] Voltage	**24.0V / DC int**	**Drehzahl** Speed [rpm]	**min^{-1}**
Betriebsart Operating Mode	**an ISO-Box**	**Druck /** Pressure **[Pa]**	**entspr. Vol.-strom [m³/h]**
Messanordnung Measurem. Setup	Schallleistung nach ISO 10302: Lüfter an Folienbox, 10 Mikrofone auf Halbkugel mit R = 2m, 1 Mikrofon 1m vor Ansaugseite in Achshöhe Drehzahlmessung über Reflexlichtschranke		
Messabstand distance	2.00m		
Beschreibung Description	**Lüftermuster Nr. 1** **Fertigungsdatum 32.08** LLM 115833, Nenndrehzahl 13000 1/min		
Messtechniker	514/Steinberg		

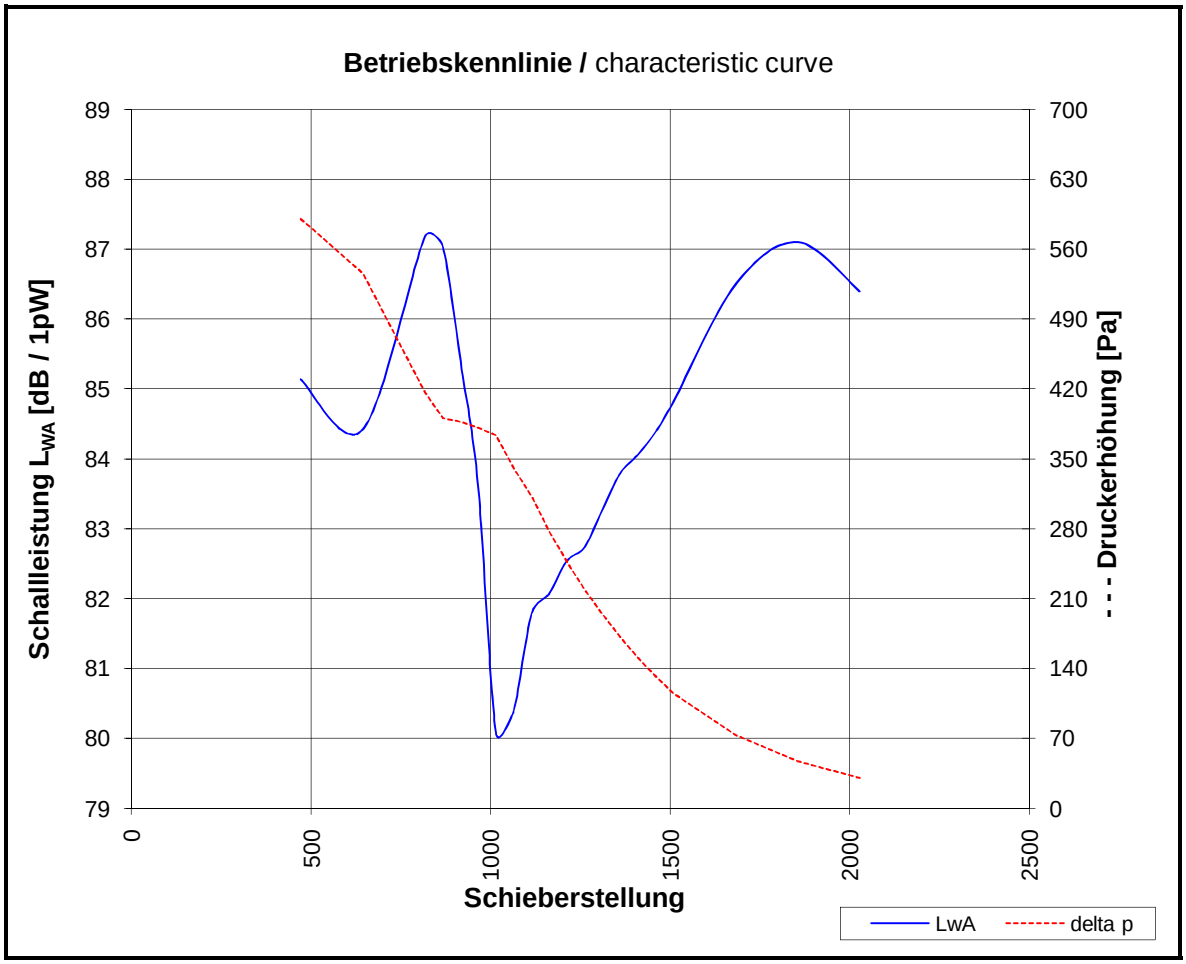

Messparameter:

Startspannung		Endspannung		Deltaspg	
Einlaufzeit [s]	180	Pause [s]	10		