


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247

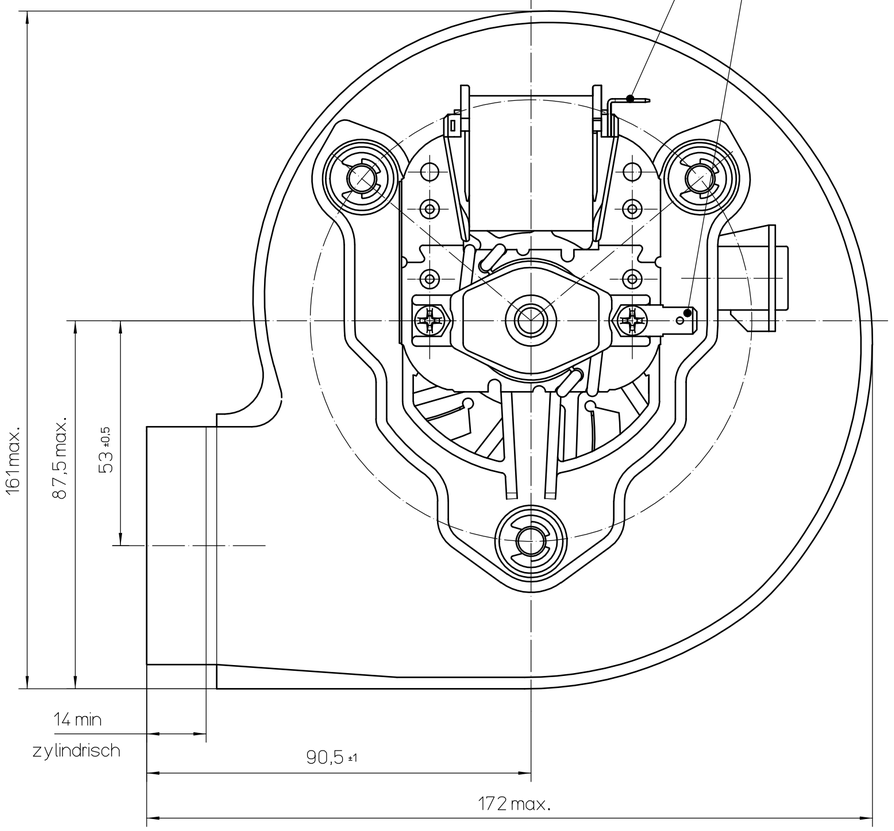

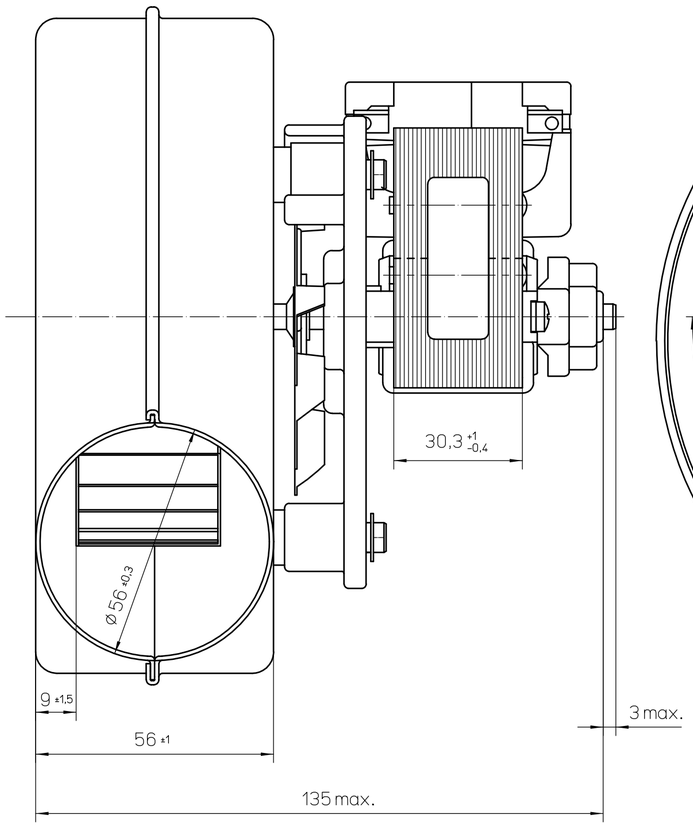

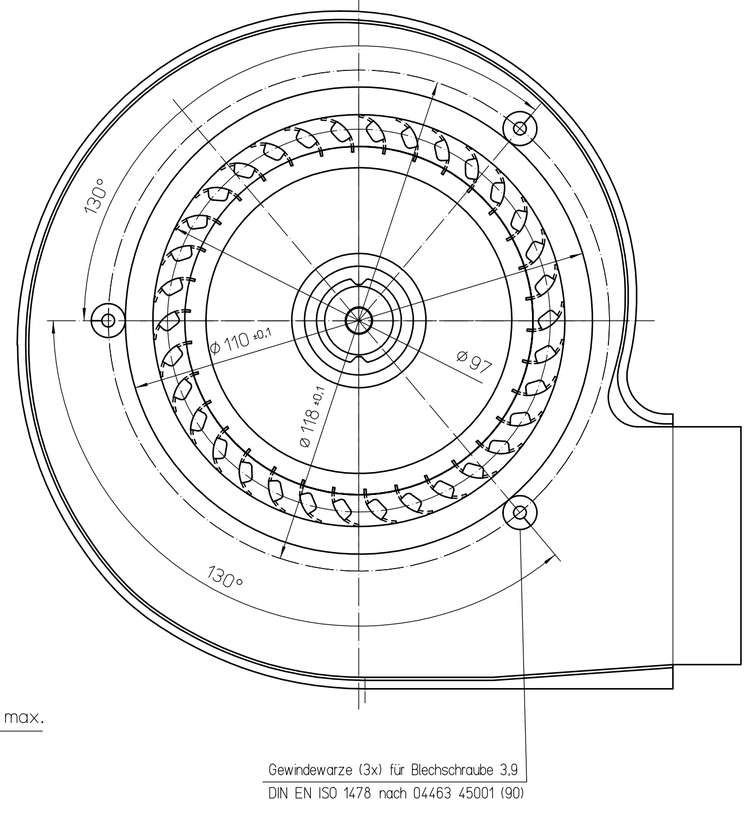

Gewindewarze (3x) für Blechschraube 3,9
DIN EN ISO 1478 nach 04463 45001 (90)

Zusätzliches Typenschild am Motor:
siehe Tabelle

Ausg.2: Zeichnungsbild angepaßt. (Flachstecker von 45° in 90° abgewinkelt)

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand	Zul. Abw.	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	

				Datum	Name
			Bearb.	08.05.01	zeidlerc
			Gepr.	11.05.01	bayersdo
			Norm	15.05.01	enders

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	PPS 14130	26.07.01	bre
1	PPS 13774	08.05.01	zei

mvl/ko

Ursprung: RLG97

Maßzeichnung
Radiallüfter
RLG97/3400A3-3030LH-510 afu

Zeichnungsnummer: 55460 97230 | Z10 | Blatt 1 | 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2

EM3030LH-510 afu -35 115/120V~60Hz 55W Ins.Class H Z.P.	30	afu	120V~60Hz 54W Ins. Class H
Angaben für zusätzliches Motorschild	Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten