



Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich Zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH




Erdungsanschluß
Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247

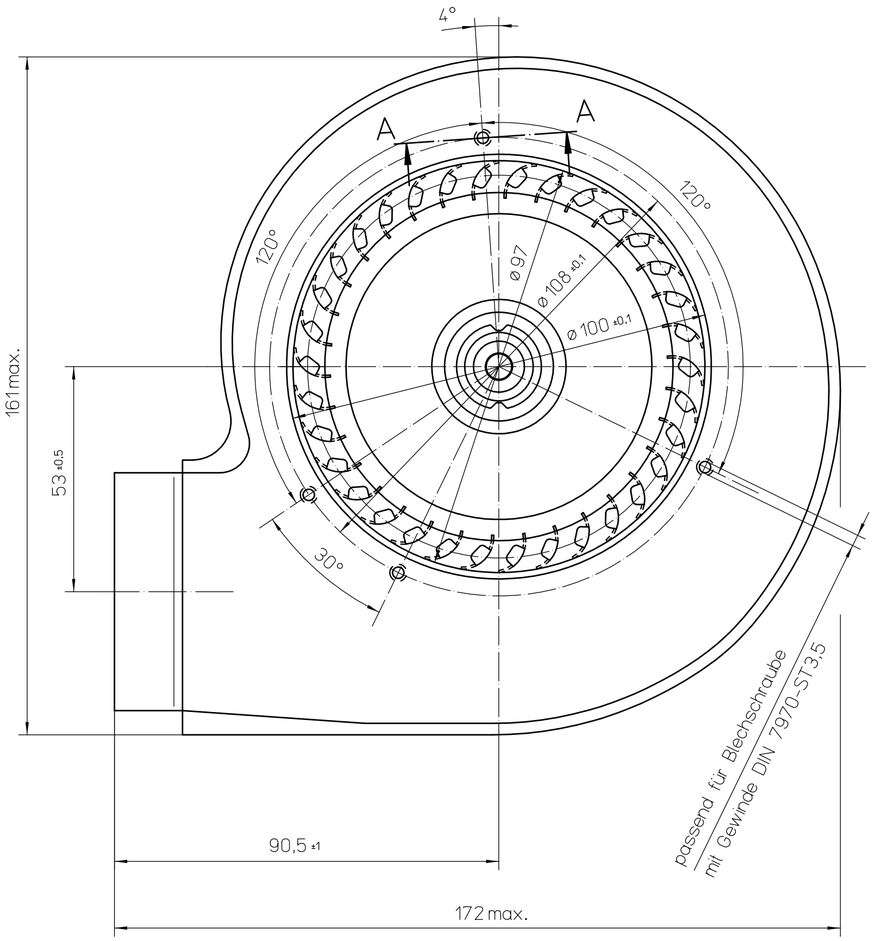

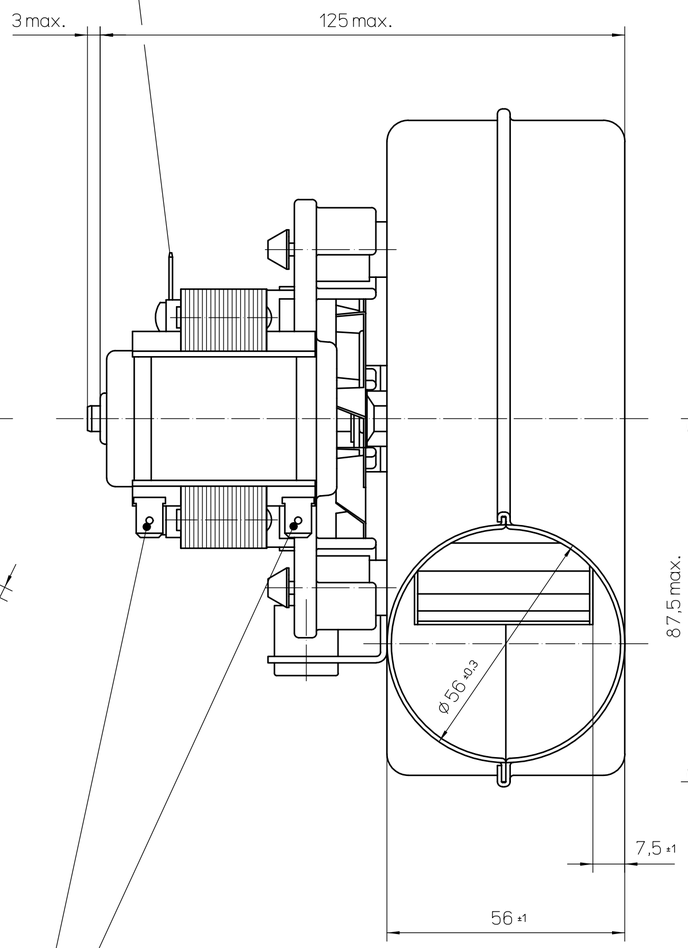

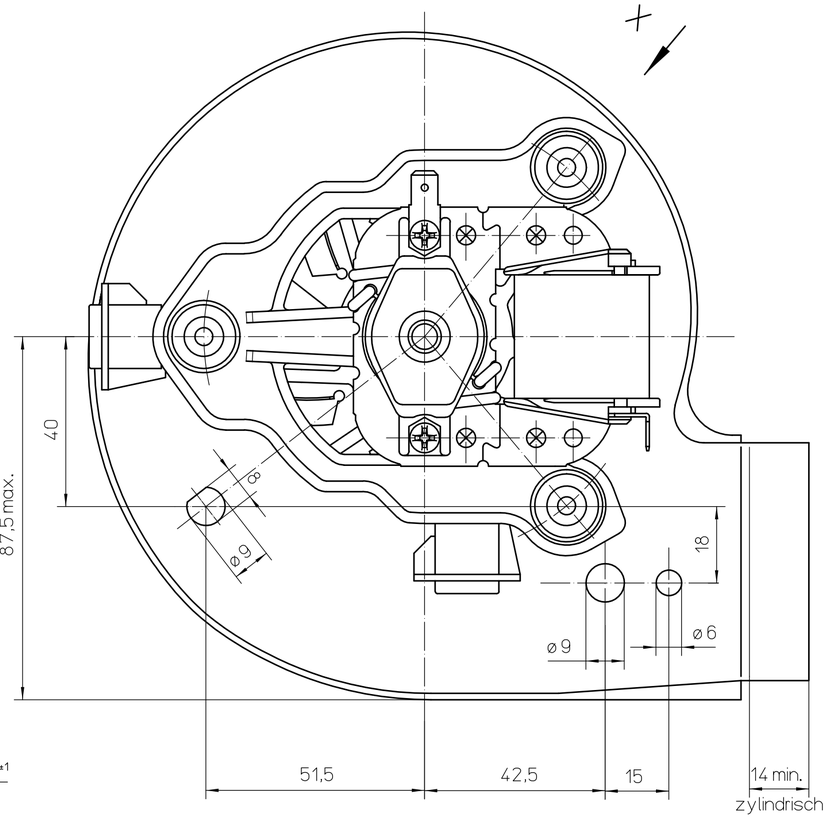

X
(180° gedreht)



Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247

50	aho	230V~50Hz 32W I.Cl.H	
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten	

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand	Zul. Abw.	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	

	Datum	Name
Bearb.	05.07.01	hertreit
Gepr.	10.07.01	bayersdo
Norm	10.07.01	bayersdo

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Radiallüfter
RLG97/0042A8-3020LH-439 ...

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	000097	20.01.03	bam
1	PPS 13999	05.07.01	her

Ausgabe 2:
Einführung neue Bolzentechnik
(Pilzbolzen 34140 45049)

mvl/ko
MOTOREN VENTILATOREN
Urspr. RLG97

Zeichnungsnummer 55460 97250 | Z10 | Blatt 1 | 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2