
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. ebmpapst Landshut GmbH

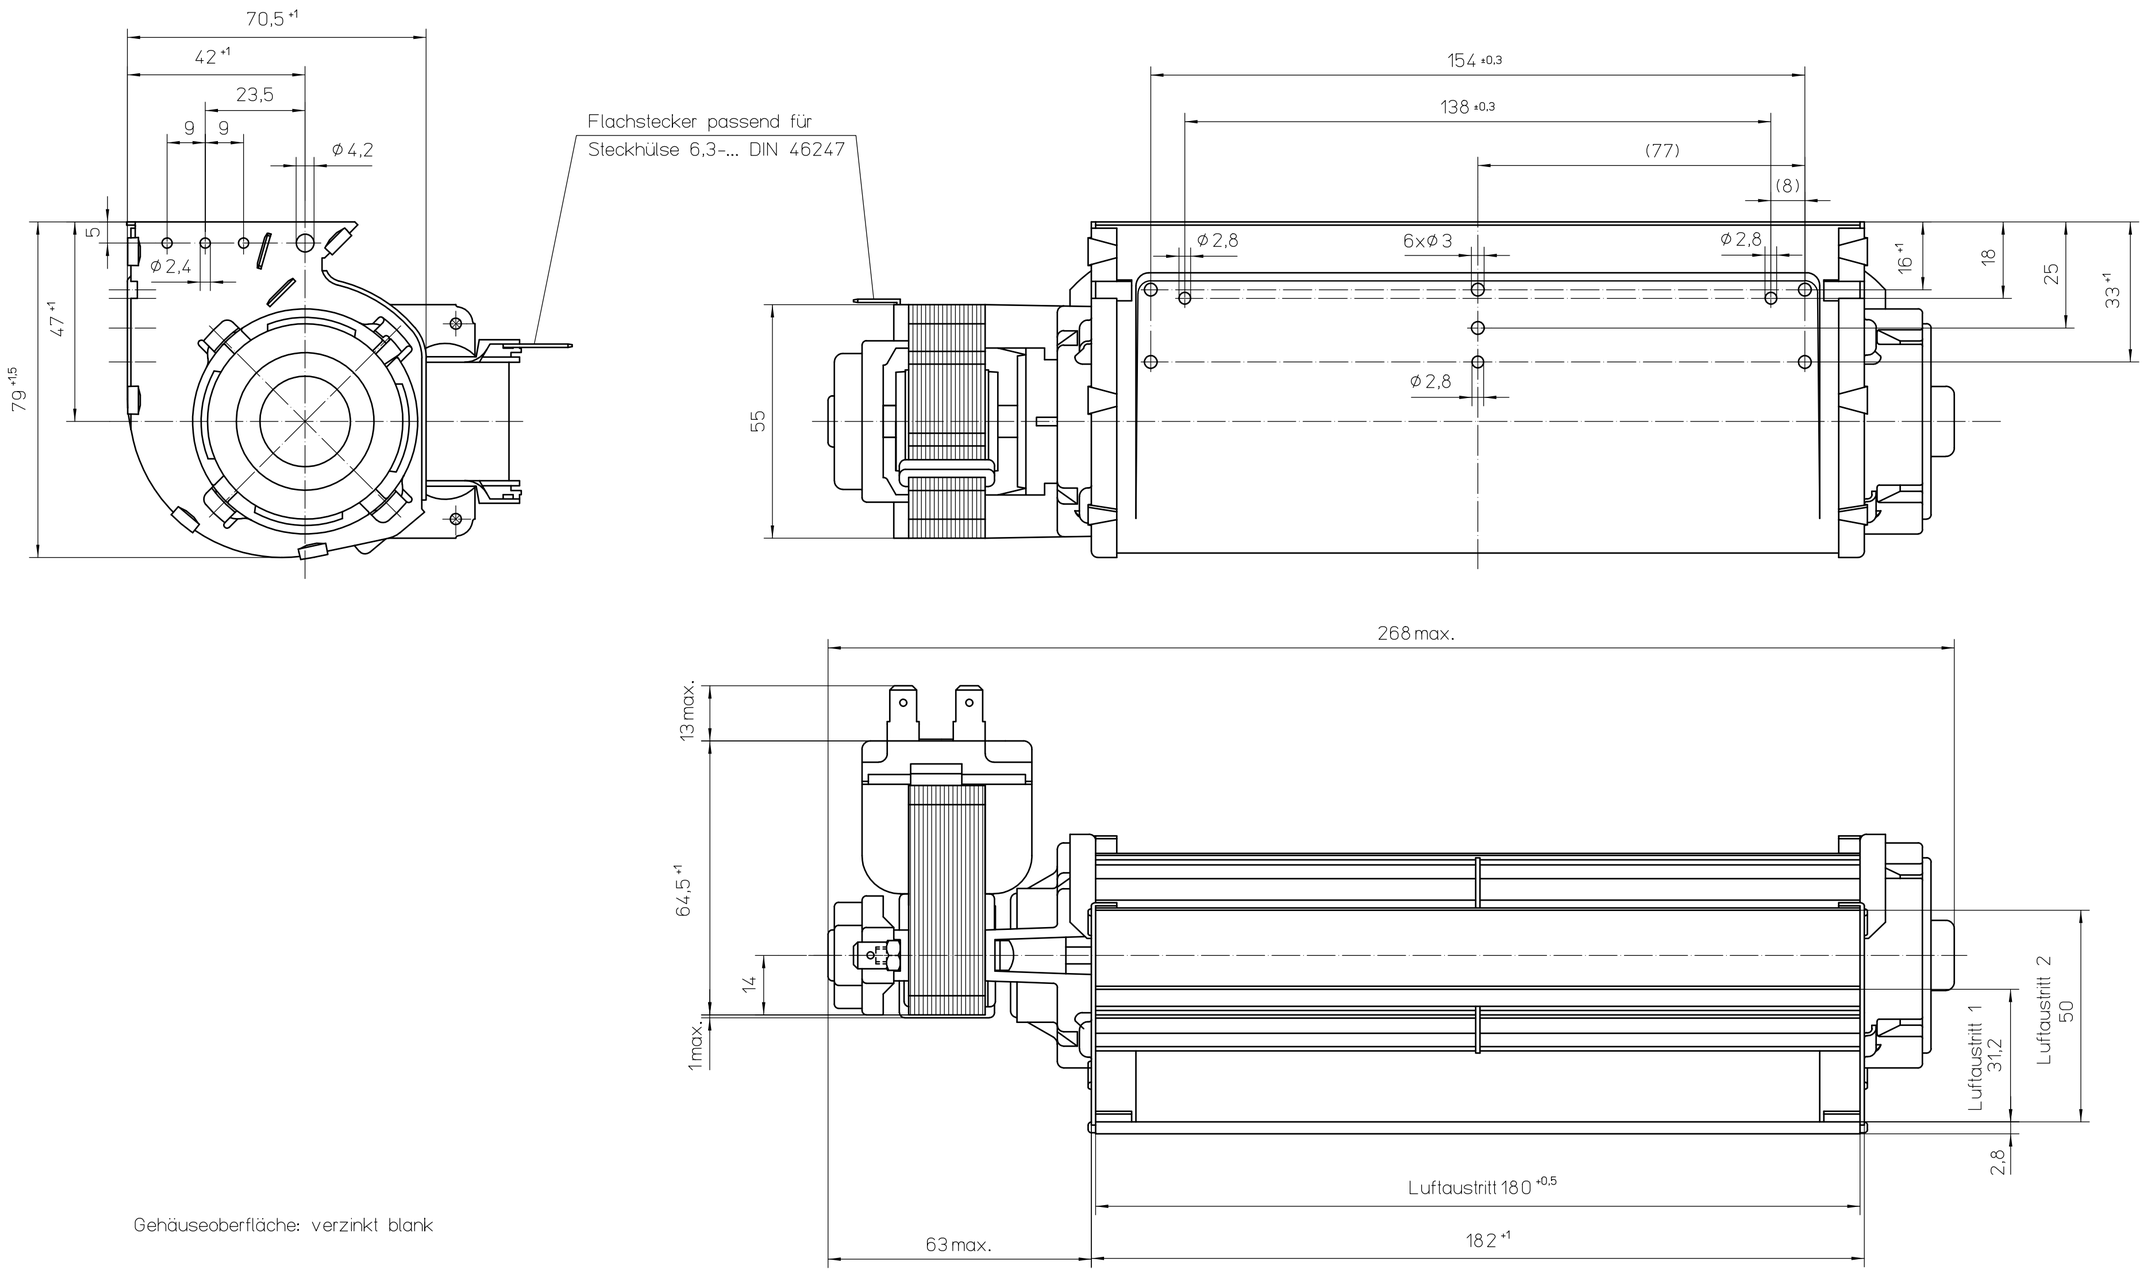

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

Ausgabe 4:
Bei Sach-End-Nr.40 CCC-Kennzeichnung nachgetragen.

Sach-End-Nr.	Ausgabe	Kennbuchst.	Elektrische Daten	CCC-Logo
40	4	lg	230V~50/60Hz 27W I.Cl.H	A009945

Achtung ! Sicherheitshinweis beachten !
Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzt nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Warning !
This product is **only usable under built-in-conditions** which have to comply with all relevant legal requirements and safety regulations (regarding f.e. protection of live parts, minimum creepage distances and clearances, protection of rotating parts, protection against moisture etc.) Thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil of this product cannot substitute the required protection of the complete unit in which this product is used.

Fertigzustand	Zul. Abw. ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	

	Datum	Name
Bearb.	14.04.86	met
Gepr.	22.04.86	zur
Norm	12.05.98	hg

ebm-papst Landshut GmbH

Maßzeichnung
Querstromlüfter
QLK45/0018A85-2518LH-41 ...

Zust.	Änderung	Datum	Name
4	005552	30.05.06	hub
3	PPS 13863	29.05.01	hub

ebmpapst

Ursprung | Ers.f.: | Ers.d.:

Zeichnungsnummer 55442 45240 | Z10 | Blatt 1 | 1 | DIN_A2