


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

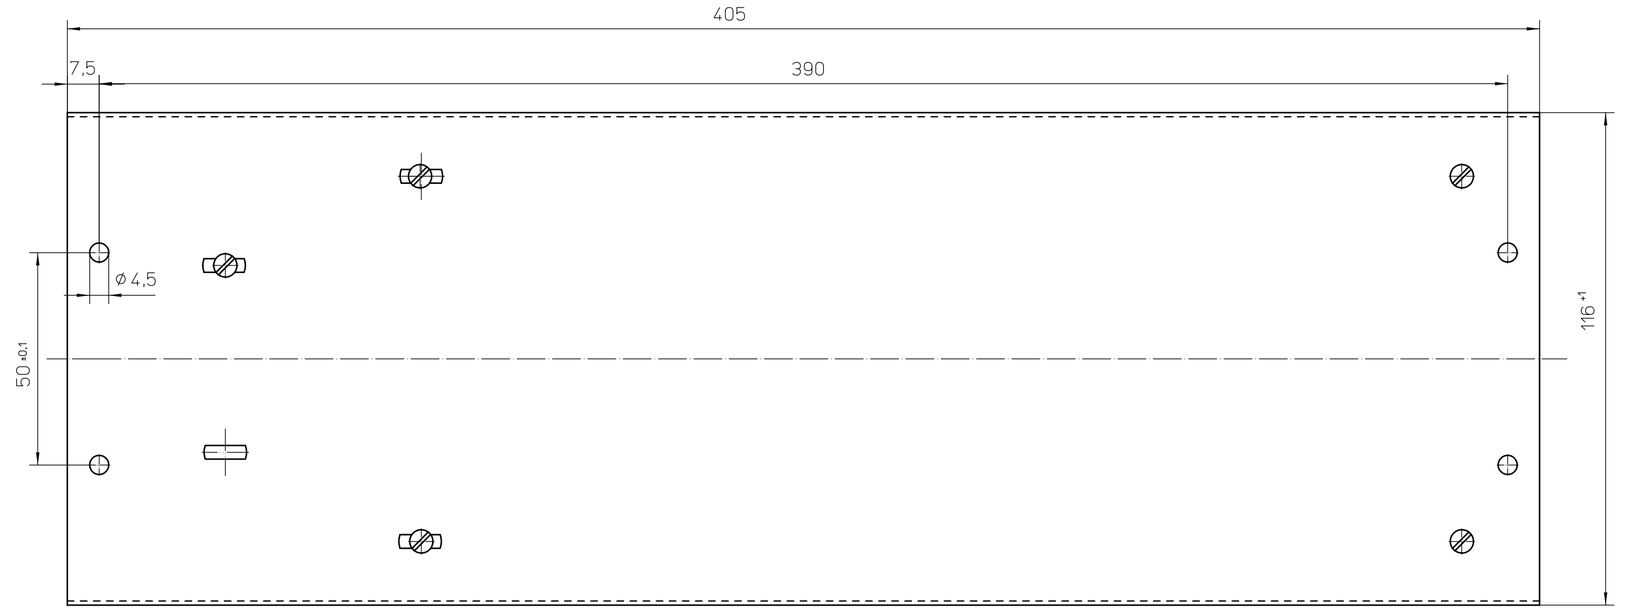

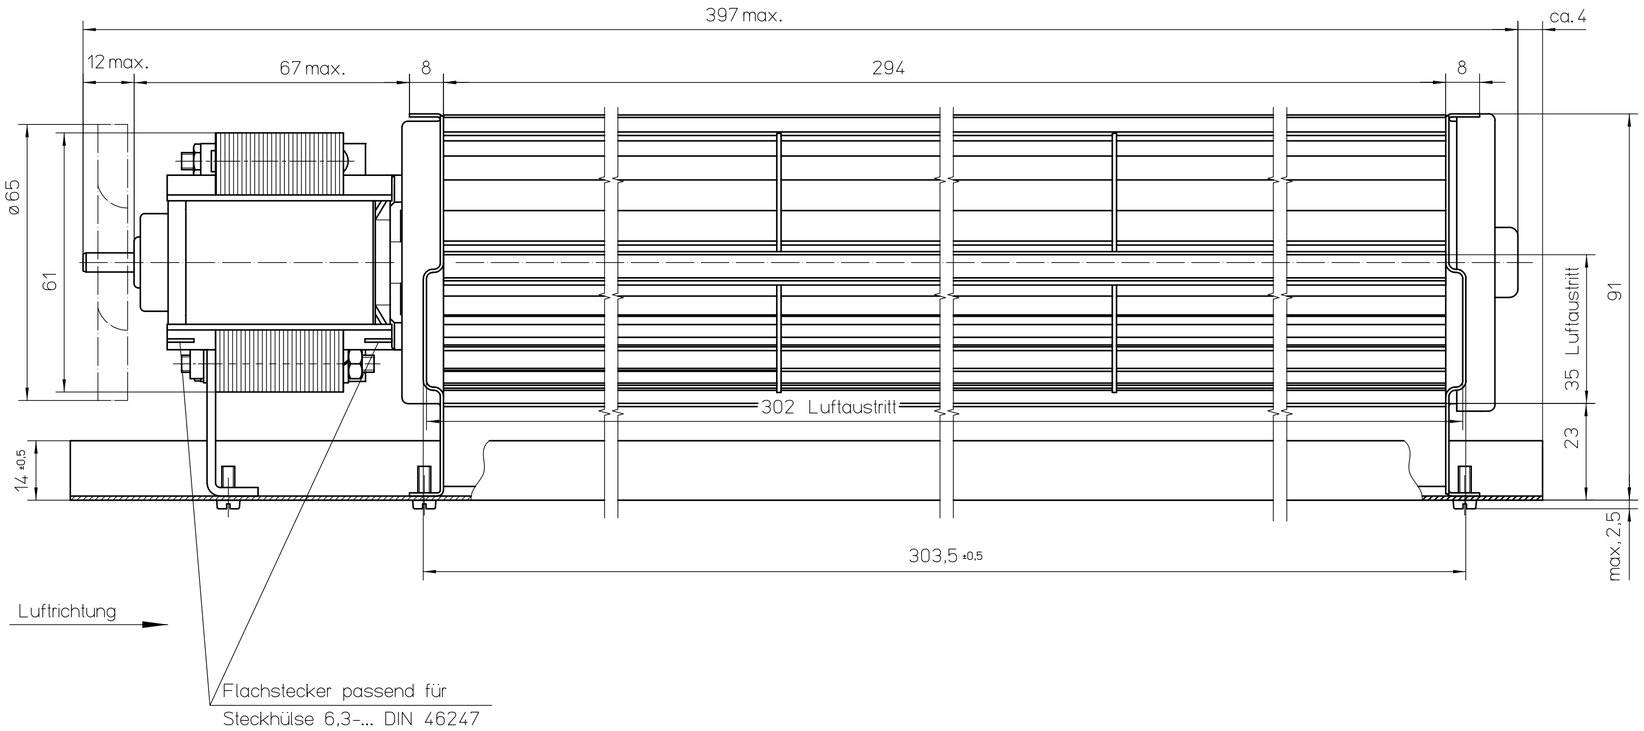

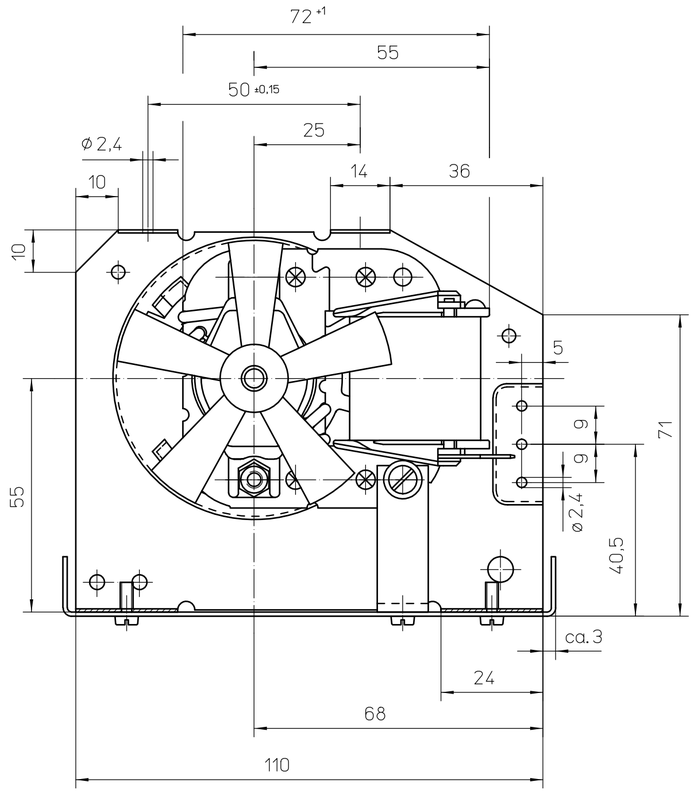

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

Ausg.2: In der Tabelle "CQC-Zertifizierung" nachgetragen.

Fertigzustand	Zul. Abw. ISO 2768-m	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	

	Datum	Name
Bearb.	11.02.00	huber
Gepr.	01.03.00	teichner
Norm	01.03.00	attenkog

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Maßzeichnung

Querstromlüfter

QLD6/0030A121-3030L-201 ...

Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung
2	000681	21.05.03	hub	
1	PPS 11502	11.02.00	hub	

mvl MOTOREN VENTILATOREN

Zeichnungsnummer 55430 41230 | Z10 | Blatt 1 | 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2

Sach-End-Nr.	Kennbuchst.	Elektrische Daten	CQC Zertifizierung	Angaben für zusätzliches Motorschild
30	aim	230/240V~50Hz	A009945	Spule I.Cl.F Lagertemperatur max.95° C

Warning: The protection against contact with live and rotating parts and possible moisture has to be provided by the built - in conditions

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GIA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig - Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten - Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes