

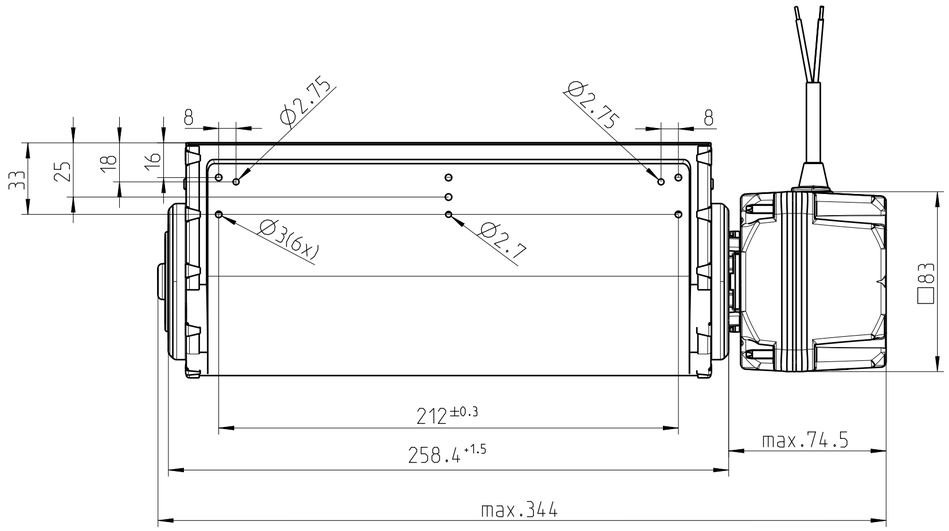






grn./ge. = Schutzleiter
grn./yel. = protective earth

L1 = braun / brown

N = blau / blue

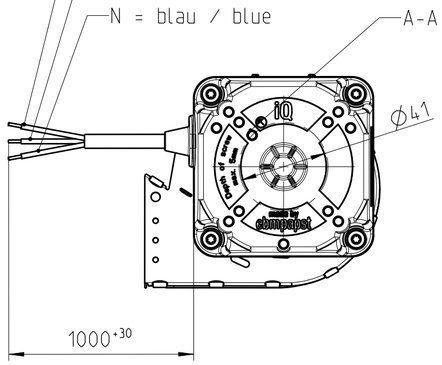

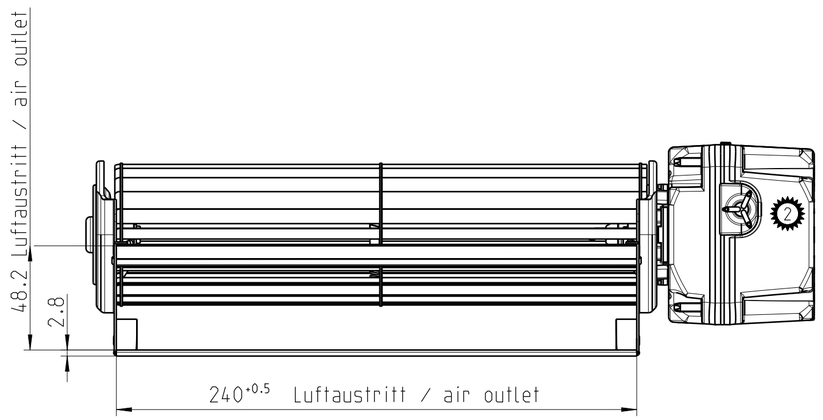

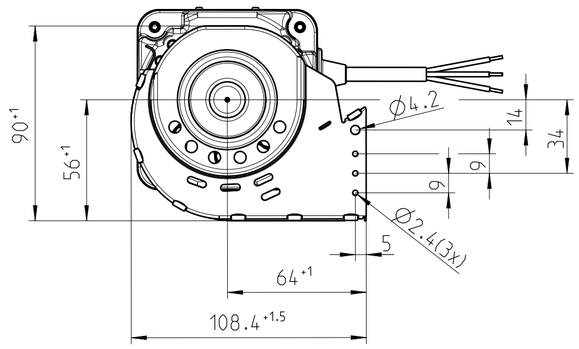

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566883000_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566883000_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

(2) = Aenderungsindex / change index

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:2 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe/edition: 2; -Umstellung breite Kabeltuelle; -change of cable grommet	Status/state: Freigegeben; 23.02.2017 Erlmeier; Freigabedatum/release date; Freigeber/releaser		Einbauanleitung/mounting instruction: Querstromluefter/tagential blower QLN65/2400-iQ3612-310250
2 / Version	500000018386 / Aenderungsnr./change no.	ebmpapst / ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5566883000_Z10 / Blatt/sheet 1 / 1
22.02.2017 / Datum/date	H. Steidl / Ersteller/creator	Urspr./origin QLN65	Ers.f./sub.f.: / Ers.d./sub.by: / A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.