
P n Δp_{fa}
[W] [1/min] [Pa]

MOTOREN VENTILATOREN

Luftleistungskennlinie
Air Performance Characteristic
DIN 24163

RLG108/0042A8
3025LH-155 abc

Spannungen / Voltages
120 V 60 Hz
115 V 60 Hz

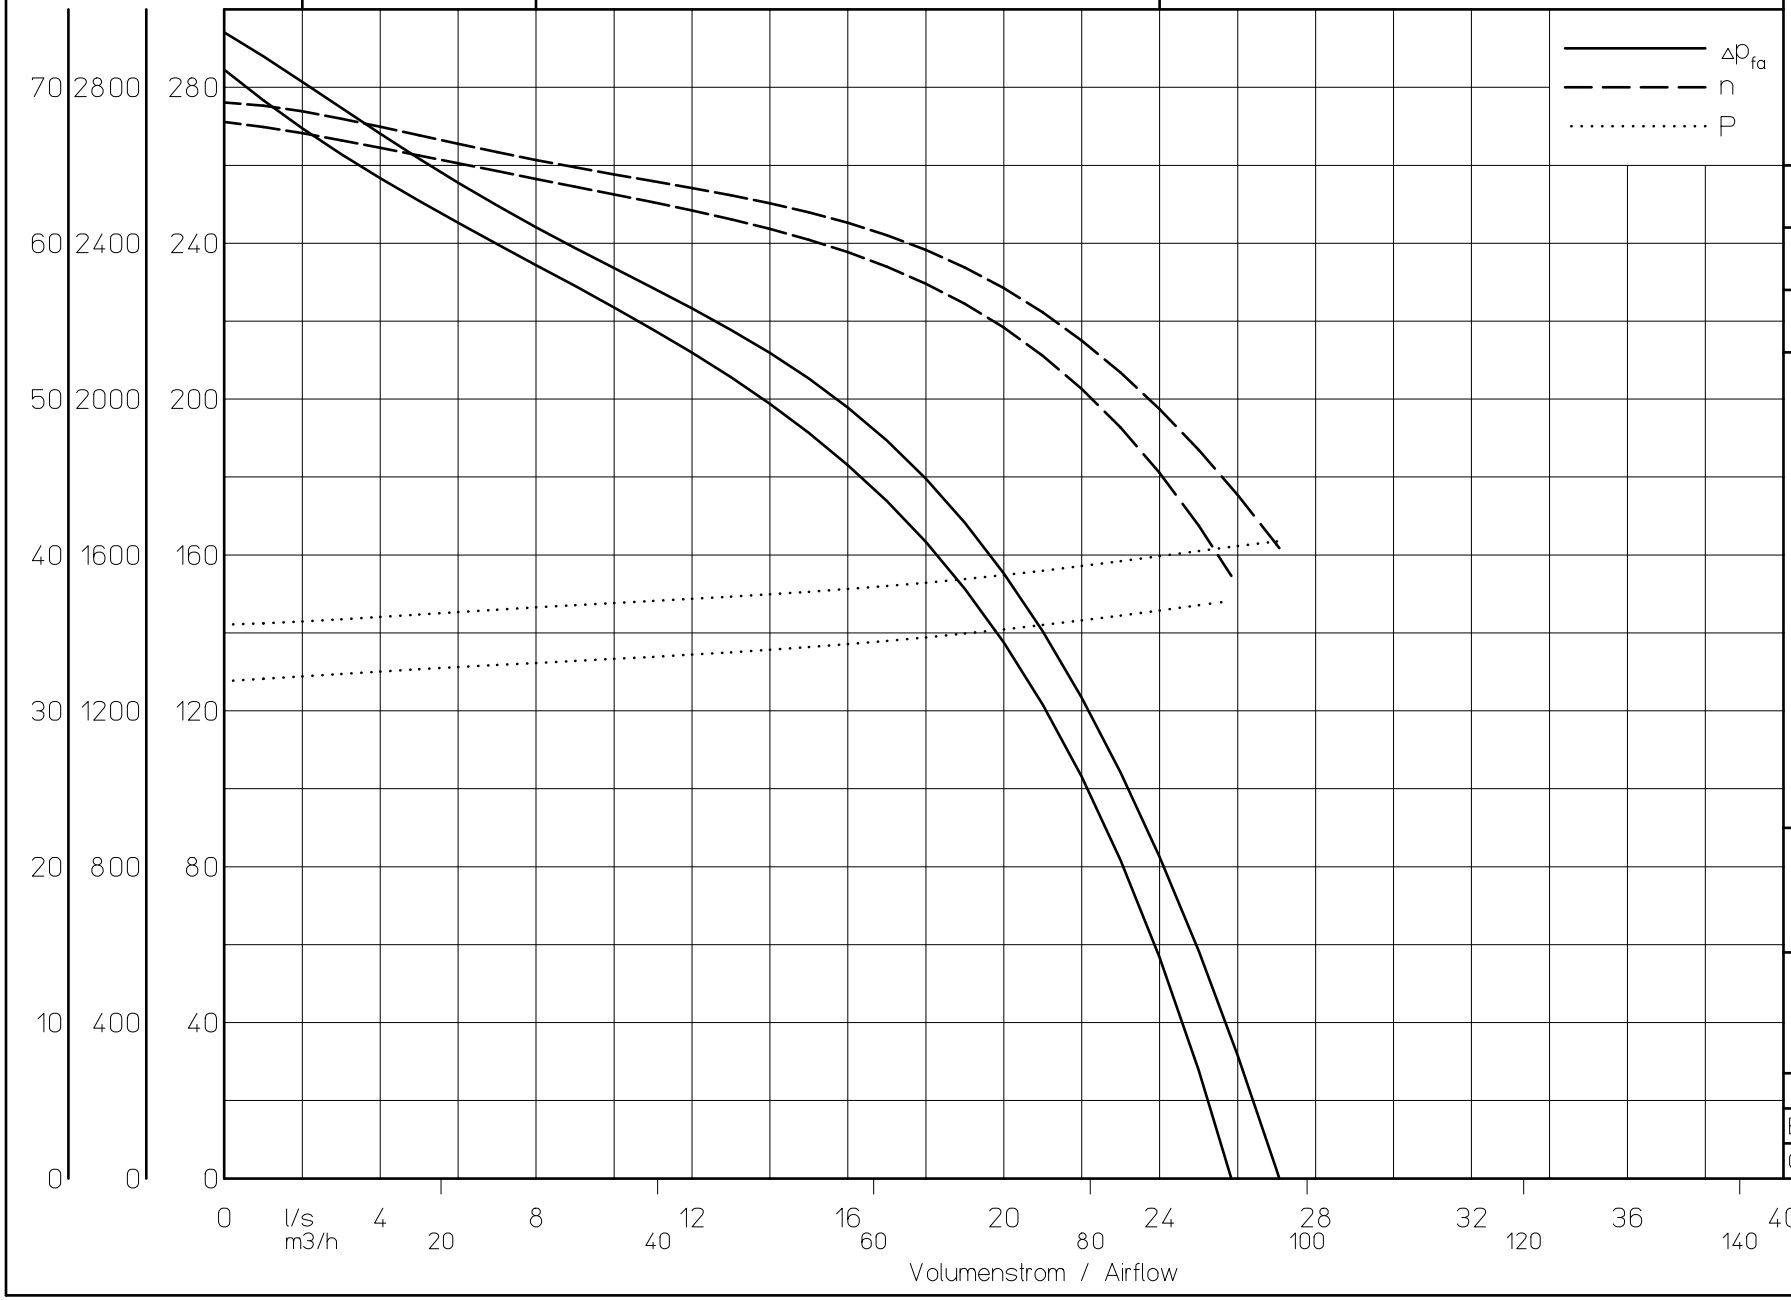

Prüfstand Nr. : Test Bed No. :	1
Luftdruck abs. : Air Pres :	hPa
Raumtemp : Room Temp :	°C

Bemerkungen / Remarks

Musterauftrag / Order Nr.
73- .

Sachnummer / Drawing
Kunde / Customer
55460 97120

	Datum / Date	Name
Bearb.	30.03.00	Rock
Gepr.		