

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

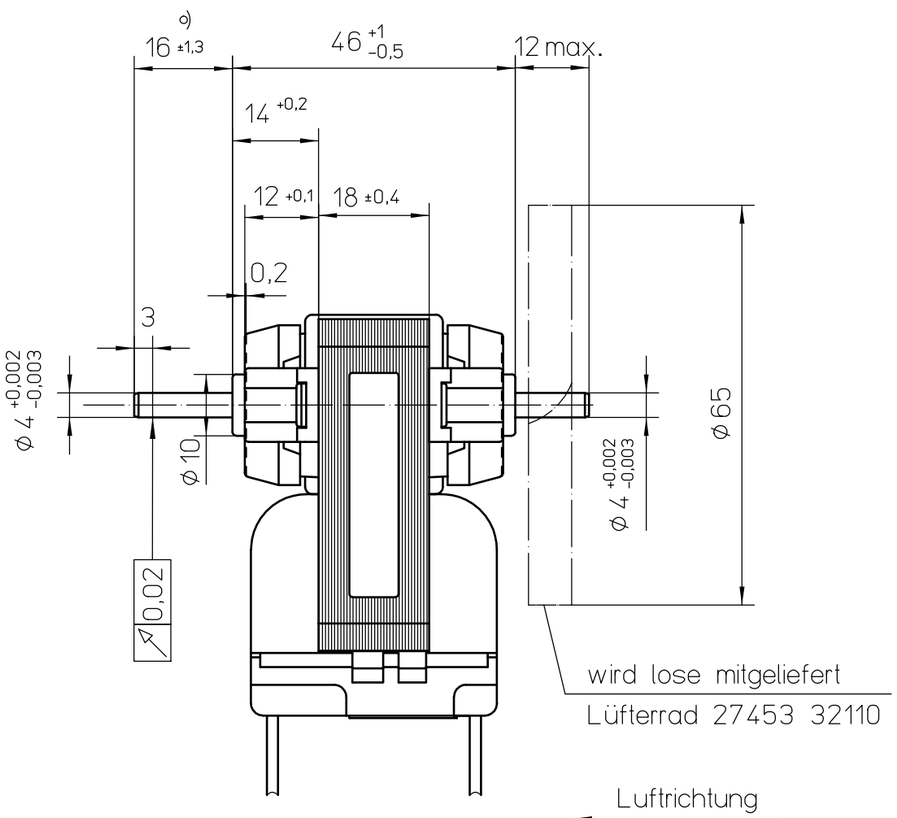

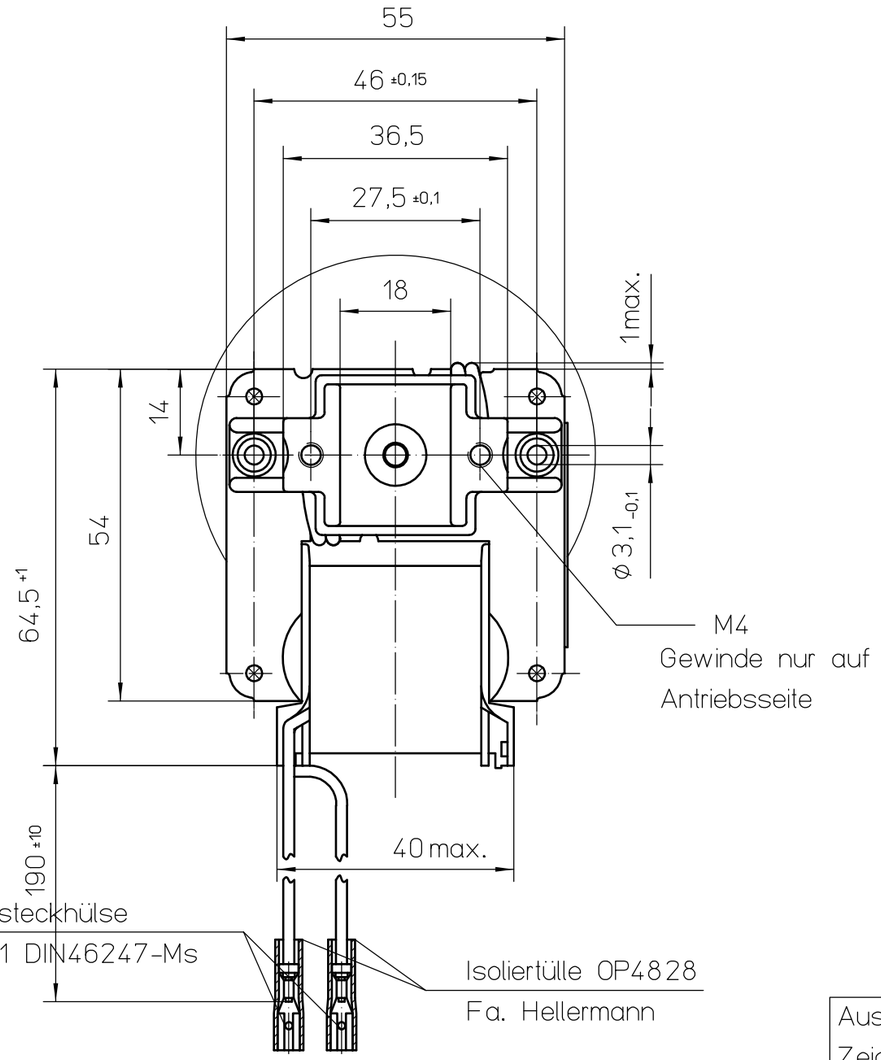

Motordrehrichtung **Linkslauf** auf Antriebsseite gesehen.

Toleranz bei Maß °) einschließlich Läuferlängsspiel 0,2...0,6 mm

92	hk	100-115V~50/60Hz CCC A009945
91	hi	200-260V~50/60Hz CCC A009945
90	hh	98-130V~50/60Hz
Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	elektrische Daten

Ausgabe 2: CCC-Kennzeichnung hinzu.
Zeichnung aktualisiert.

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name
02	500000009464	24.04.09	erl

Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

Status der Zeichnung: Freigegeben
Ausgabedatum: 05.05.09 | genehmigt von: reithmai

ebmpapst
ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Spaltpolmotor
EM2518-115 ...

Zeichnungsnummer 55115 34790...92 | Z10 | Blatt 1 / 1

Ursp. | Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A3