

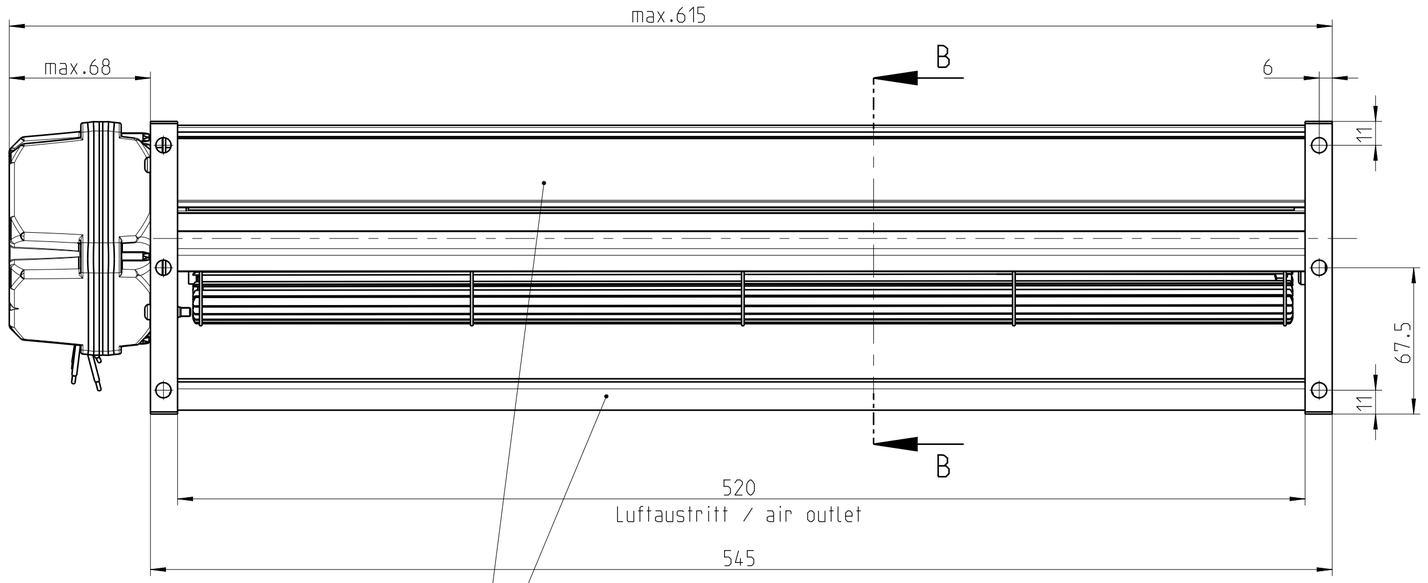



Anschlusslitzen mit Aderendkrallen (4x)
Zuordnung siehe Tabelle
litz wires with splices (4x)
assignment see table

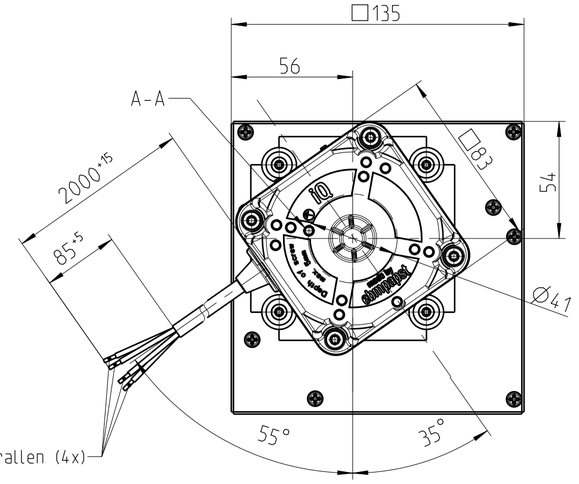



Material Profilteile und Luefterwalze: Aluminium
material of drawn profiles and fan roller: aluminium





Ansicht ohne Kabel / cable not viewed

Material Gehaeuse-Seitenteile: Stahlblech verzinkt
material of side parts: zinc coated steel

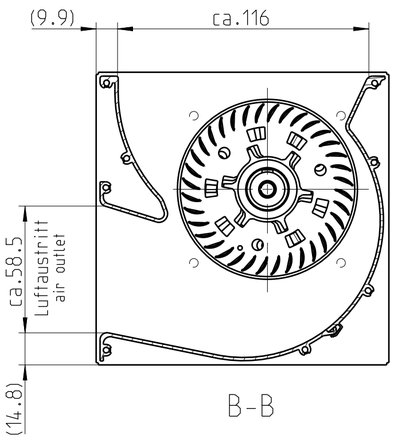


| Zuordnung Anschlusslitzen<br>assignment for litz wires | |
|---|---|
| schwarz<br>black | Steuerspannung/control voltage<br>0-10V DC |
| braun<br>brown | Versorgungsspannung/supply voltage<br>+24V DC |
| blau<br>blue | GND |
| gruen-gelb<br>green-yellow | PE<br>Schutzleiter/protective earth |
| Farbe<br>color | Funktion<br>function |




WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566891010_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566891010_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

Wenn an die Signalleitung SELV-Anforderungen gestellt werden, muss an PowerSupply zwingend SELV angelegt werden!
If there is a SELV-request to the signal lines, SELV has to be applied on power supply!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerierung/tolerances ISO 8015 | | | | Maßstab/scale 1:2 | Geom.-Schl./geom.-key |
| Fertigzustand/final state | | Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK | Oberfl./face | Werkstoff/material | |
| Aenderungsnotiz/change note<br>Ausgabe / edition 1:<br>Neue Variante / new version | | Status/state Freigegeben<br>22.01.2015 | Goelz | Einbauanleitung / mounting instruction<br>Querstromluefter/tangent. blower<br>QL80/0050-iQ 23612-311151 | |
| | | Freigabedatum/release date | Freigeber/releaser | | |
| 1 | 500000015332 | ebmpapst<br>ebm-papst Landshut GmbH | | Zeichnungsnummer/drawing number<br>5566891010_Z10 | Blatt/sheet 1 / 1 |
| Version | Aenderungsnr./change no. | | | | |
| 20.01.2015 | A. Moises | | | | |
| Datum/date | Ersteller/creator | Urspr./origin QL80 | | Ers.f./sub.f.: | Ers.d./sub.by: A2 |

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 8771 / 707-0, Fax +49 (0) 8771 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.