
ebmpapst

Schallleistungsmessung im optimalen Betriebspunkt

16.10.2007

Sound Power Measurement in opt. Operating Point

Kunde Customer	intern			
Lüfter/Gerät Device	**4114 N/2H7A-000**	Katalogwerte Erz.-Nr. 969 4314 000		**Auftrag Nr.** 440/07
Spannung [V/Hz] Voltage	**24.0V / DC int**	**Drehzahl** Speed [rpm]	**9305**	**min^{-1}**
Betriebsart Operating Mode	**an ISO-Box**	**Druck /** Pressure **[Pa]** **338**	**entspr. Vol.-strom [m³/h]**	
Messanordnung Measurem. Setup	Sound power acc. to ISO 10302			
Messabstand distance	2.00m			
Beschreibung Description	**10 V control voltage** **Nominal speed 9300 1/min**			

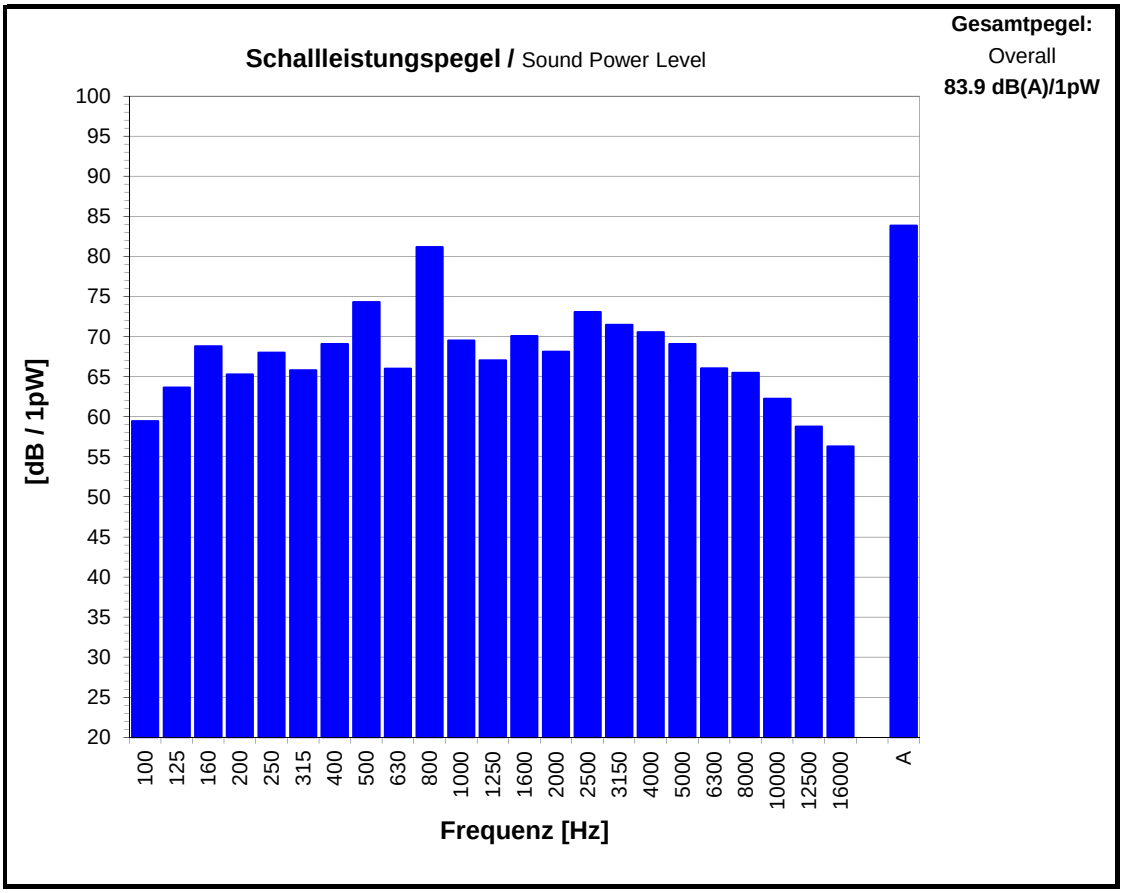

Messparameter:

Startspannung		Endspannung		Deltaspg	
Einlaufzeit [s]	30	Pause [s]	10		

ebmpapst St. Georgen GmbH & Co. KG Hermann-Papst-Str. 1 D-78112 St. Georgen