Ventilator Normkennlinie


nach DIN 24163 Teil 3
gemessen mit saugseitigem Doppelkammerprüfstand

ebmpapst
St. Georgen

Datei - Nr.:	10902
Ventilatortyp:	6448 M
b / t:	930 mbar / 22.2 °C
φ / ρ:	45 % / 1.098 kg/m³
Auftragsnummer:	KA 1975
Kunde:	
Dat./Bearbeiter:	28.11.94 / 514/JS
Messdüse/blende:	GROSS
Bemerkungen:	Muster Fertigung KW 25/93

U	f	48 VDC	
I_{V0}	I_{Vmax}	312 mA	245 mA
P_{V0}	P_{Vmax}	14.98 W	11.75 W
n_{V0}	n_{Vmax}	2585 1/min	2863 1/min


b: Barometerstand t: Temperatur φ: rel. Feuchte ρ: Luftdichte U: Spannung f: Frequenz I: Strom P: Leistung n: Drehzahl

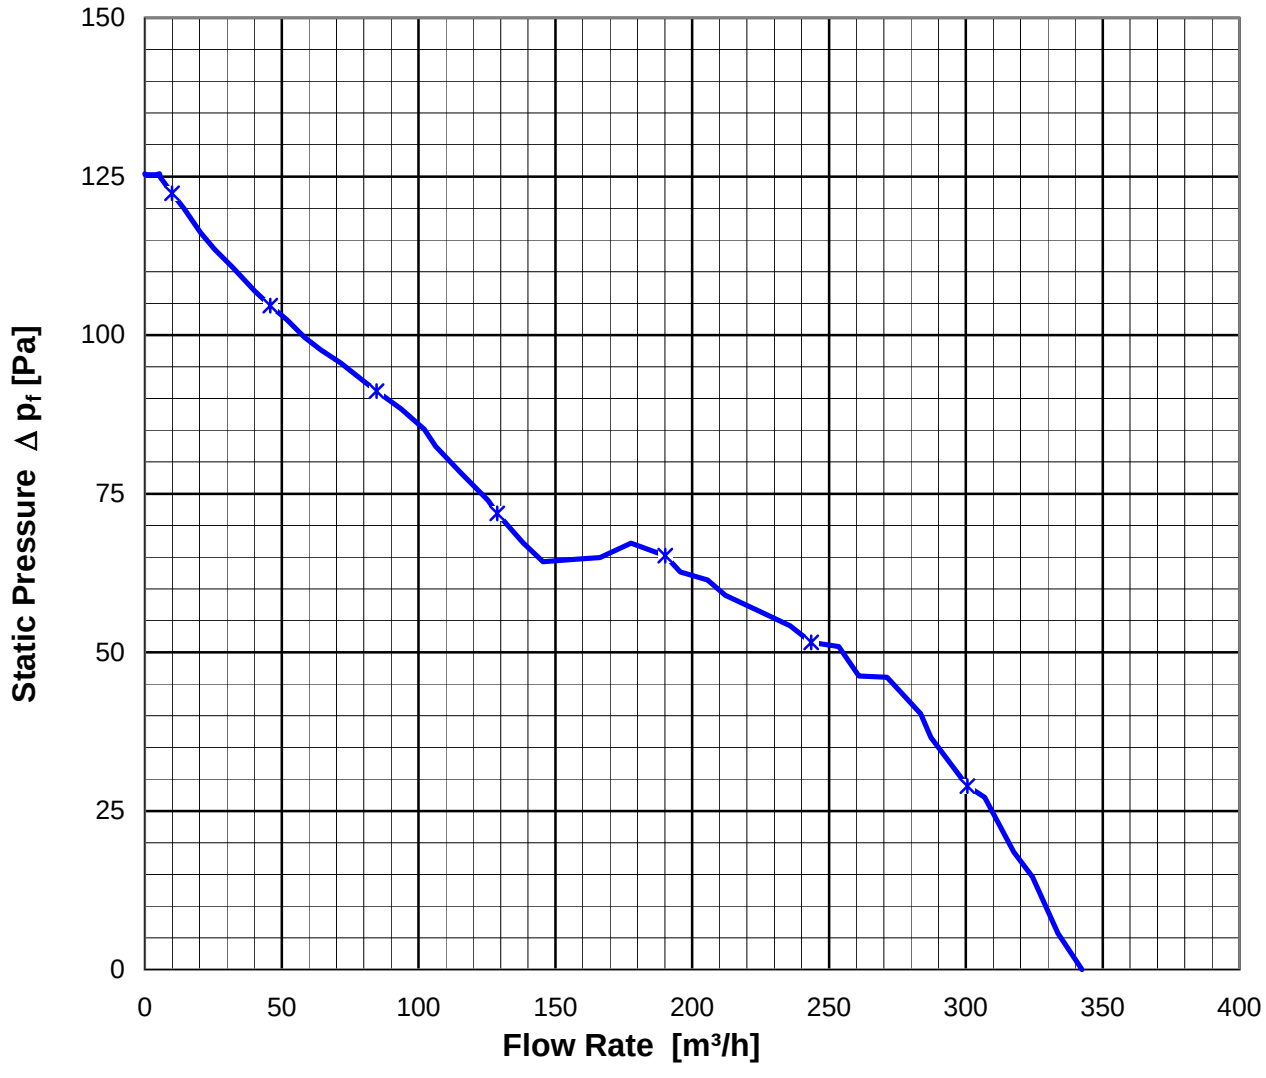



Print: 06.05.2009

ebmpapst
St. Georgen

Datei - Nr.:		* 10902					
Ventilatortyp:		6448 M					
U	f	48 VDC					

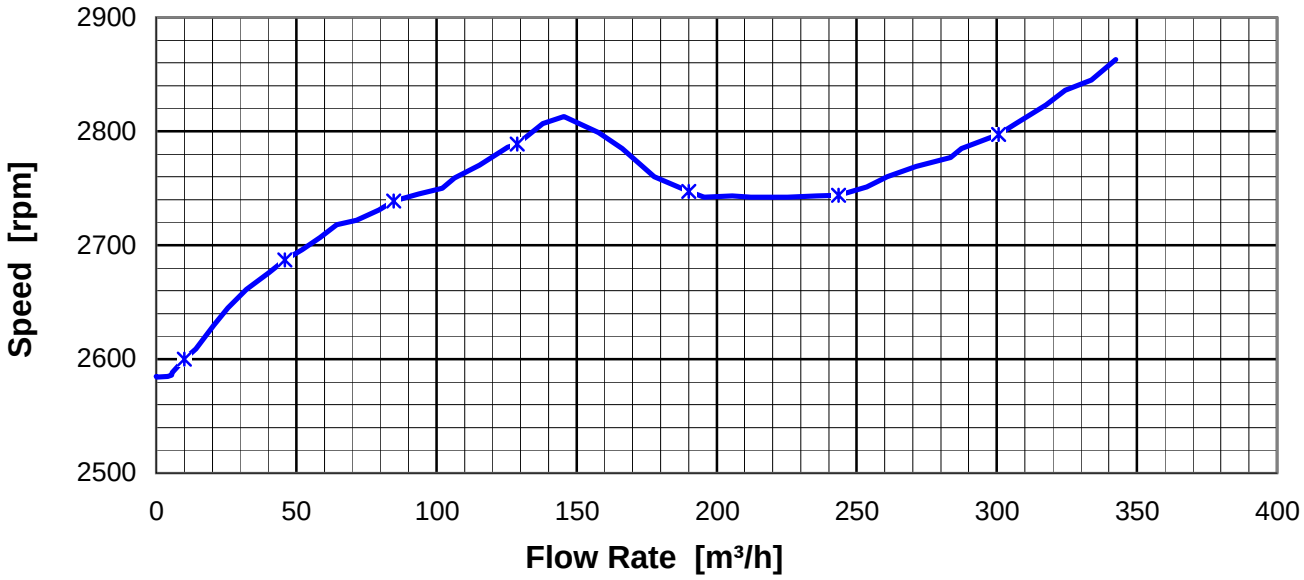

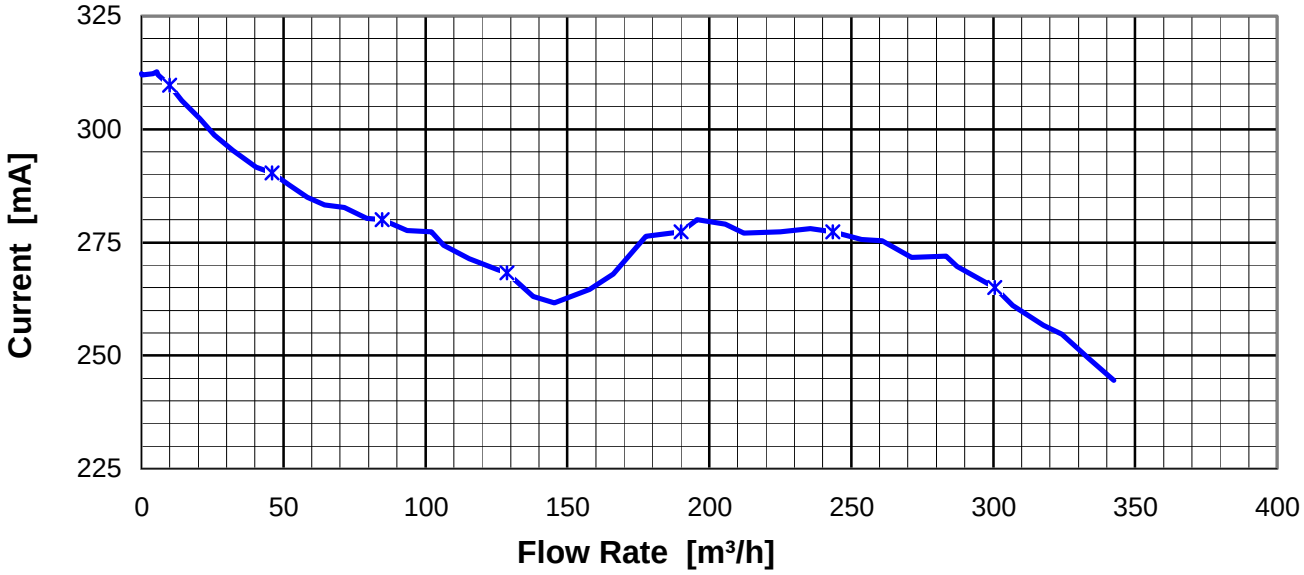

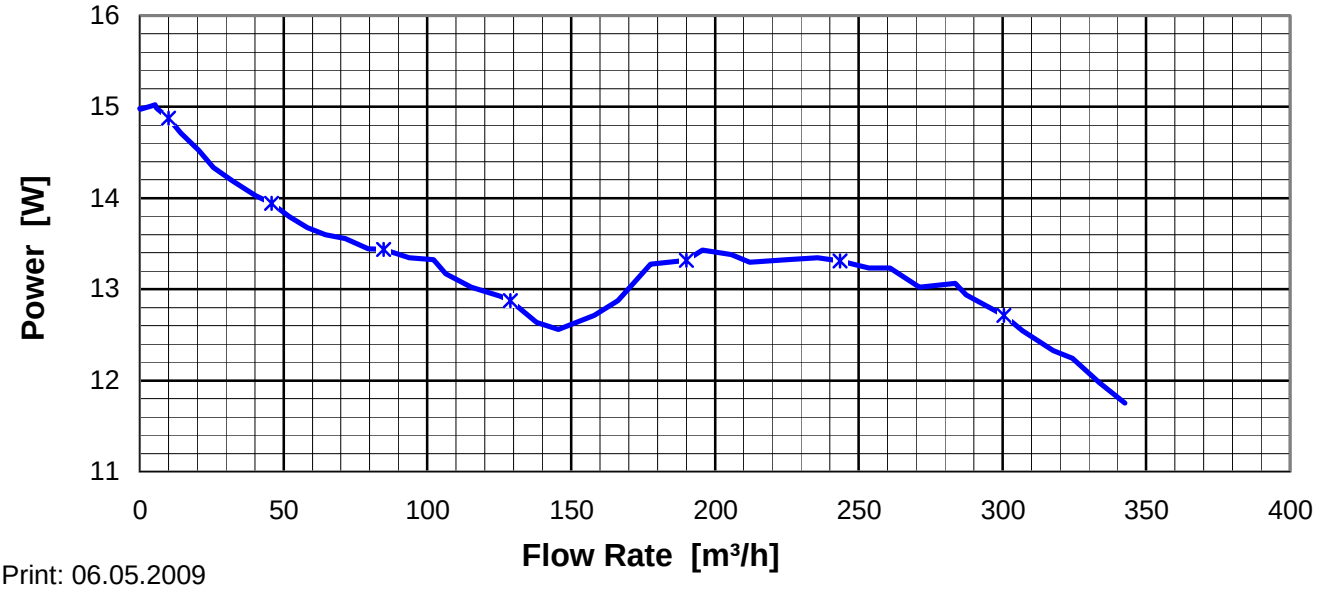

Print: 06.05.2009