
P n Δp_{fa}
[W][1/min] [Pa]

mvl MOTOREN VENTILATOREN

Luftleistungskennlinie
Air Performance Characteristic
DIN 24163

QLD6/3000A121
3030L-201 aim

Spannungen / Voltages
240V 50Hz
230V 50Hz
220V 50Hz

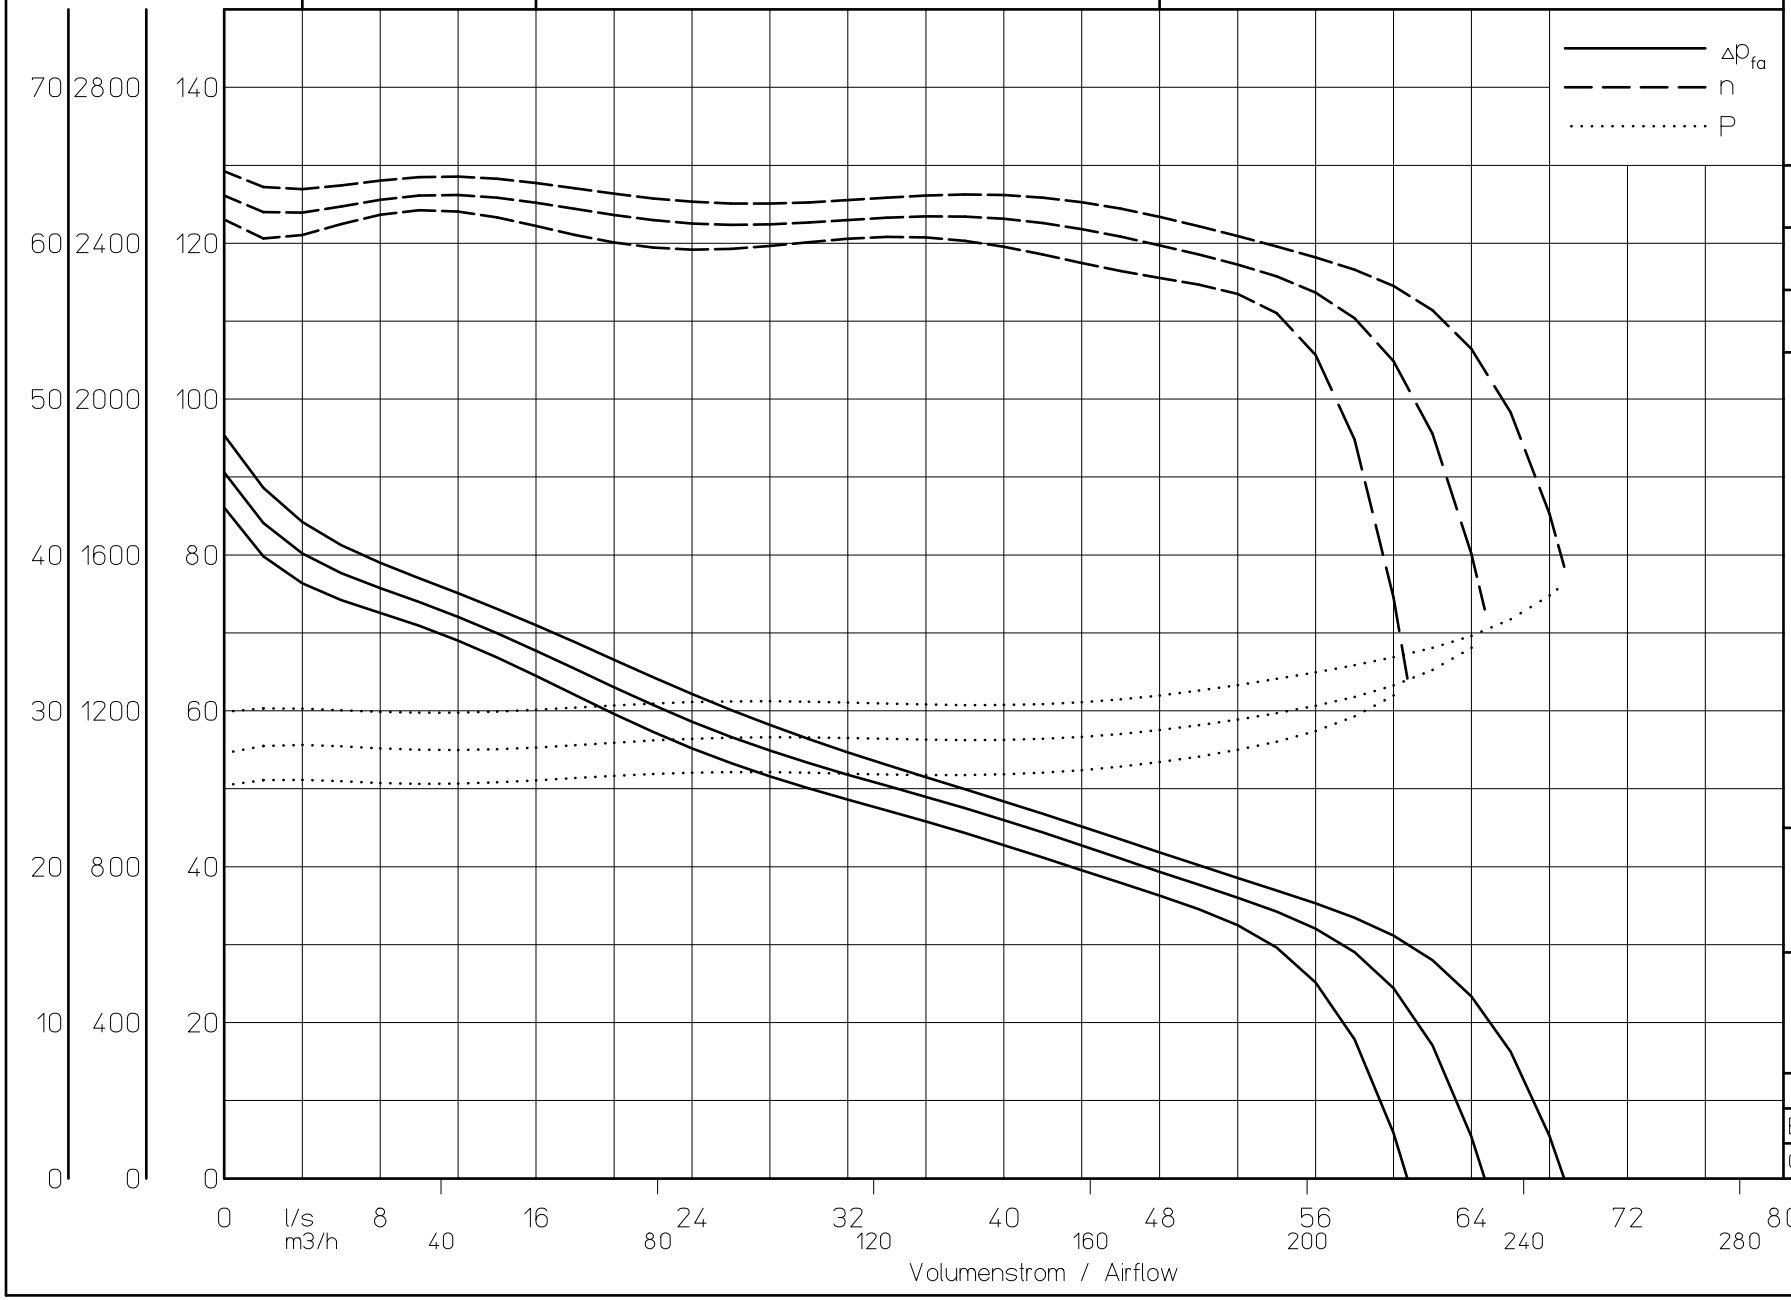

Prüfstand Nr. : Test Bed No. :	1
Luftdruck abs. : Air Pres :	hPa
Raumtemp : Room Temp :	°C

Bemerkungen / Remarks

Musterauftrag / Order Nr.
73- .

Sachnummer / Drawing
Kunde / Customer
5543041230

	Datum / Date	Name
Bearb.	16.08.200	Kr
Gepr.		