



Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. ebm-papst Landshut GmbH

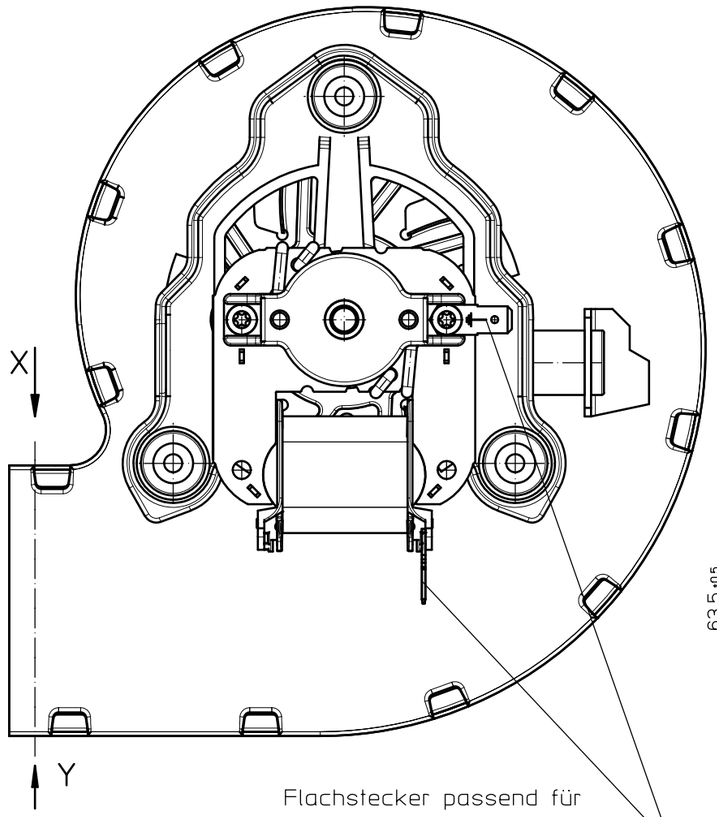


Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6,3-... DIN 46247

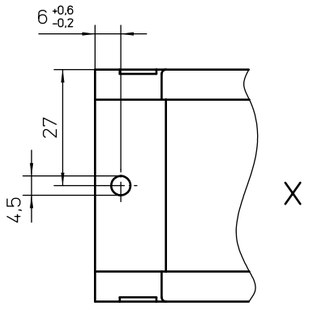

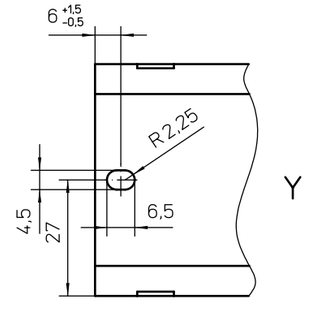

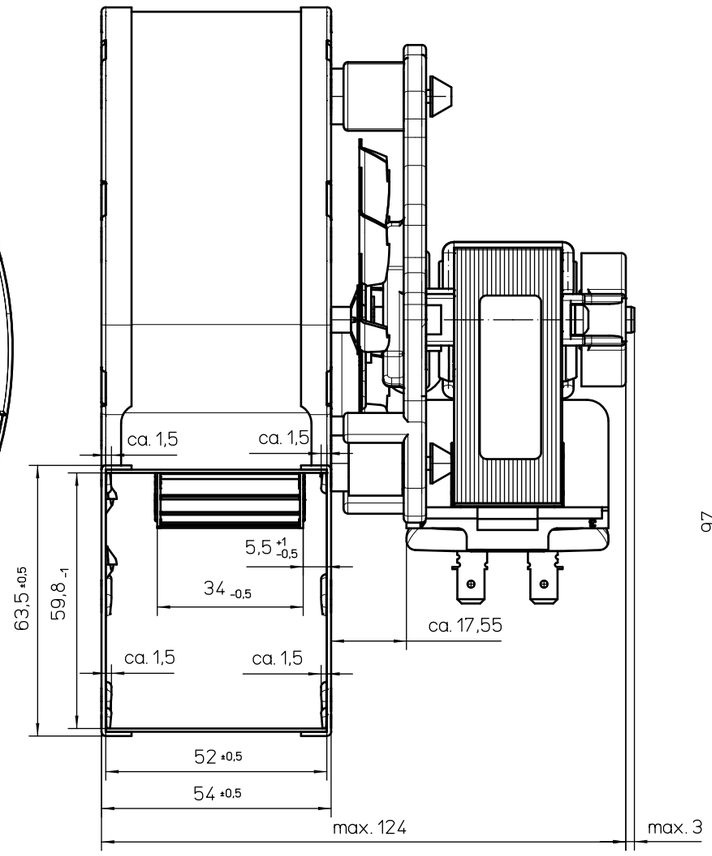

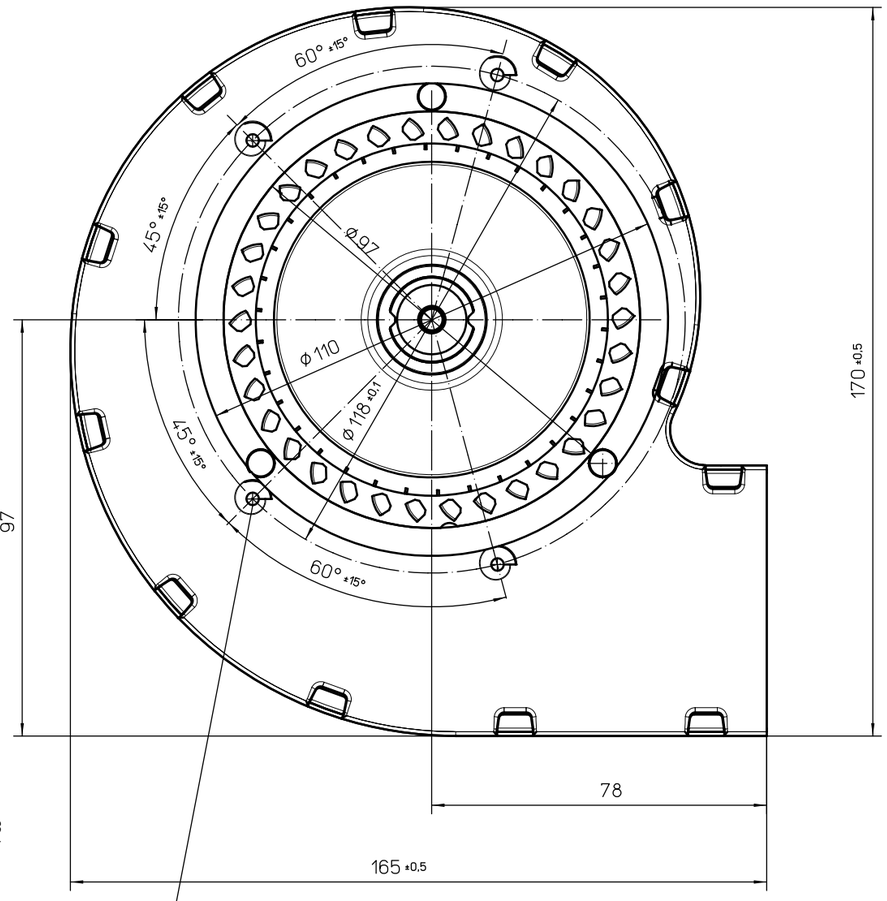

Gewindewarze für Blechschraube 3,9
DIN EN ISO 1478 nach 04463 45001 (B90)
pressed hole screw fastening for sheet-metal-screw 3.9
according to 04463 45001 (B90)

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Ausg. 1: Neutyp

Sach-End-Nr. part no	Kenn-buchst. code-letter.	Ausgabe version	Elektrische Daten rating	CCC-Zertifizierung	Kunden-Nr. customer no.
00	agd	1	230/240V~50Hz 41W I.Cl.H	A009945	-

Fertigzustand	Zul. Abw.	Oberfläche	Maßstab	Geom.-Schl.:
	ISO 2768-mK		1:1	
			Werkstoff	

					Datum	Name
				Bearb.	17.01.07	yuyi
				Gepr.		
				Norm		
				ebm-papst Landshut GmbH		
1	500000006363	17.01.07	yu			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		

Einbauanleitung / mounting instruction

Radiallüfter / radial blower

RLA97/3400C1-3025LH/4-C2 ...

ebmpapst

Zeichnungsnummer		Blatt
55461 74000	Z10	1 / 1
Ers.f.:	Ers.d.:	DIN_A2