


Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

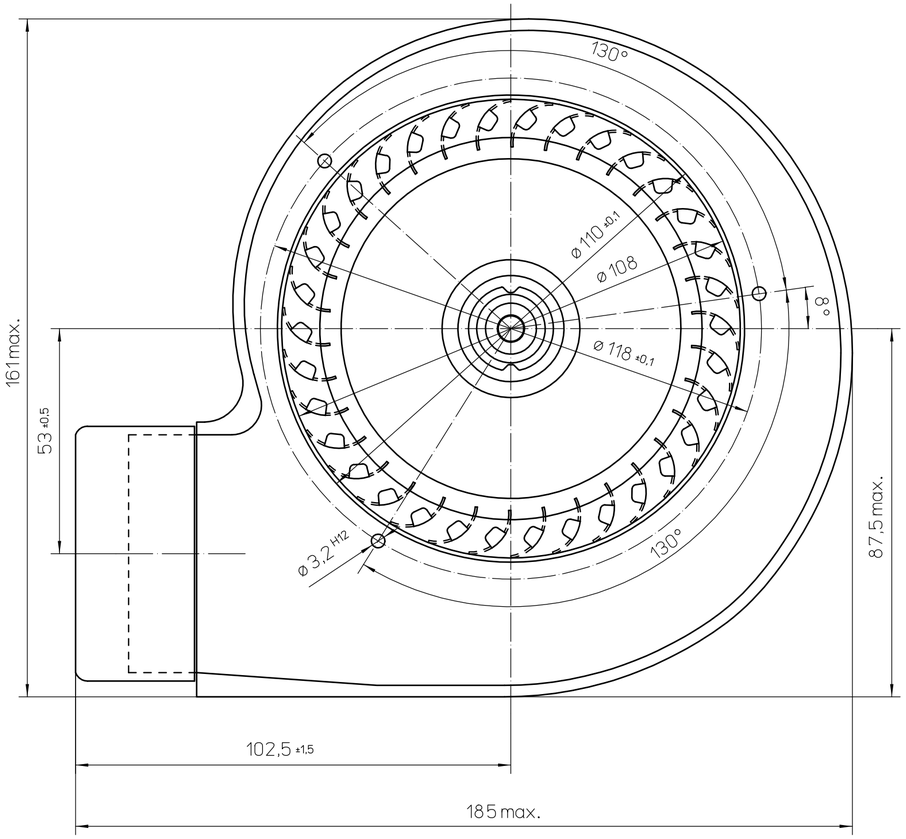

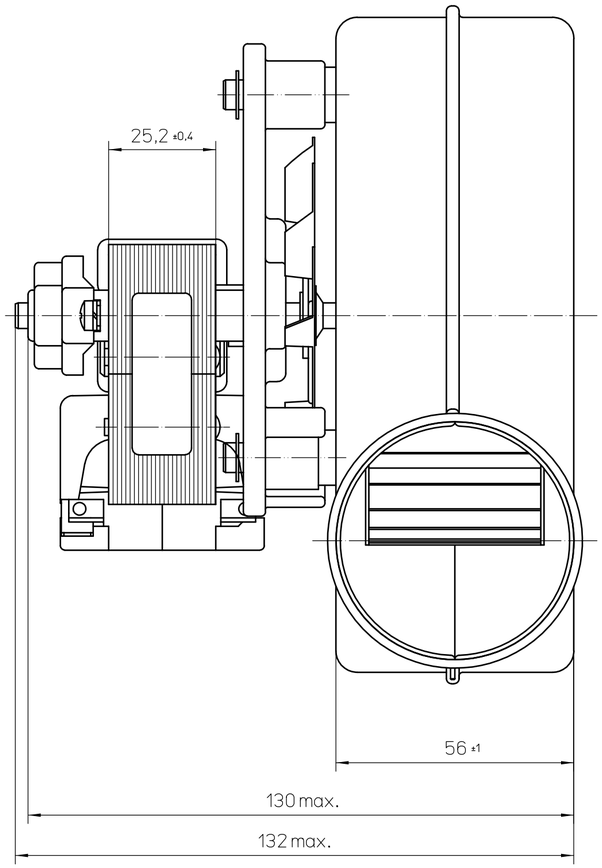

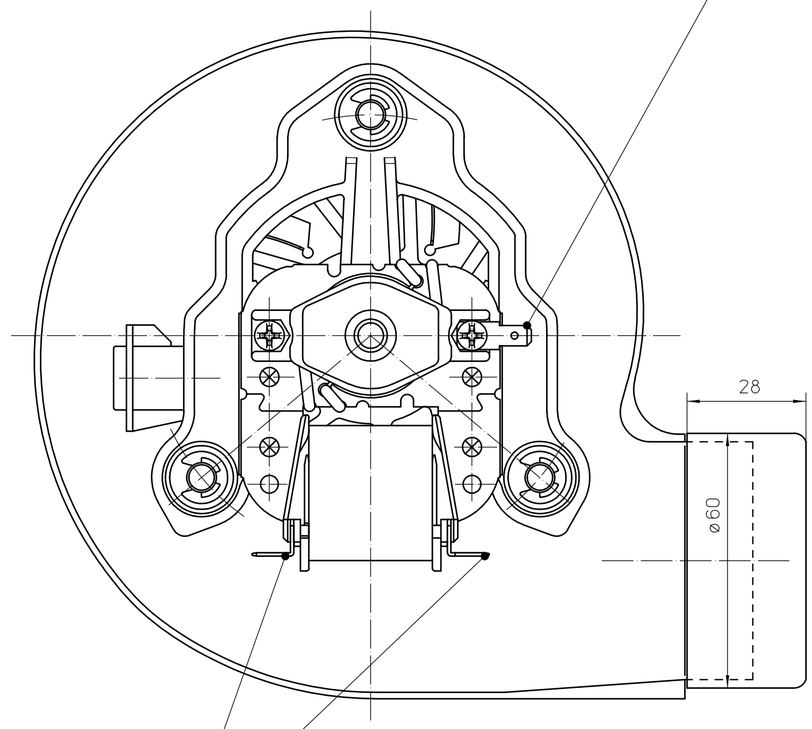

Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-... DIN 46247

Sach-End-Nr.	Typ	Elektrische Daten	Kundennummer	Angaben für zusätzliches Motorschild
21	abh	115/120V~60Hz 50W Ins.Class. H	8 707 204 023	
20	abc	115/120V~60Hz 40W Ins.Class. H		EM3025LH-155 abc -20 115/120V~60Hz 43W Z.P. Ins.Class H cULus

Ausg. 3: Sach-End-Nr. 21 nachgetragen.
bei Sach-End-Nr. 20 Kundennummer entfernt.

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Zust.	Änderung	Datum	Name
1	PPS 12840	30.11.00	bay

Fertigzustand | Zul. Abw. ISO 2768-m | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	30.11.00	bayersdo
Gepr.	01.12.00	enders
Norm	01.12.00	enders

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

mvl/KO

Maßzeichnung
Radiallüfter
RLG108/0042A8-3025LH-155 ...

Zeichnungsnummer 55460 97120...21 | Z10 | Blatt 1 | 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2