


*) tolerances including rotor axial play
*) Toleranzen einschließlich Laeuferlaengsspiel 0,2...0,6 mm

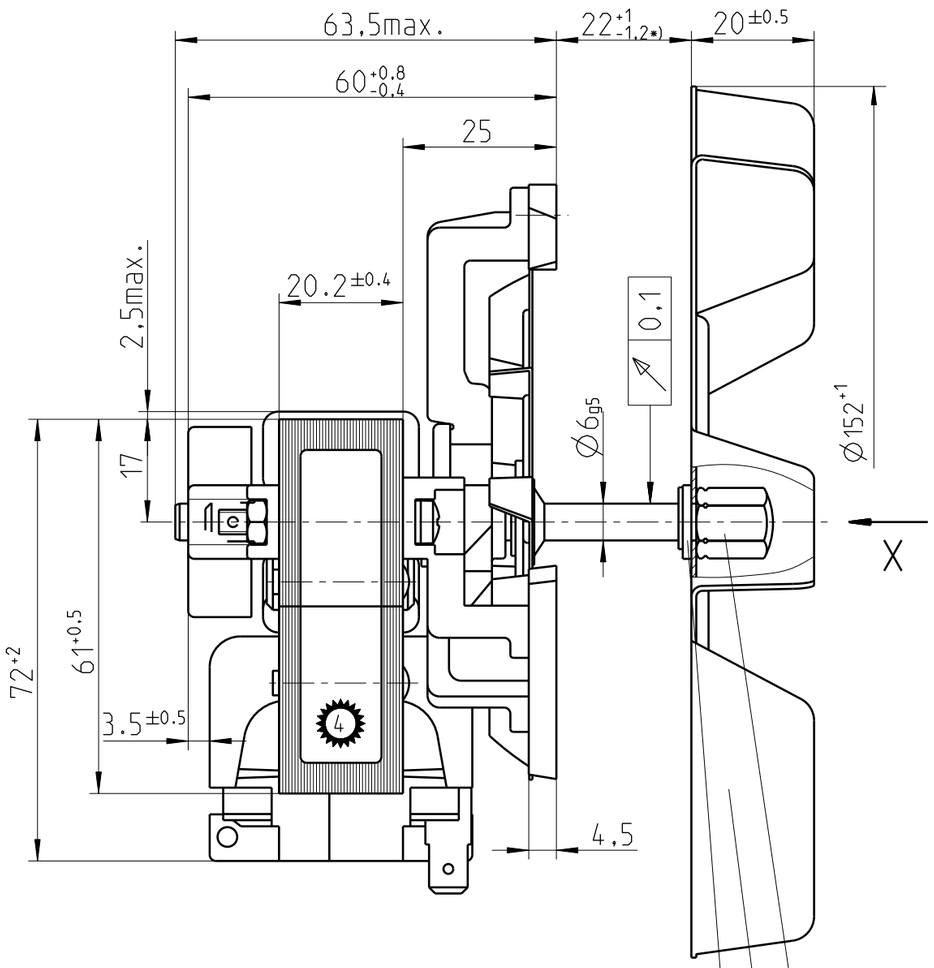



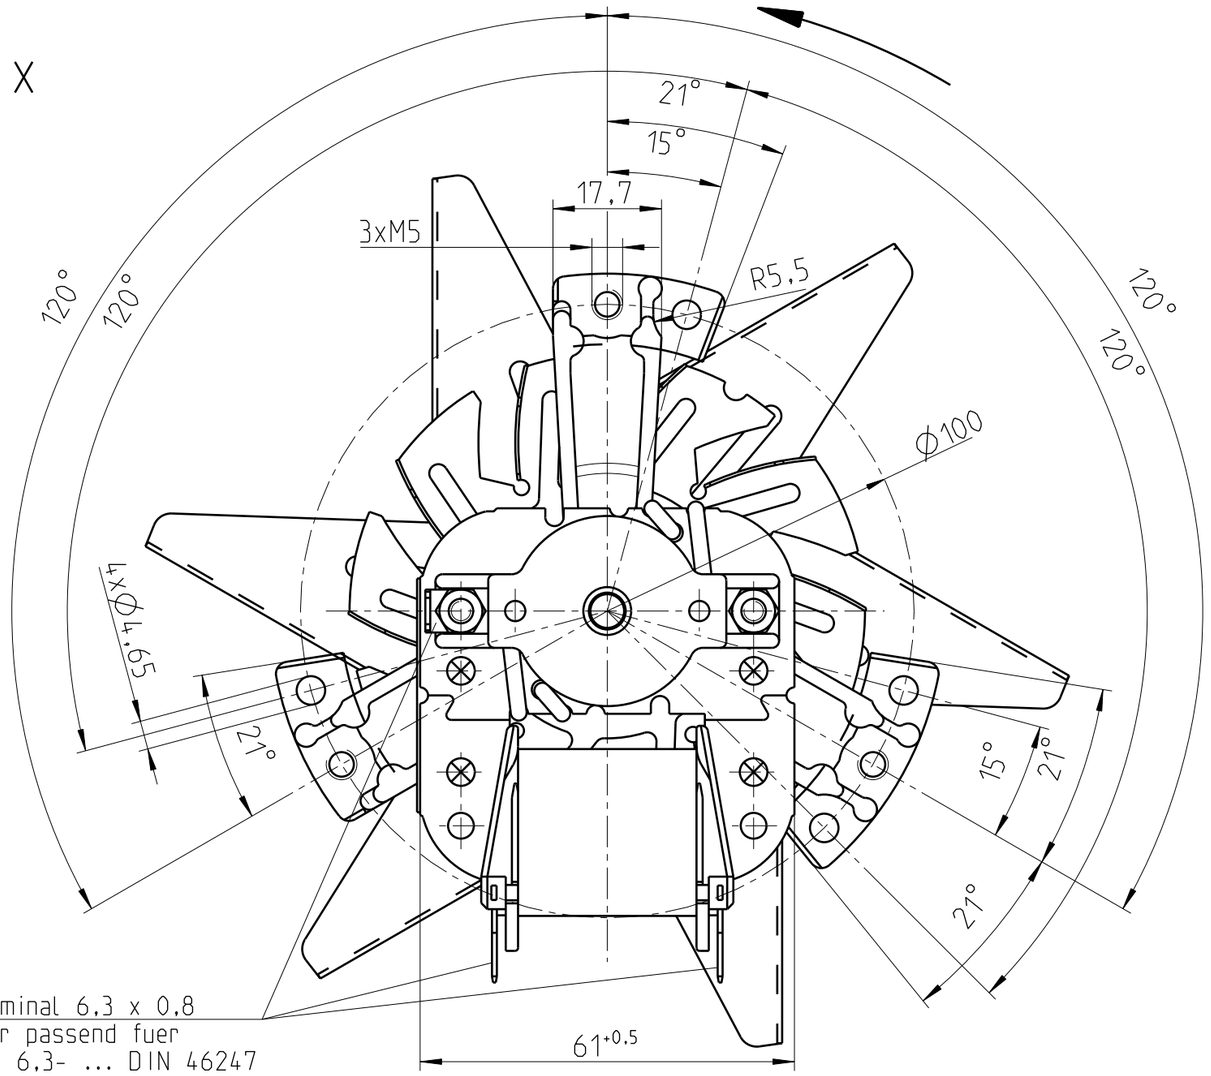

shim ring
Paßscheibe 21099 45020
fan wheel
Luefterrad 27453 32268
nut
Hutmutter 20993 45013
loose supplied
werden lose mitgeliefert

suitable
for tab-terminal 6,3 x 0,8
Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6,3- ... DIN 46247

sense of rotation: c.w.
Motordrehrichtung Rechtslauf auf Antriebsseite gesehen

4 = Aenderungsindex / change index

00	agi	230-240V AC 50/60Hz 30W I.Cl.H	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating	4 Bemerkung remark

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	

Aenderungsnotiz Ausgabe/edition: 4 CCC-Bemerkung und Schild hinzugefuegt added CCC-remark and label	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction **Umluftgeblaese / circulating air blower** RRL152/0020A59-3020LH-55 ...
	13.09.2012	Attenkog	
	Freigabedatum	Freigeber	
4 / Version	500000013401 / Aenderungsnummer	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer 5546219600_Z10 — Blatt 1 / 1
07.09.2012 / Erstelldatum	Praktikant2 KO / Ersteller	Urspr. RRL152	Ers.f.: — Ers.d.: — A3

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.